


1.3	абонентских ВЛ, м	
1.4	абонентских КЛ, м	
2	Опор всего, шт.	23
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
2			

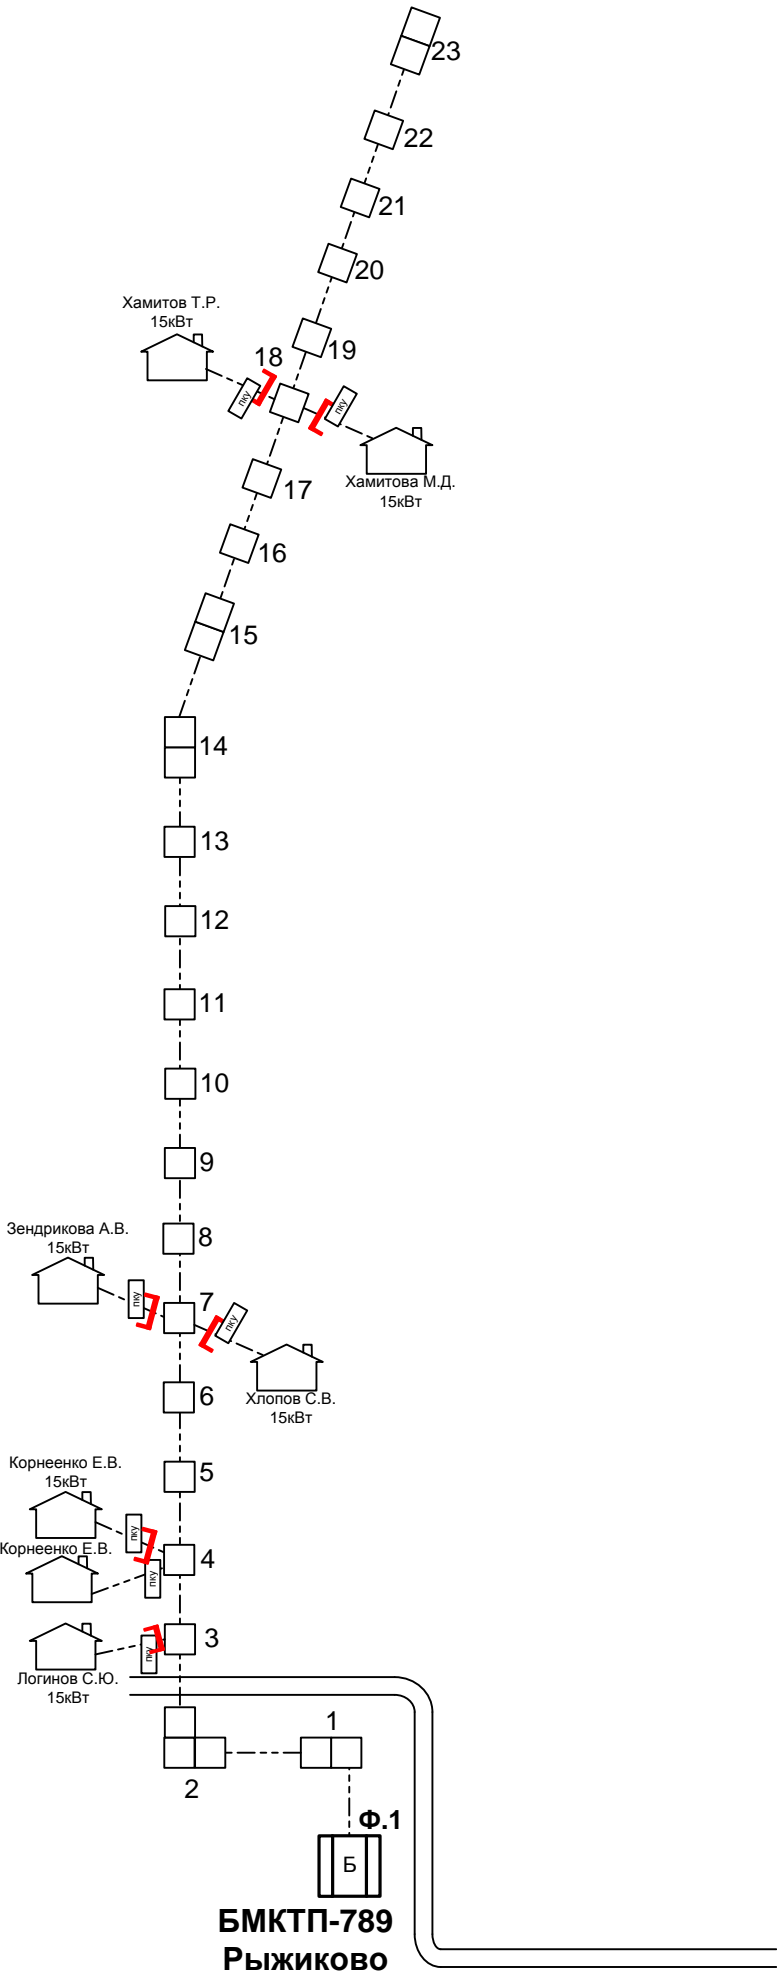

Внесение изменений в схему				
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-789 Рыжиково СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	П
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		