


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ф.1(КТП-оп.9)	281	СИП2 3х70+1х70
2	ф.2(КТП-оп.11)	30	СИП2 3х70+1х70
3	ответвления к домам		СИП 2х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	0,311
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,311
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	11
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	

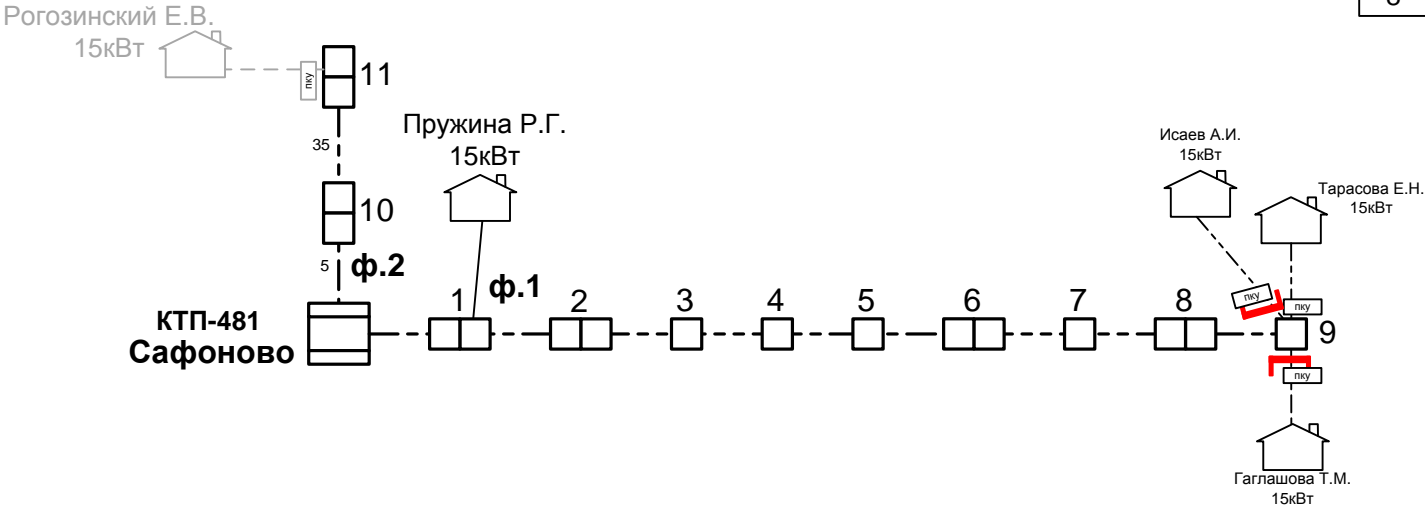

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-481 д.Сафоново				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись