№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,464
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,464
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	17
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

МТП-749 д. Нефедово

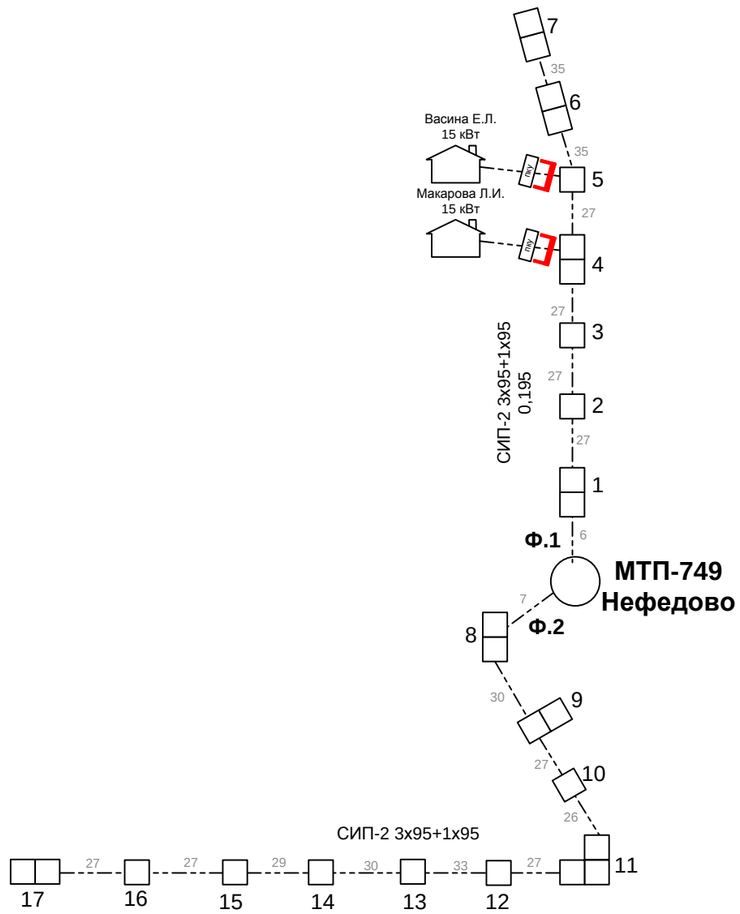

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2 (МТП-оп.17)	269	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.1 (МТП-оп.7)	195	СИП-2 3х95+1х95
3			
4			

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-749 Нефедово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись