


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1700
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	40
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	49
3	В т.ч. абонентских	5
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	4

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.6)	160	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2(МТП-оп.10)	120	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.2(оп.18-20)	80	АС-50
4	Ф.1(оп.18-38)	1080	А-50
5	Ответвления к домам	500	А-16,А-25,СИП

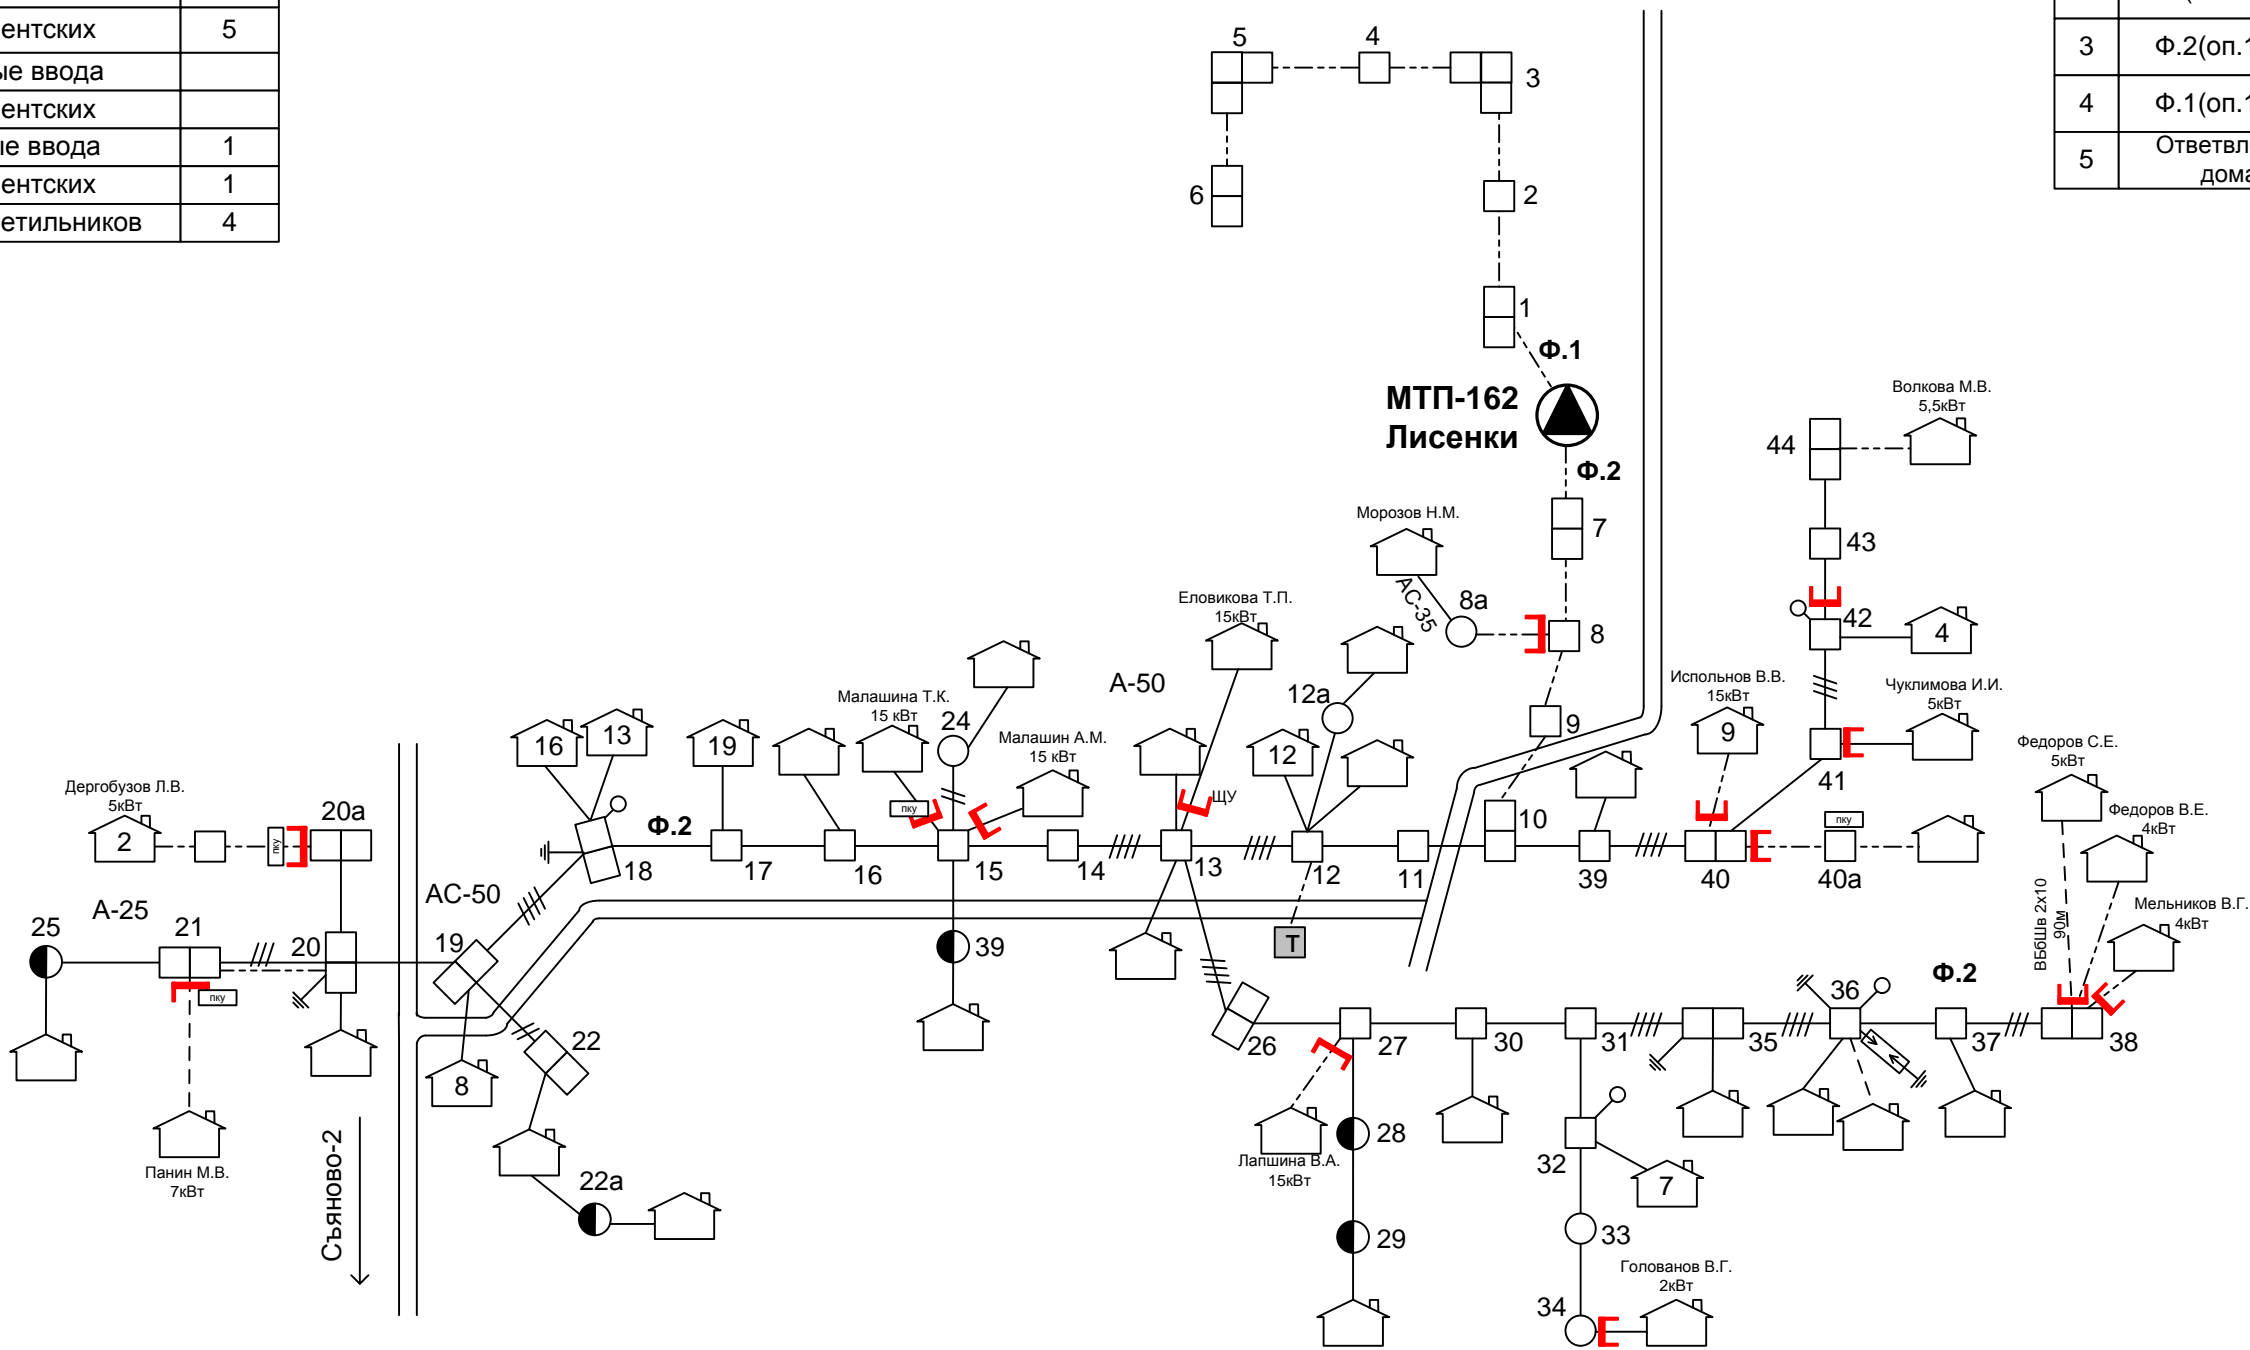

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-162 Лисенки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	16.09.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	16.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	16.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись