


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	2485
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1685
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	102
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	42
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	4
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

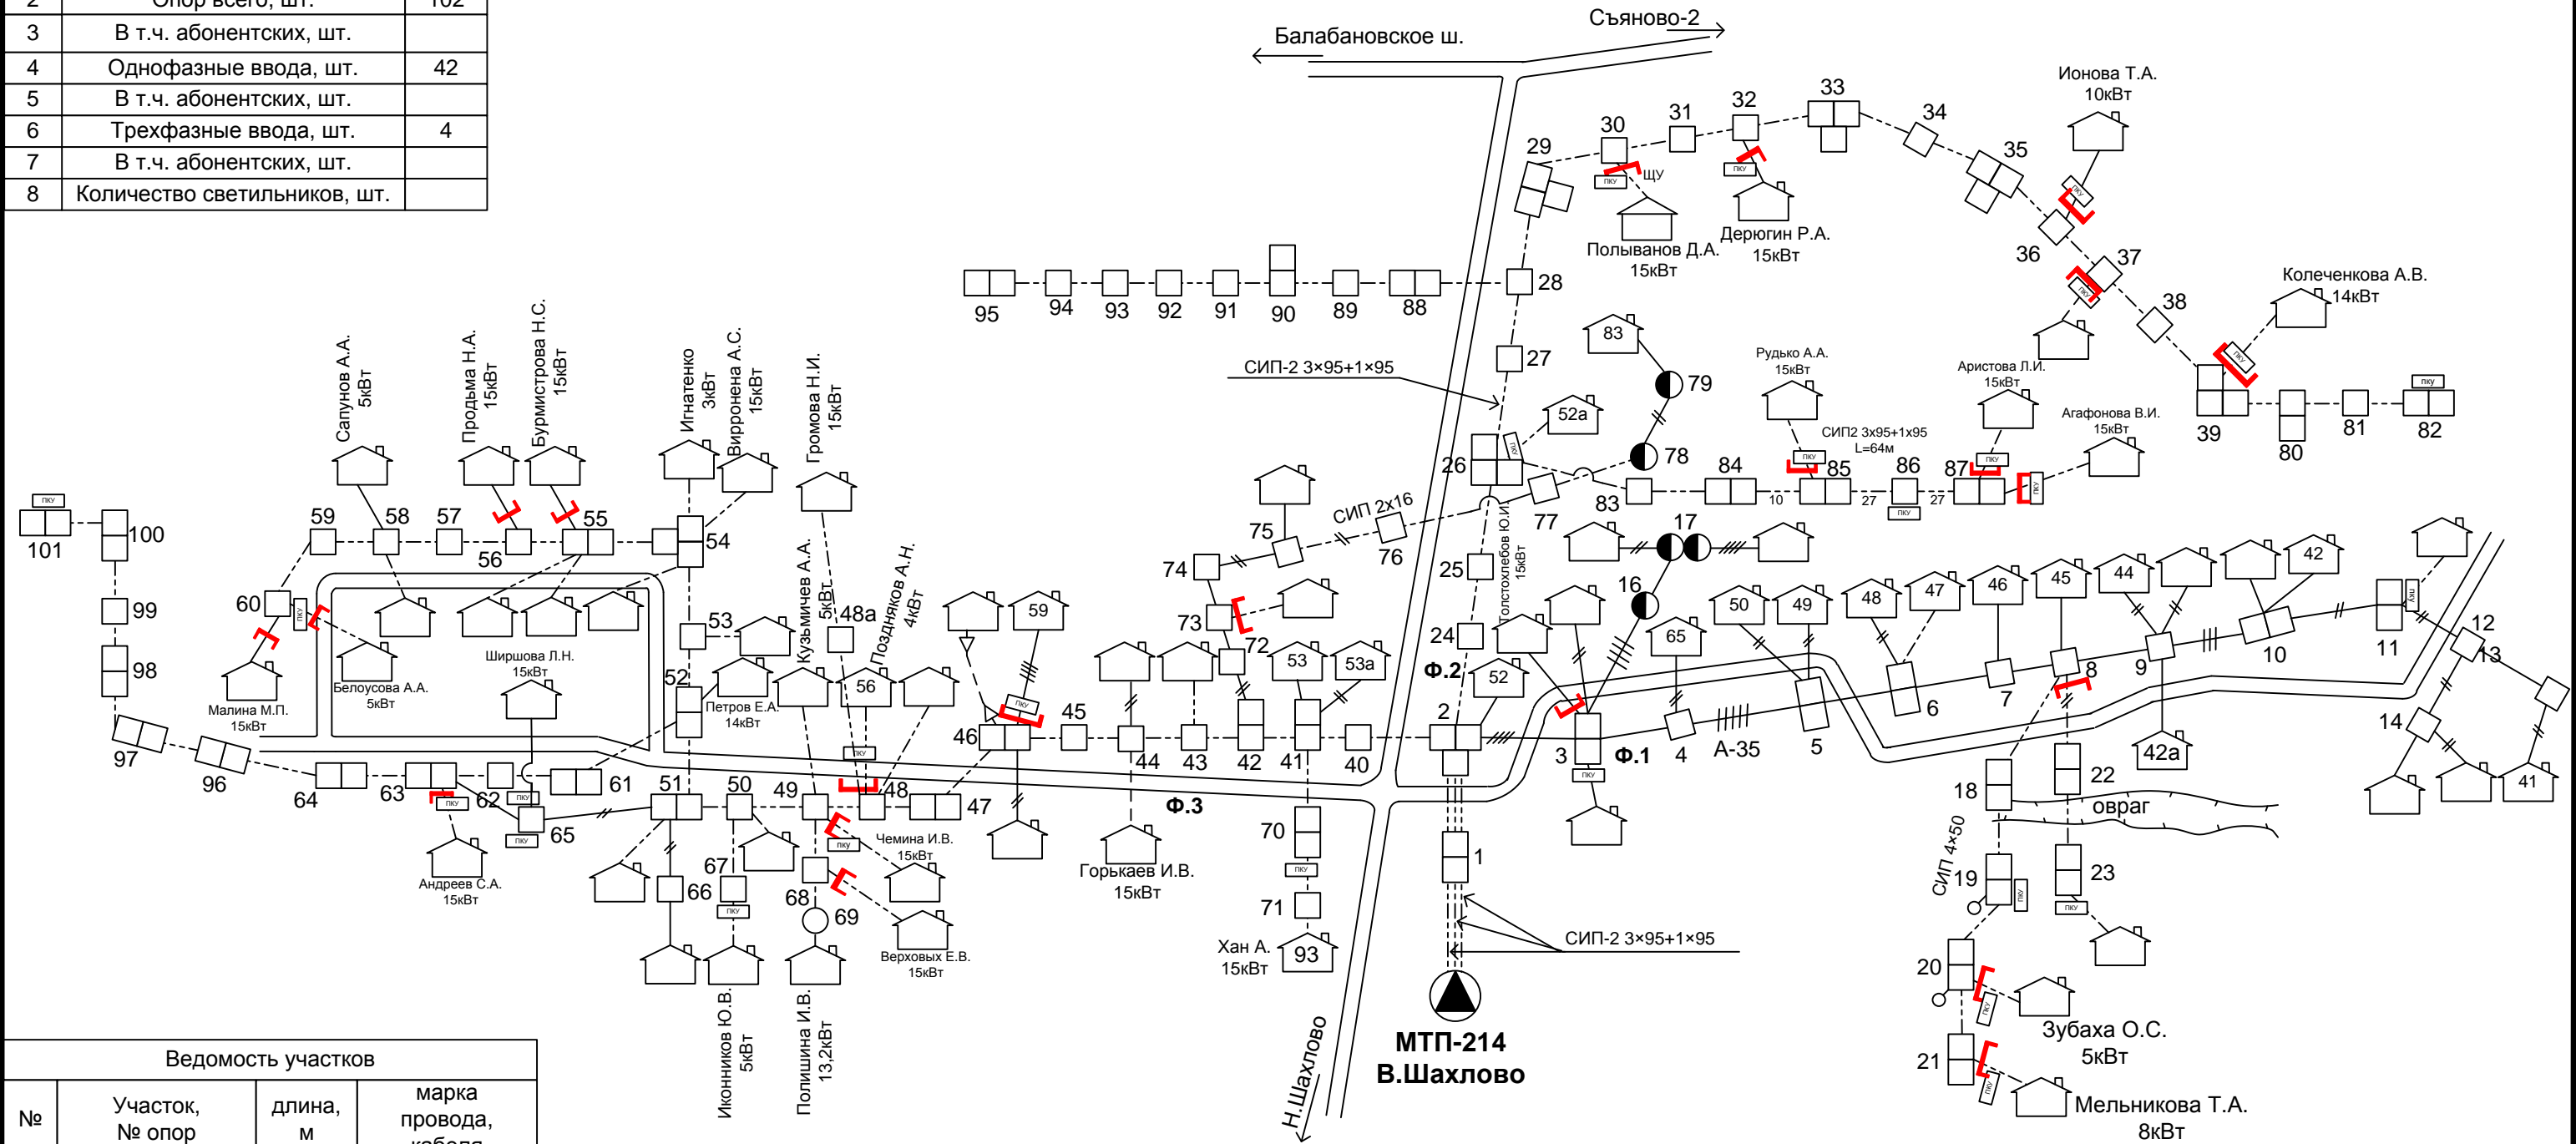

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.2)	19	СИП2 3×95+1×95
2	Ф.1 (оп.2-17)	560	А-35
3	Ф.1(оп.8,18-23)	210	СИП 4х50
4	Ф.2(МТП-оп.39)	506	СИП2 3×95+1×95
5	Ф.3 (МТП-оп.2,40-51)	490	СИП2 3×95+1×95
5	Ф.3 (оп.51-64)	460	СИП2 3×70+1×70
5	Ф.3 (оп.42,72-75)	120	А-35
5	Ф.3 (оп.75-79)	120	А-35
5	Ответвления к домам	720	А-16,А-25,СИП2х16, СИП4х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-214 д.В.Шахлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Техник	Буева М.С.		