


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БКТП-оп.31)	60	АВВГ 3х70
2	Ф.2 (БКТП-оп.1)	190	АВВГ 4х120
3	Ф.1 (оп.31-36-45)	532	А-35
4	Ф.2 (оп.1-18)	646	А-50
5	Ф.2 (оп.13-21)	342	А-50
6	Ответвления к домам		

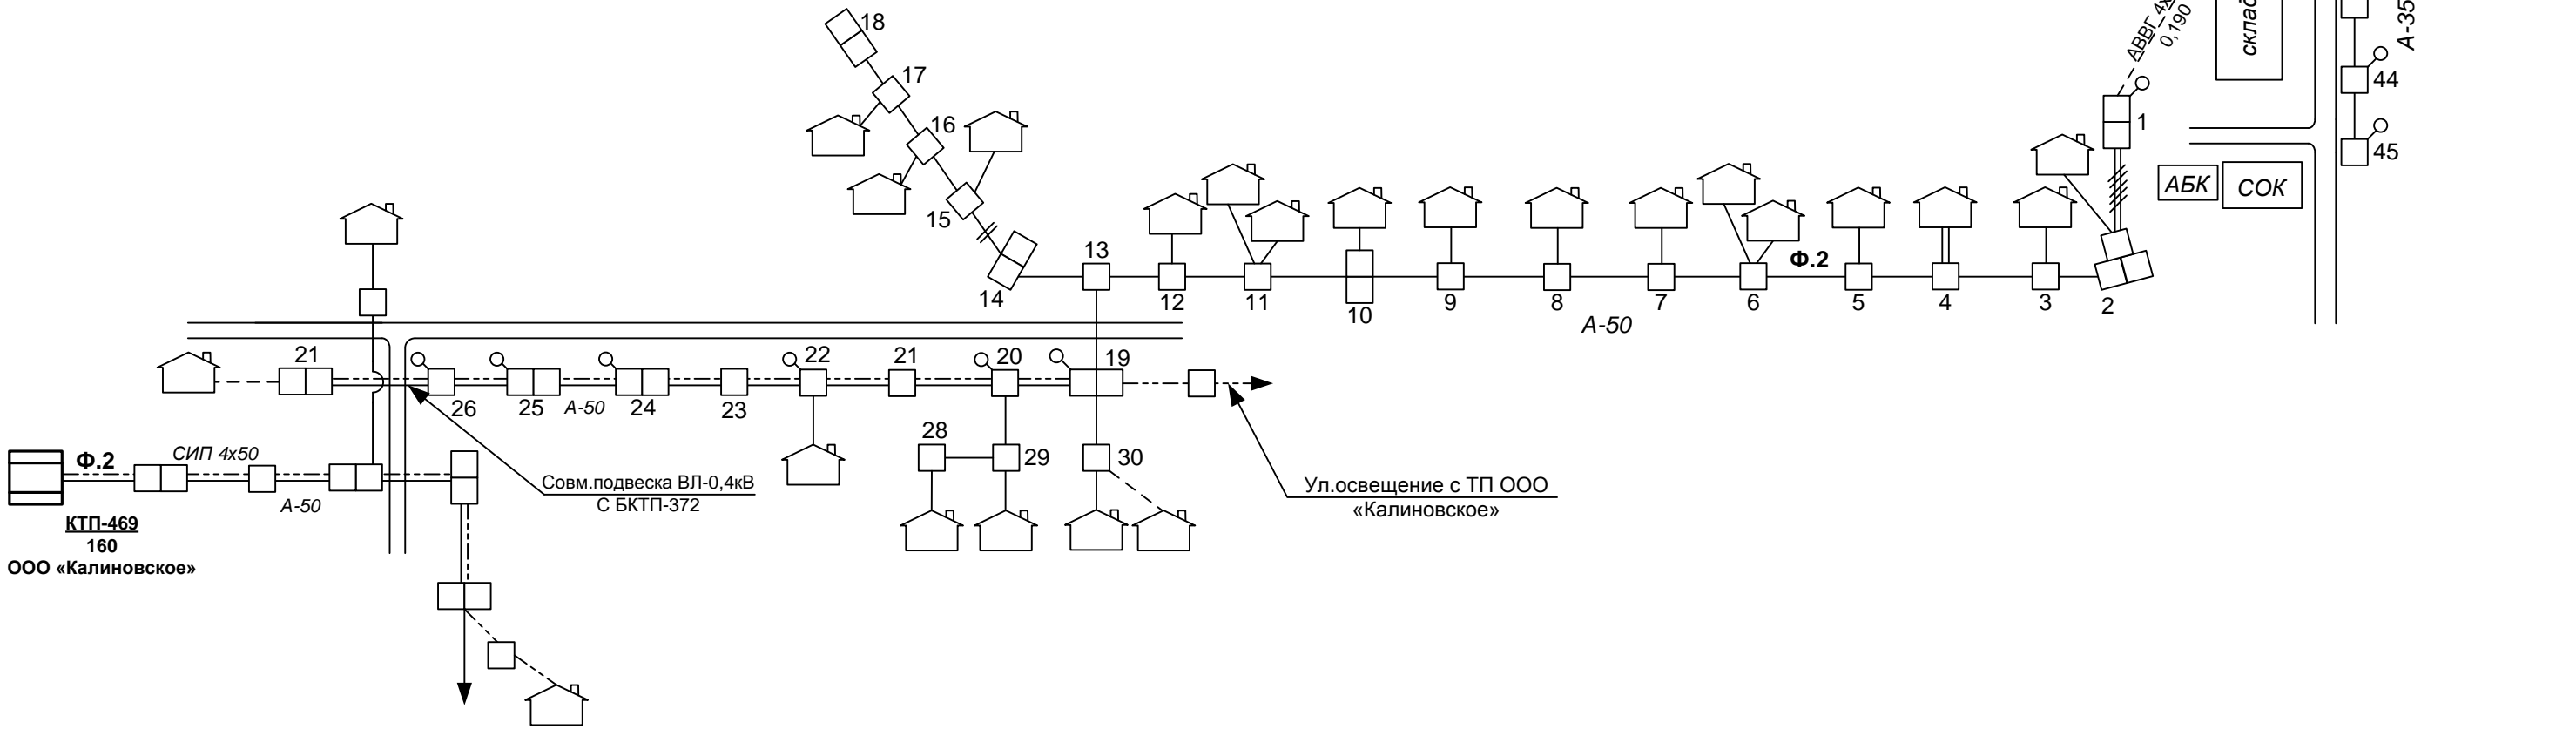

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,270
1.1	В т.ч. кабель, км	0,25
1.2	В т.ч. СИП, км	0,5
1.3	абоненских ВЛ, км	1,520
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	45
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БКТП-372 База СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	