


Поопорная схема ВЛ-6 кВ фид. на КТП-352 с ТП-176
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,372
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,372
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	8
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей, шт.	
5	Разрядников, к-т	
6	КРН, шт.	

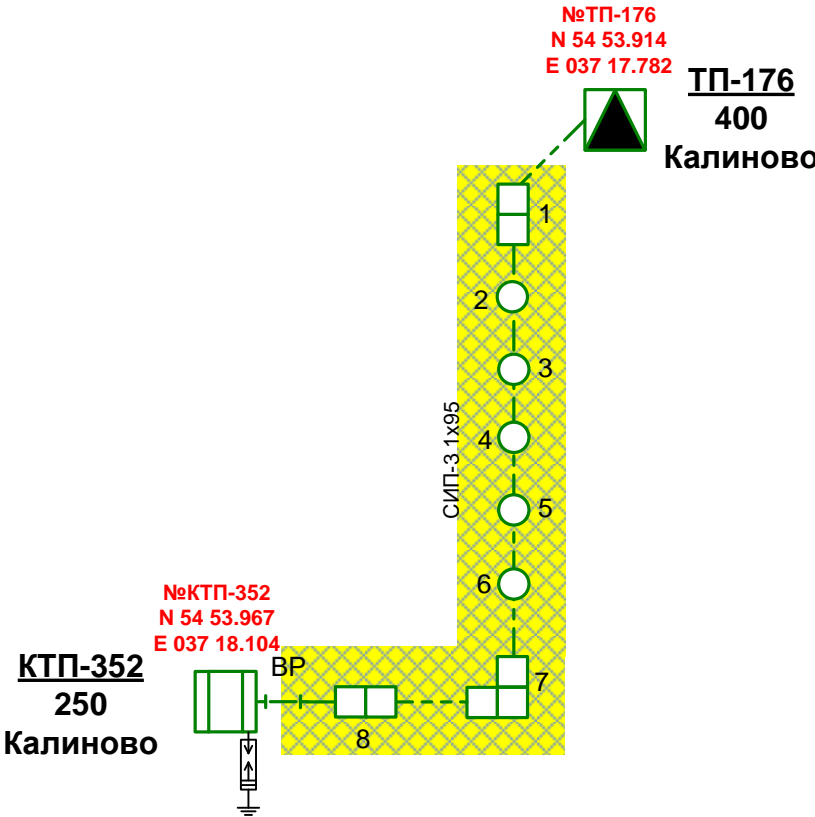

	Недоступно для осмотра
	Пеший осмотр
	Осмотр с применением автомобиля

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-8	372	СИП-3 1x95

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-6 кВ ф.На КТП-352 с ТП-176 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	