


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,62
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,62
1.3	абоненских ВЛ, км	0,48
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	16
3	Опор абонентских, шт.	14
4	Однофазные ввода, шт.	30
5	В т.ч. абонентских, шт.	11
6	Трехфазные ввода, шт.	2
7	В т.ч. абонентских, шт.	2
8	Количество светильников, шт.	3

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.14)	620	СИП 3х50+54,6
2	Ф.1 (7-26)	480	А-50
	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП 2х16

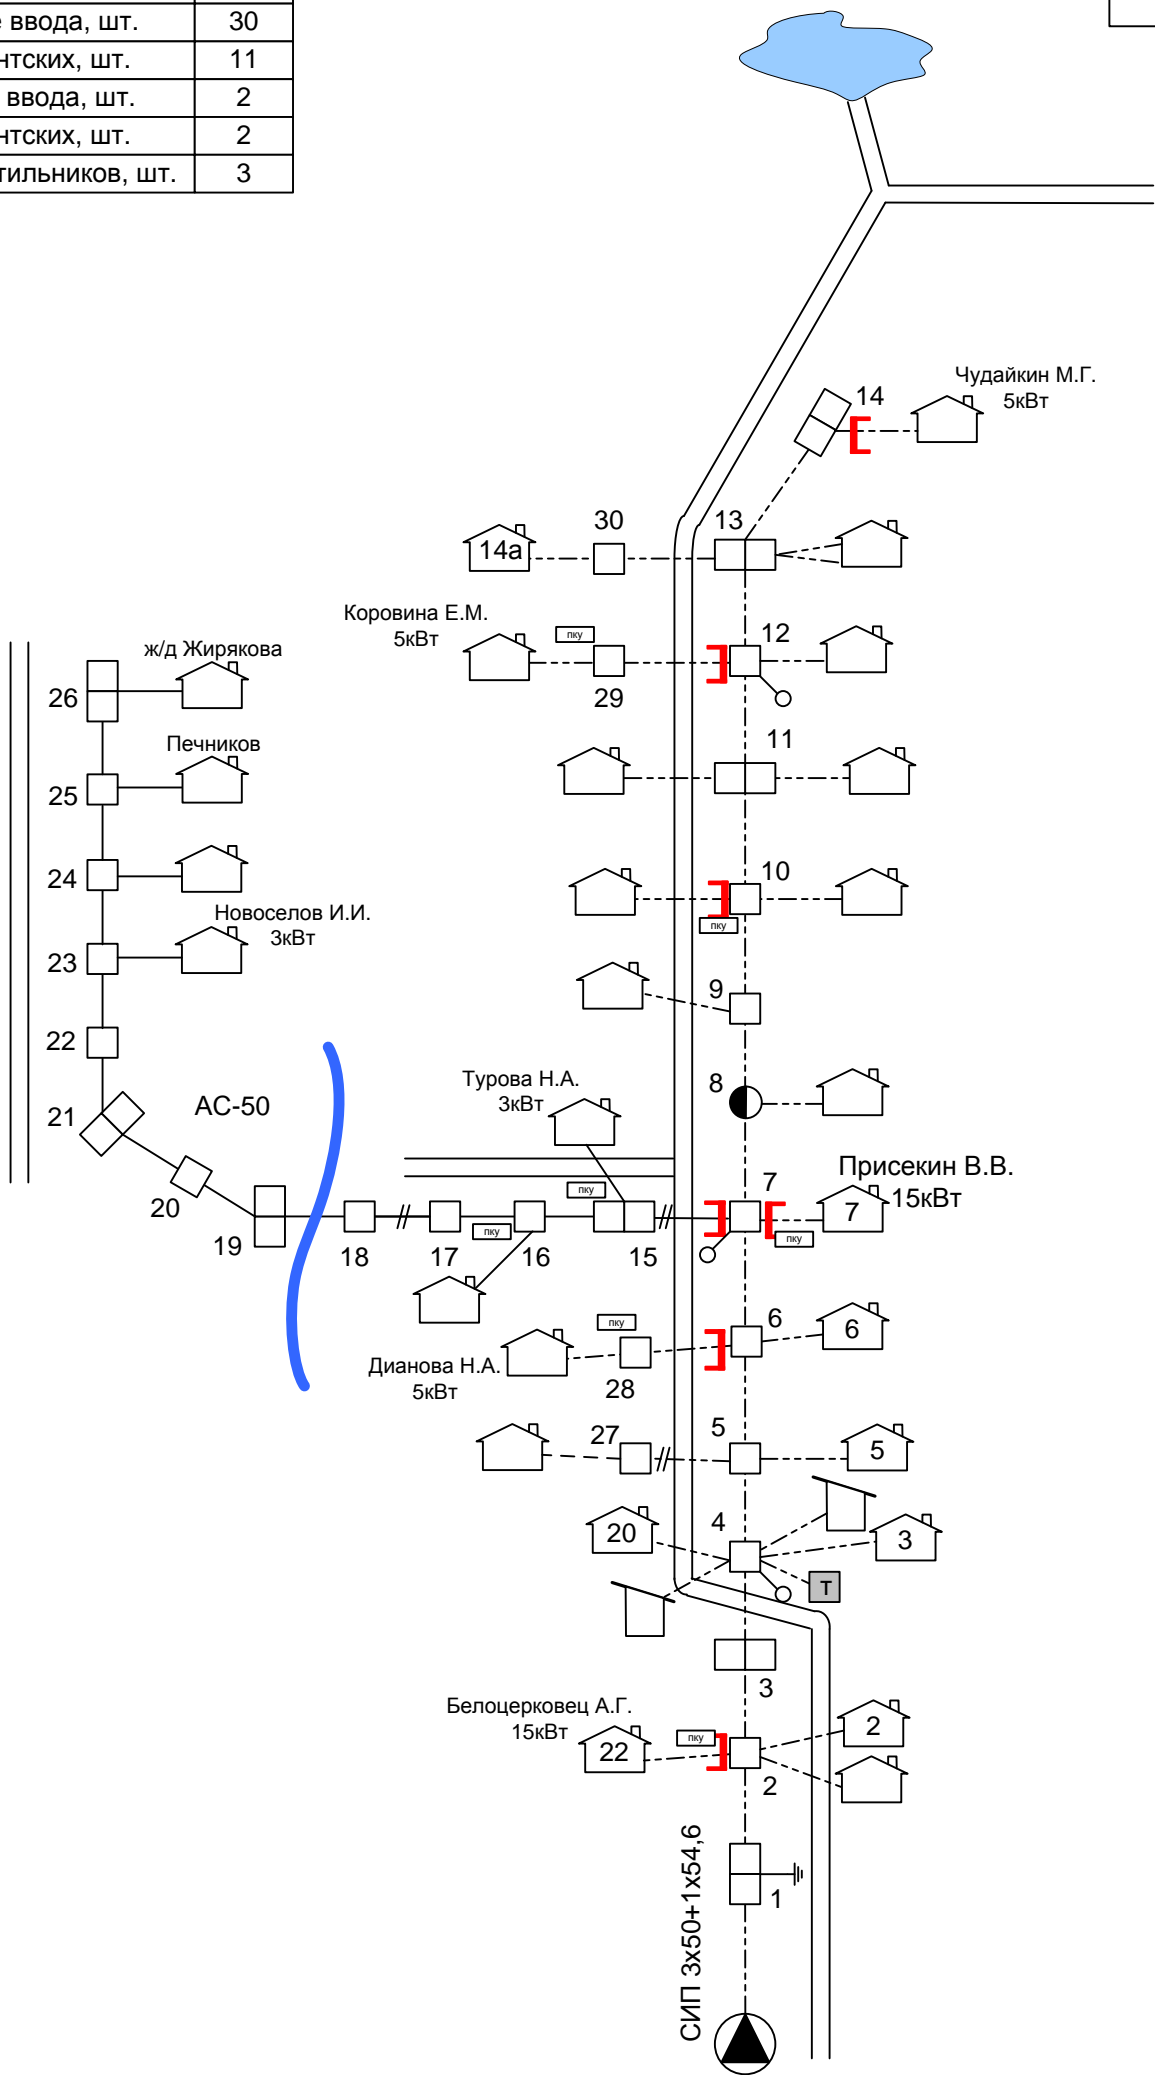

МТП-26  
Иваньково

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-26 Иваньково СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись