


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,390
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,390
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	17
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-8)	168	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.2(оп.9-17)	252	СИП2 3х95+1х95
3			
4	Ответвления к домам		А-16,А-25,СИП2х16

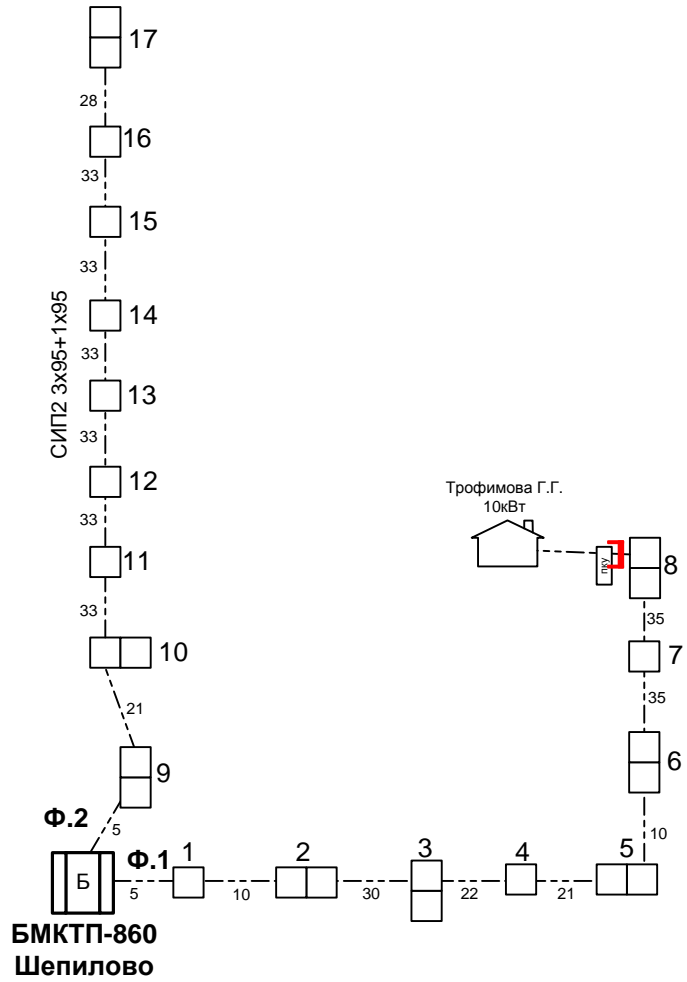

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-860 д.Шепилово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казakov С.В.	17.06.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	17.06.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	17.06.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись