


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	380
1.1	В т.ч. кабель	100
1.2	В т.ч. СИП	280
1.3	абоненских ВЛ	520
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	21
3	В т.ч. абонентских	13
4	Однофазные ответвления к вводам	9
5	В т.ч. абонентских	3
6	Трехфазные ответвления к вводам	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	3

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	МТП-оп.1	100	АВВГ 4х35
2	Оп.1-6	200	СИП 3х35+1х50+1х16
3	Оп.3-7; 2-8	80	СИП 2х16
4	Ответвления к домам	120	А-16, А-25, СИП

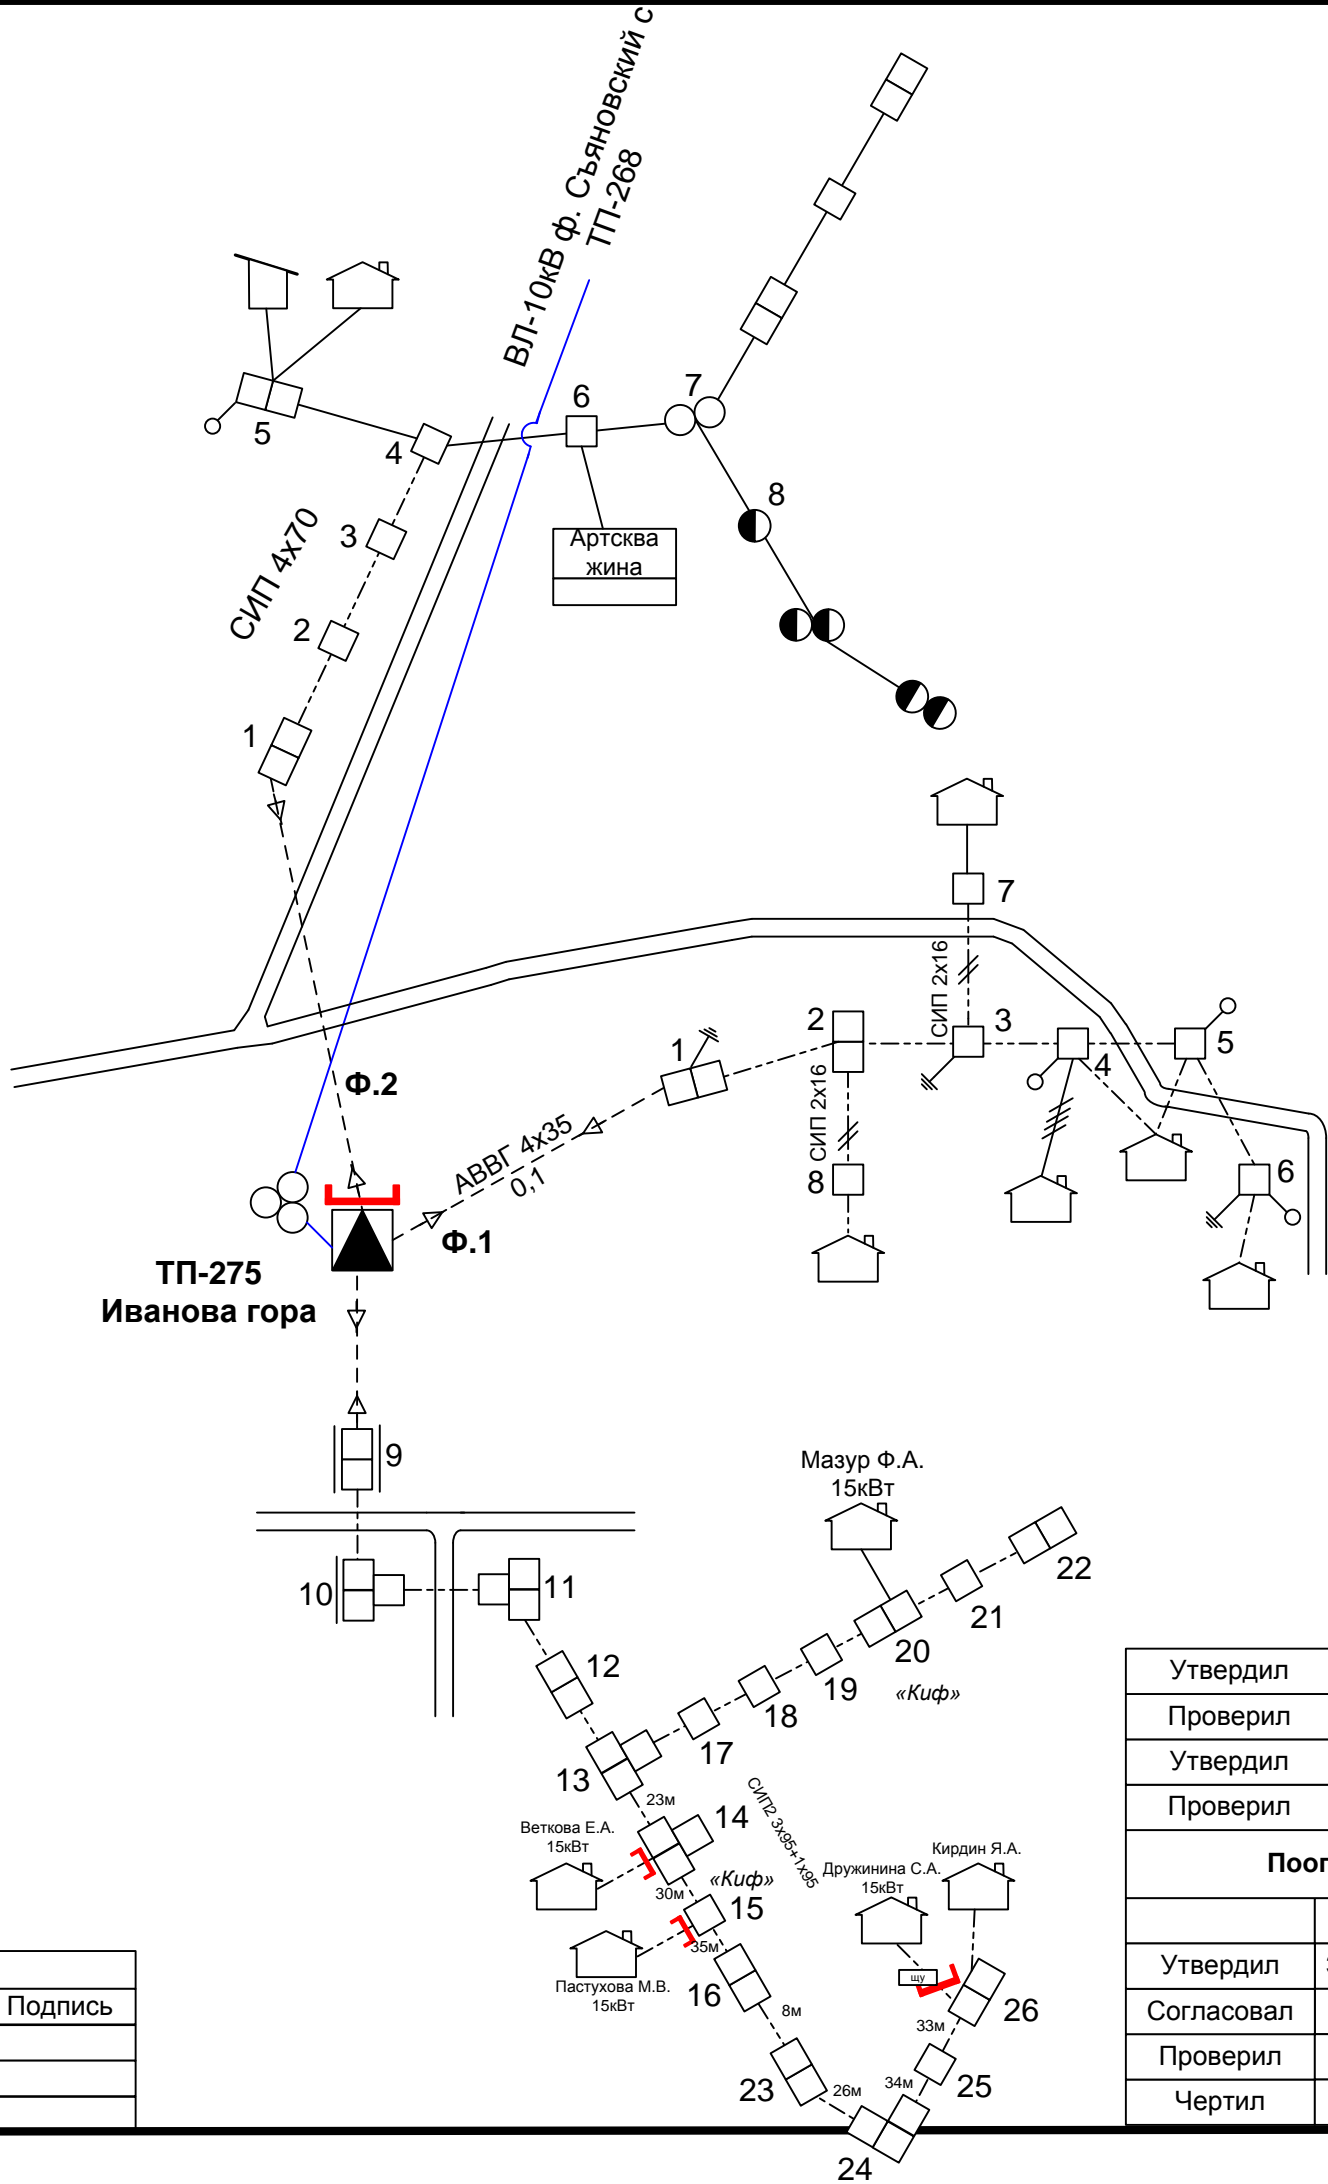

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-275 Иванова гора СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись