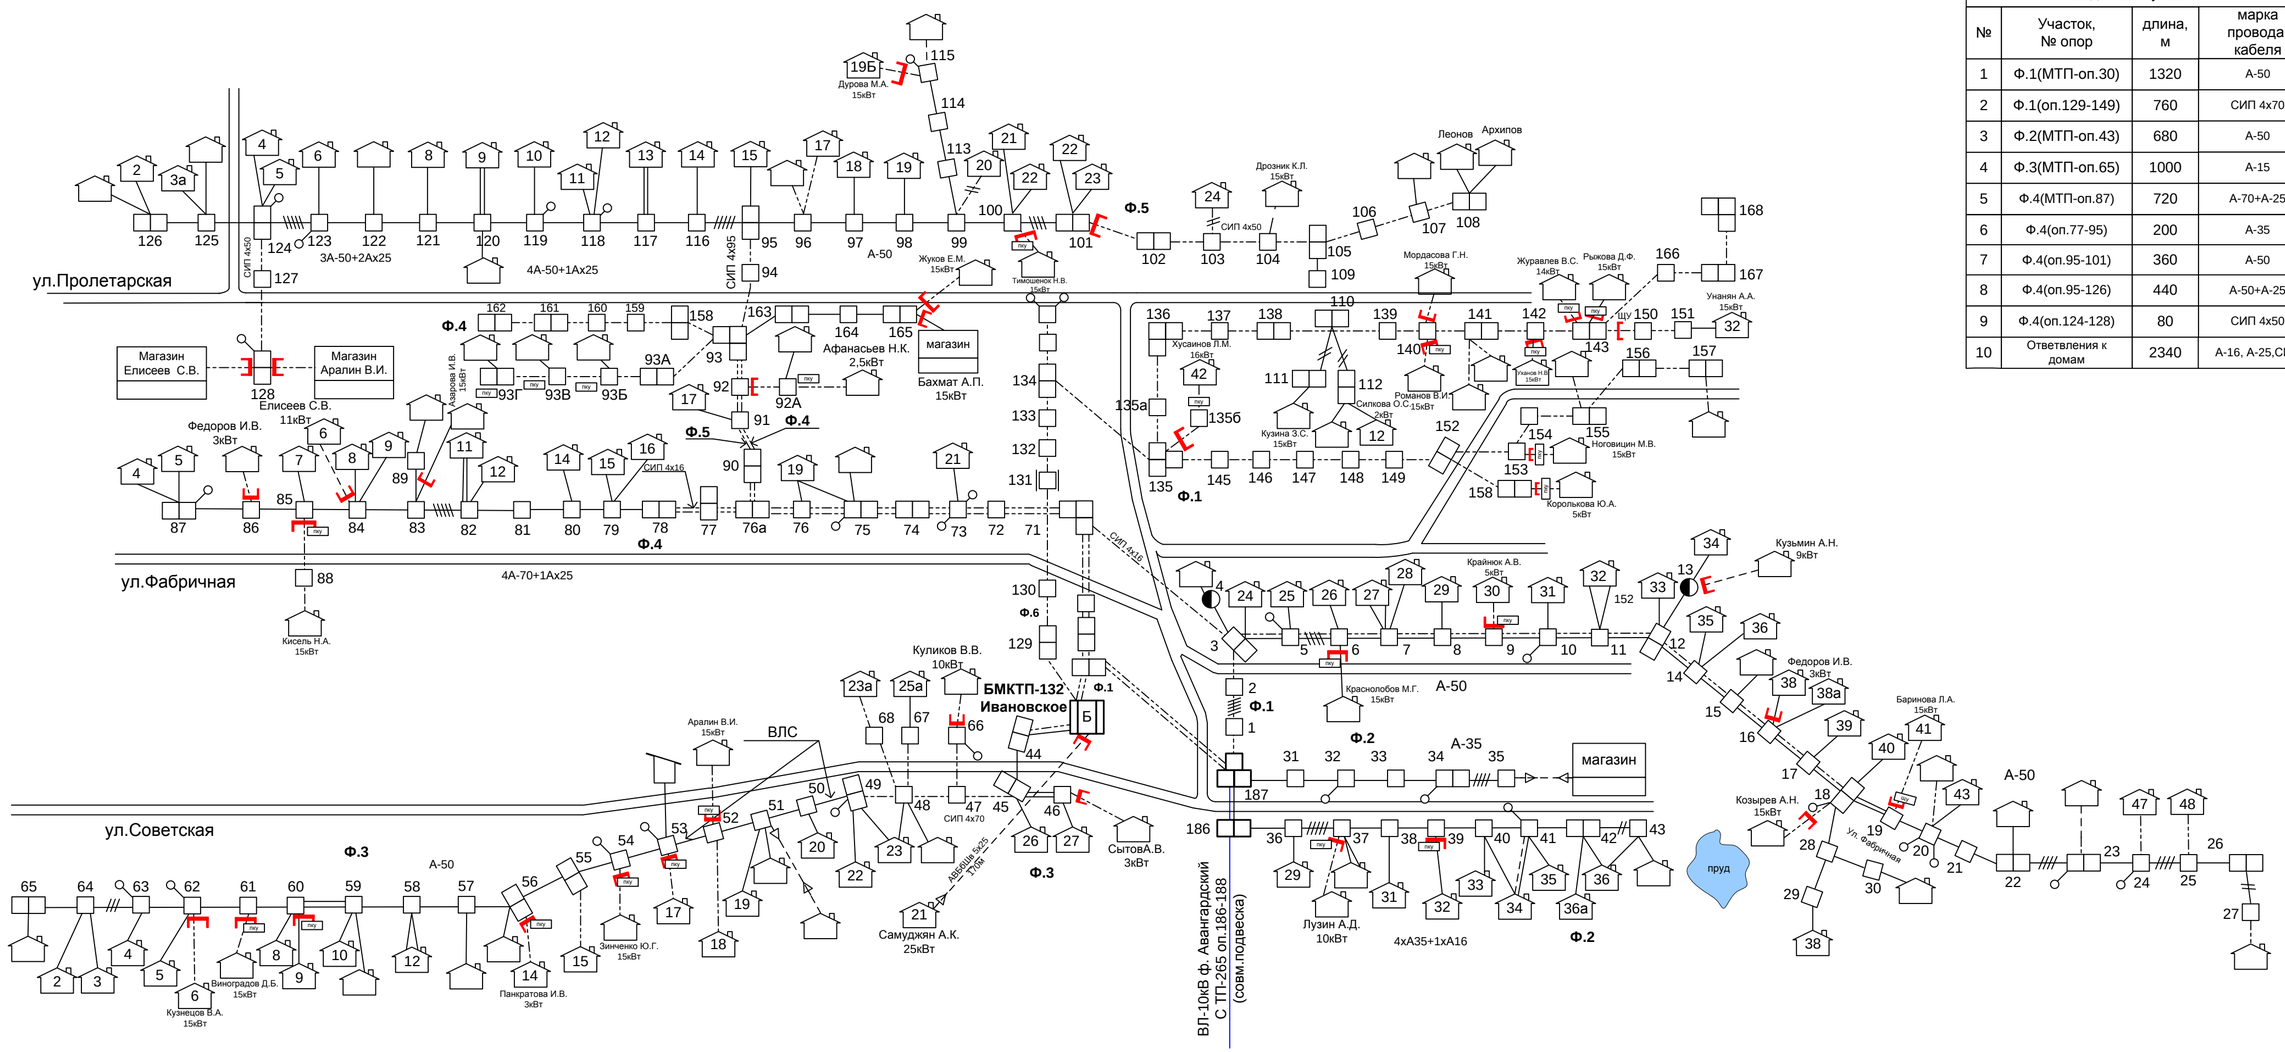

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.30)	1320	А-50
2	Ф.1(оп.129-149)	760	СИП 4х70
3	Ф.2(МТП-оп.43)	680	А-50
4	Ф.3(МТП-оп.65)	1000	А-15
5	Ф.4(МТП-оп.87)	720	А-70+А-25
6	Ф.4(оп.77-95)	200	А-35
7	Ф.4(оп.95-101)	360	А-50
8	Ф.4(оп.95-126)	440	А-50+А-25
9	Ф.4(оп.124-128)	80	СИП 4х50
10	Ответвления к домам	2340	А-16, А-25,СИП

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	5440
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	760
1.3	абоненских ВЛ	600
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	155
3	В т.ч. абонентских	16
4	Однофазные ввода	145
5	В т.ч. абонентских	18
6	Трехфазные ввода	10
7	В т.ч. абонентских	10
8	Количество светильников	27

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 Ивановское СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	28.11.14	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	28.11.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	28.11.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	28.11.14	