


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.1-7)	233	СИП 3х70+1х70
2	Ф.2 (оп.1-8-18)	328	СИП 3х70+1х70
3	Ф.3 (оп.10-28)	269	СИП 3х70+1х70
4	Ответвления к домам		

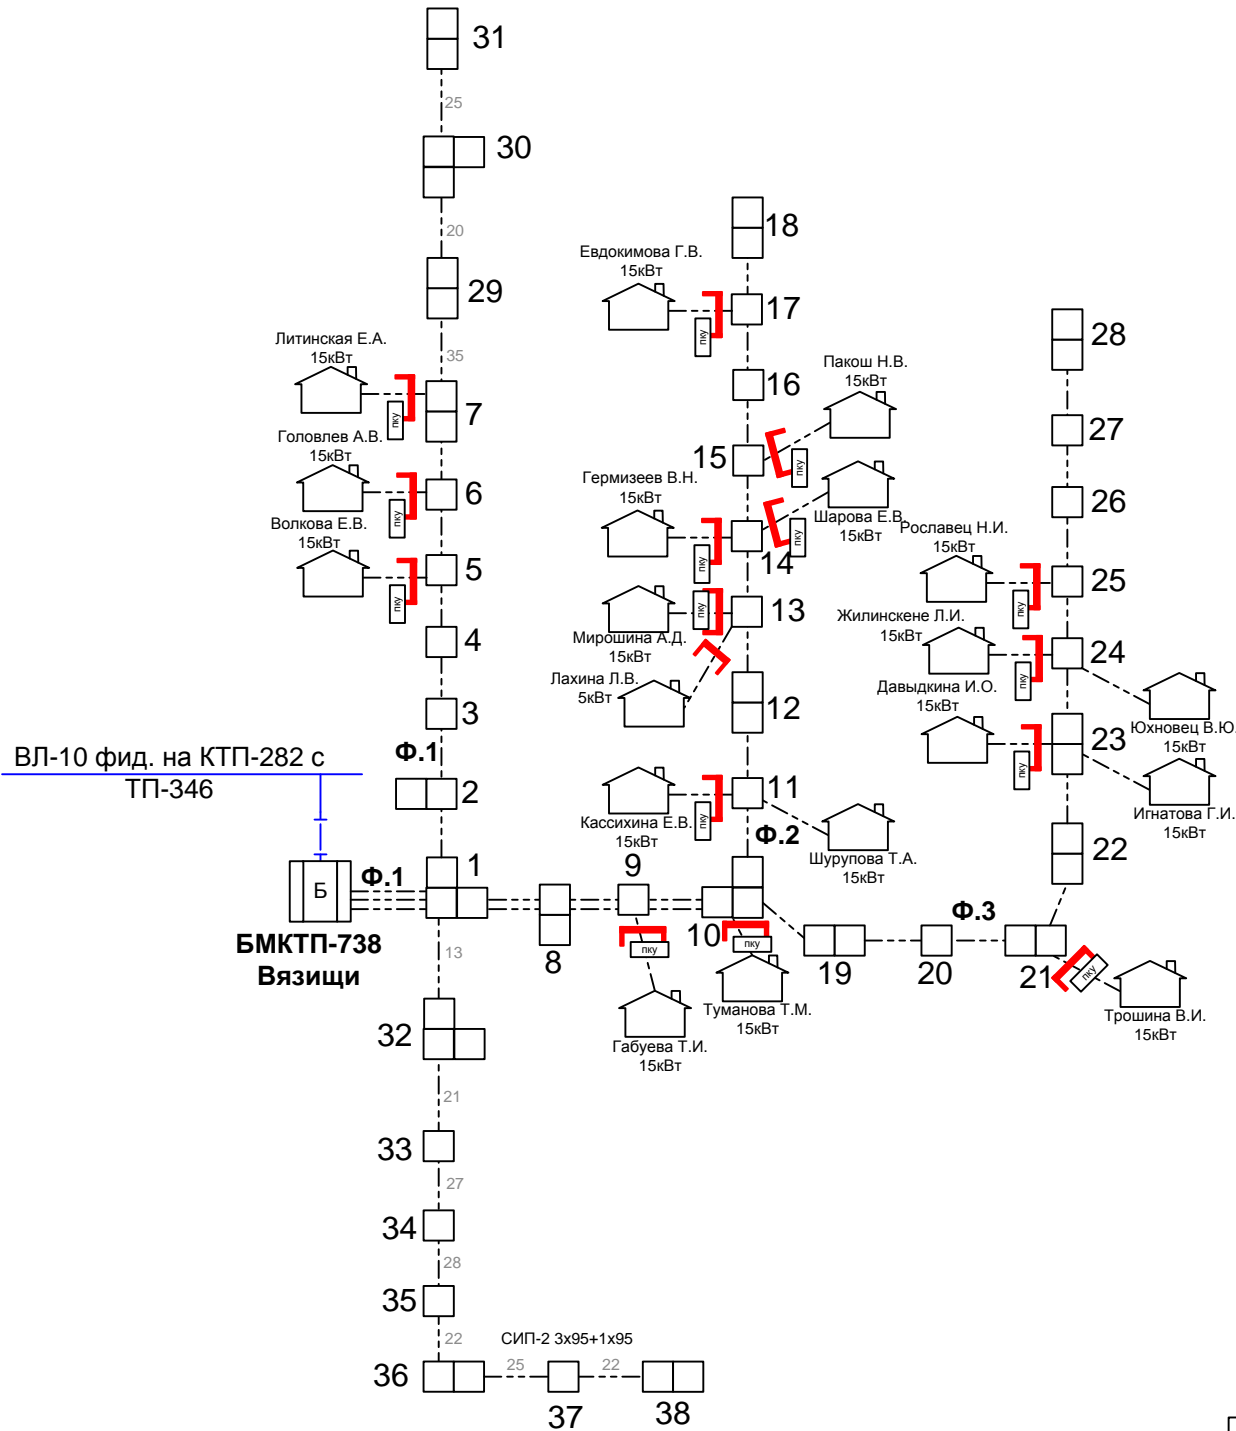

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,953
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,953
1.3	Абонентских ВЛ	
1.4	В т.ч. абонентских КЛ	
2	Опор всего	28
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-738 д.Вязищи СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись