Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.7)	159	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (КТП-оп.13)	149	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.3 (КТП-оп.29)	494	СИП-2 3х95+1х95
4	Ф.3 (оп.23-34)	175	СИП-2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам		

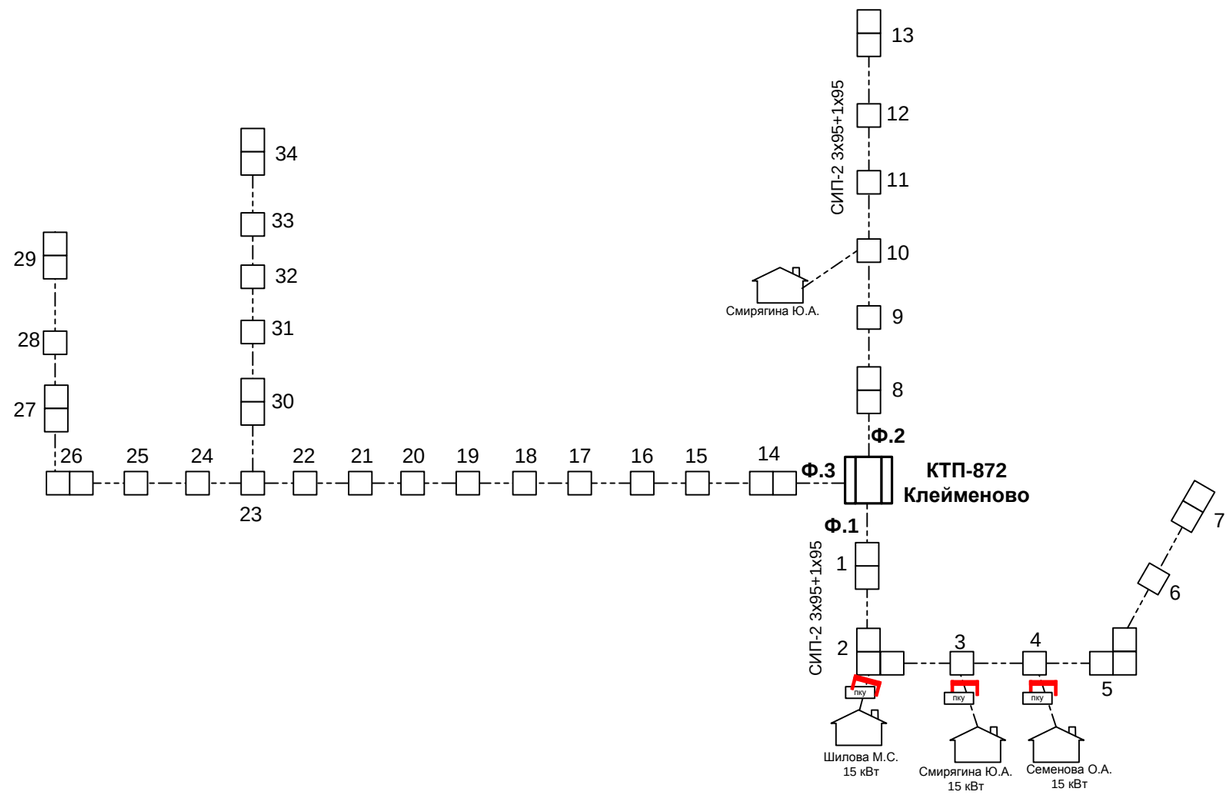

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,977
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,977
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	34
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-872 Клейменово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженера	Казаков С.В.	17.03.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	17.03.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	17.03.15	