


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2 (МТП-оп.63)	250	СИП 4х95
2	Ф.4 (50-54,55-56)	96	СИП 2х16
3	Ф.4 (оп.39-56)	315	А-50
4	Ф.4 (МТП-оп.94)	394	СИП 4х95
5	МТП-оп.1	12	А-50
6	Ф.1 (оп.3-5,5-76,5-71)	875	СИП-2 3х120+1х95
7	Ф.1 (оп.5-27)	140	А-50
8	Ф.3 (оп.1-71-16)	642	СИП-2 3х95+1х95
9	Ф.3 (оп.16-36)	120	А-50
10	Ф.3 (оп.16-52)	245	А-50

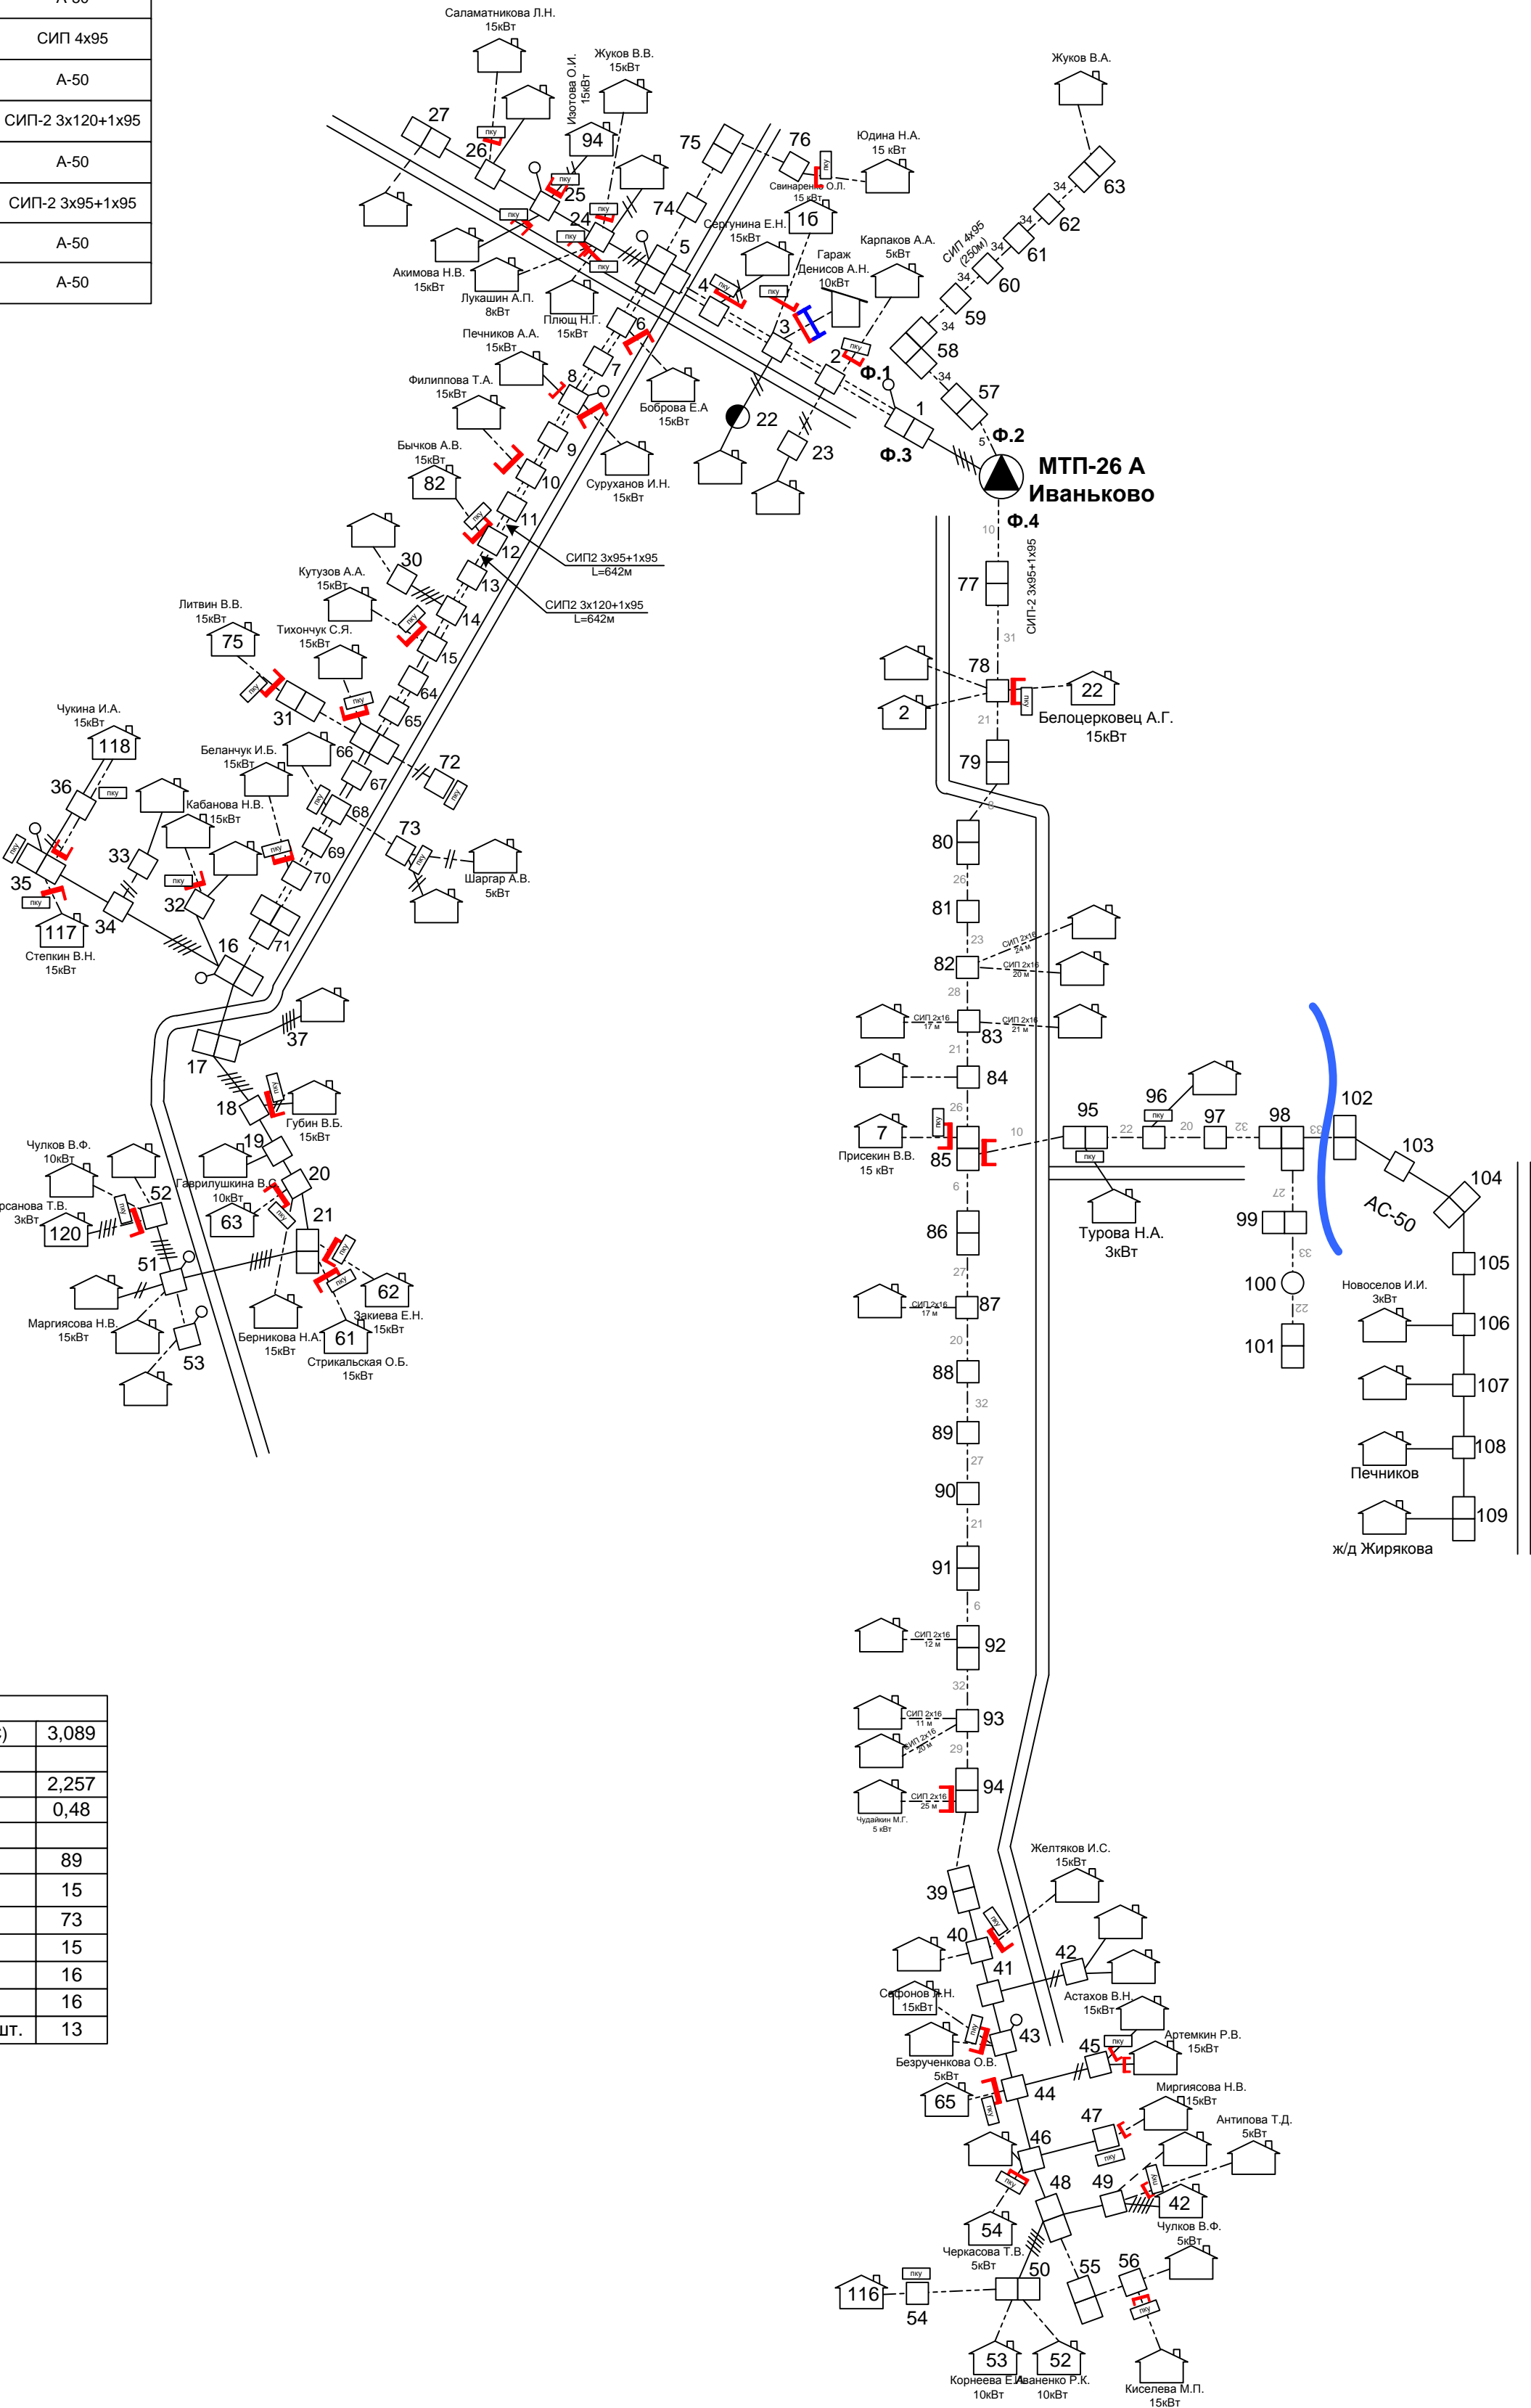

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3,089
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	2,257
1.3	абонентских ВЛ, км	0,48
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	89
3	Опор абонентских, шт.	15
4	Однофазные ввода, шт.	73
5	В т.ч. абонентских, шт.	15
6	Трехфазные ввода, шт.	16
7	В т.ч. абонентских, шт.	16
8	Количество светильников, шт.	13

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-26А Иваньково СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	14.04.16	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	14.04.16	
Проверил				
Чертил	техник	Буева М.С.	14.04.16	