Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-3-оп.1	500	ААШВ 3х150
1	Оп.1-16	1,05	А-95
1	Оп.16-ТП-207	50	ААБ 3х120

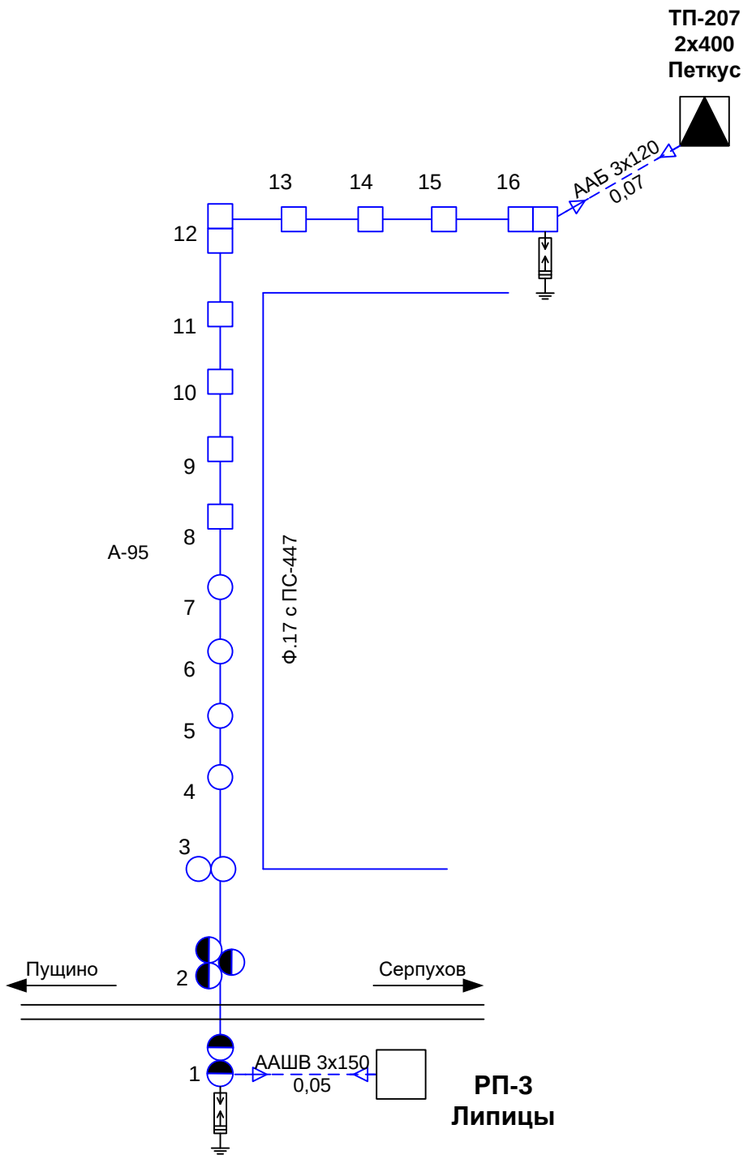

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,6
1.1	В т.ч. кабель, км	0,55
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	16
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей, шт.	
5	Разрядников, шт.	2
6	КРН, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.на ТП-207 с РП-3 СРЭС

	Должность	Фимилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		