


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 БМКТП-оп.23)	375	СИП2А 3х95+1х95
2			
3			
4	Ответвления к домам		

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,375
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,375
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	23
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

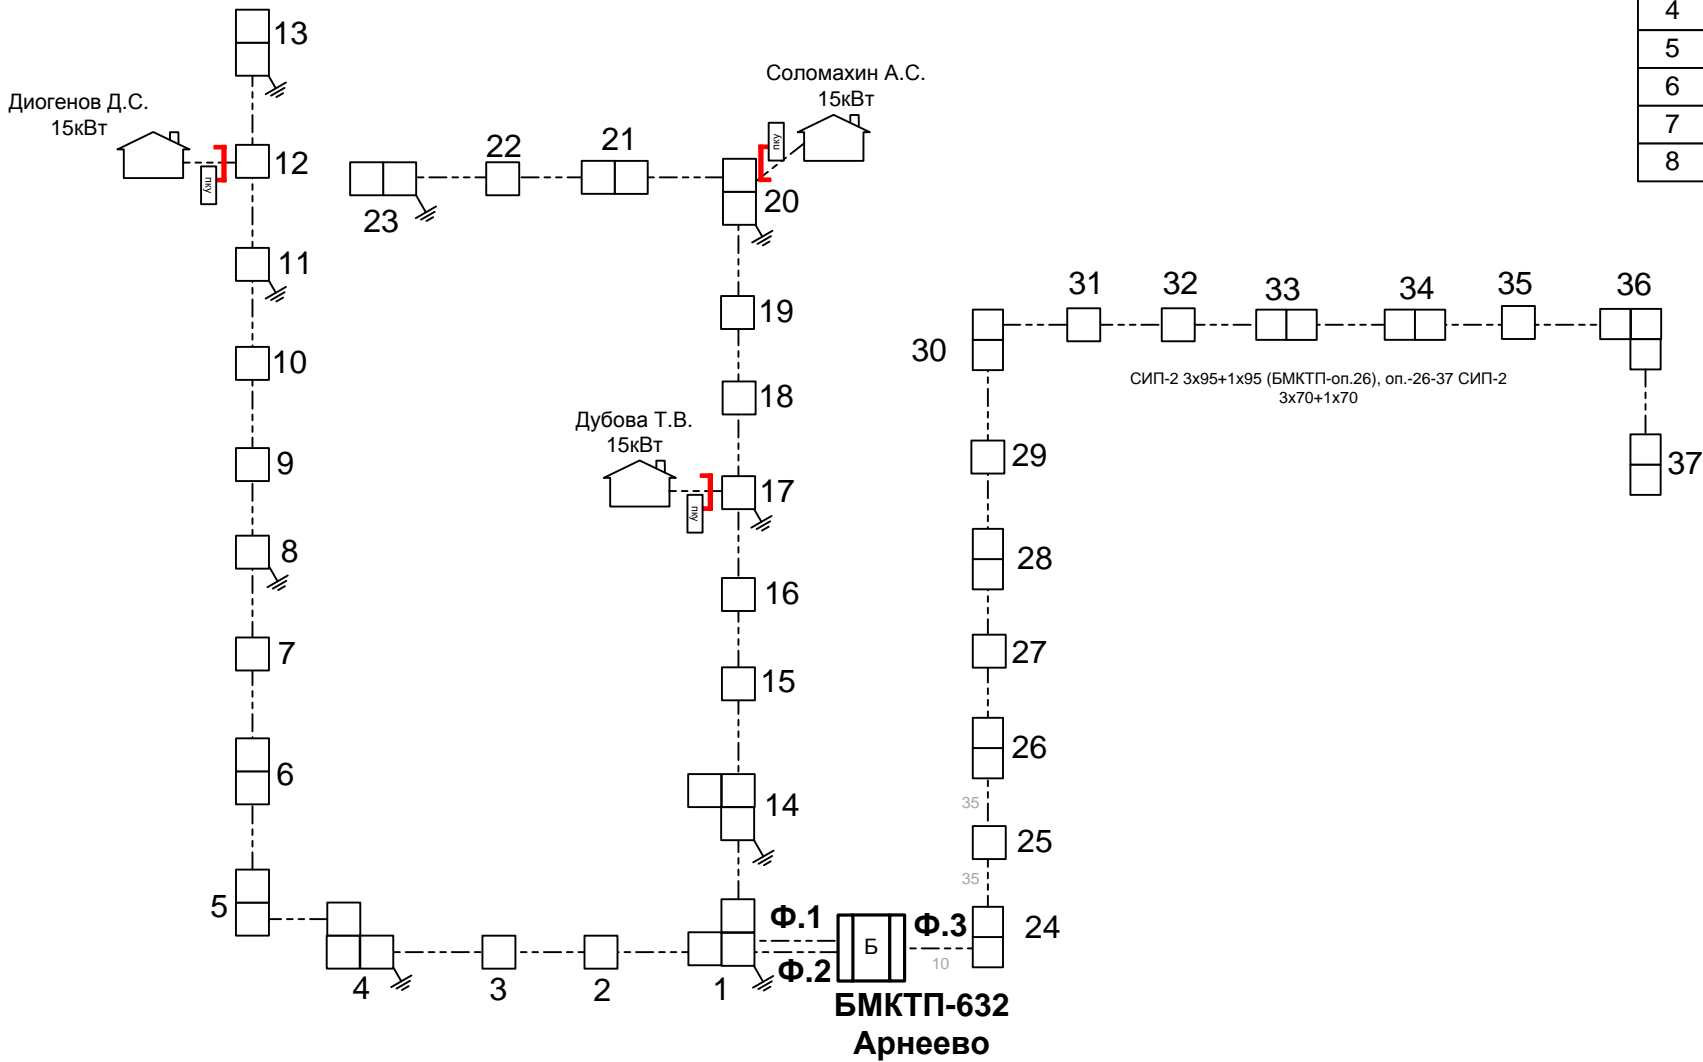

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-632 Арнеево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	09.04.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	09.04.14	
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.	09.04.14	
Чертил	Инженер	Буева М.С.	09.04.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись