№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1240
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	32
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	24
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.23	900	А-35
2	Ф.2(МТП-оп.32	340	А-35
3	Ответвления к домам	460	А-16,А-25,СИП2х16

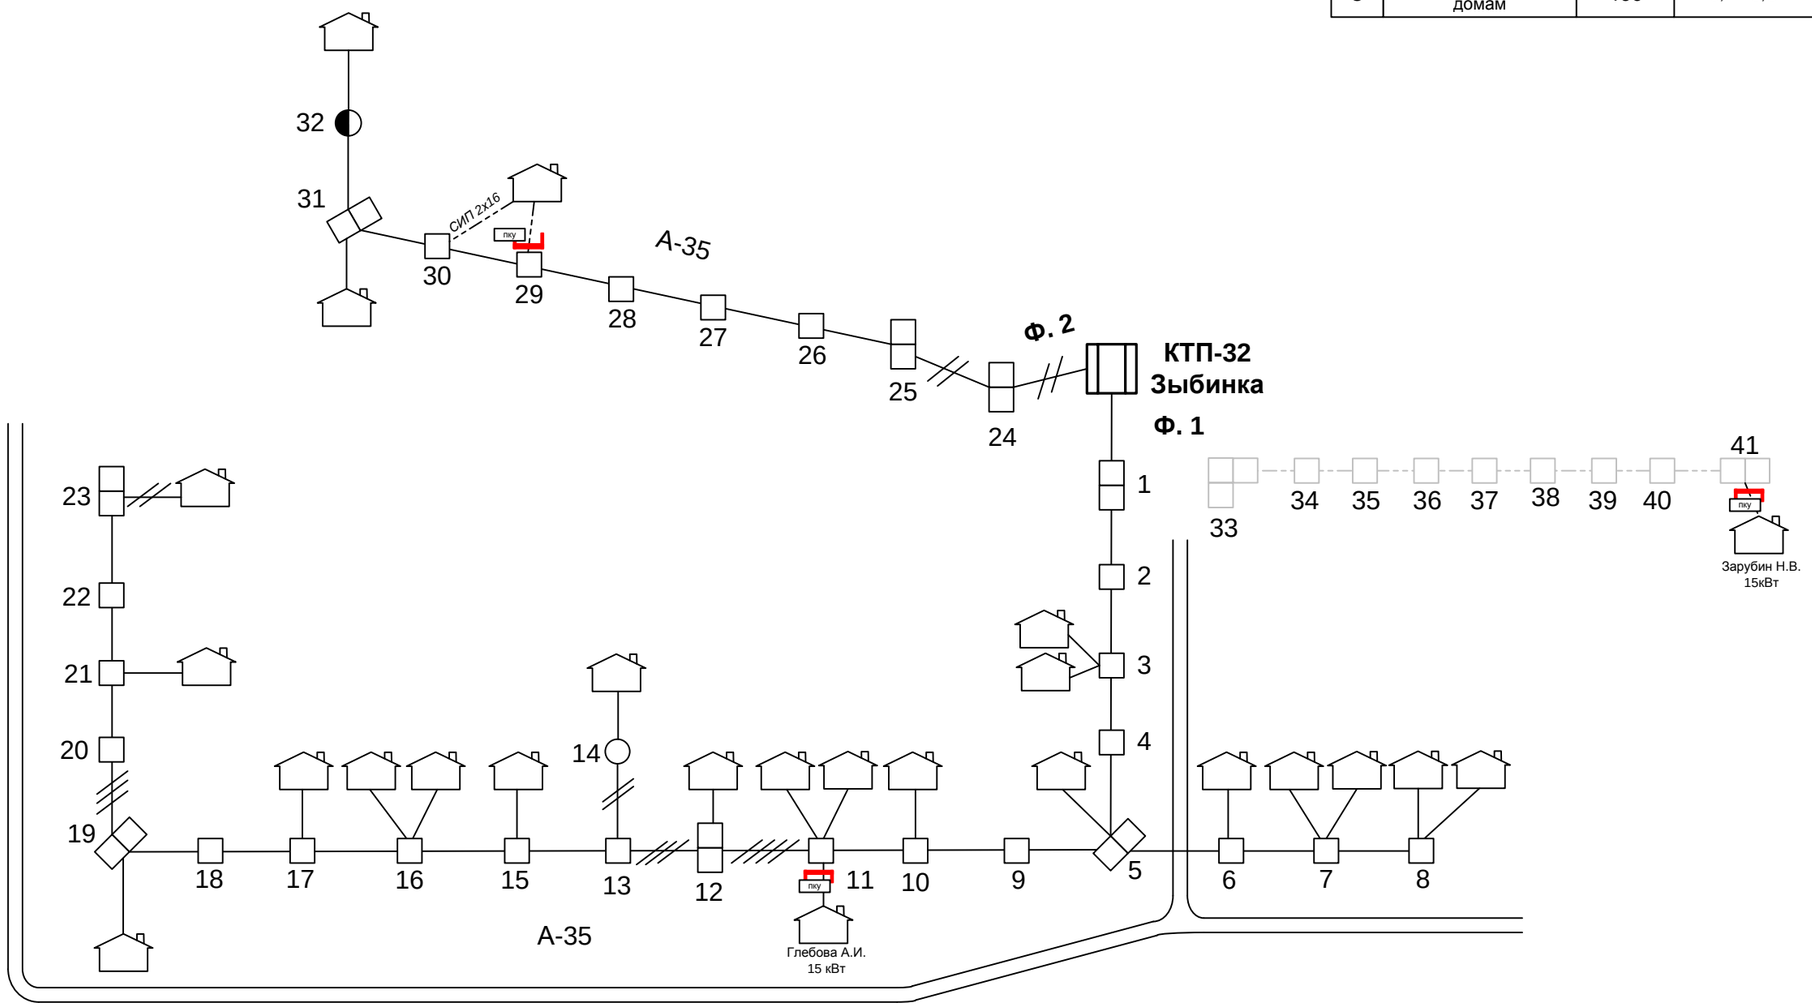

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-32 Зыбинка СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись