


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1820
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	560
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	60
3	В т.ч. абонентских	14
4	Однофазные ввода	25
5	В т.ч. абонентских	4
6	Трехфазные ввода	3
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	
9	Инв. номер	082-9932095

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.60)	460	4АС-50+А-35
2	Ф.3(МТП-оп.1-33)	909	СИП2 1х95+1х95
3	Оп.2-92	462	СИП-2 3х95+х95
4	Ответвления к домам	520	А-16,А-25, СИП 2х16

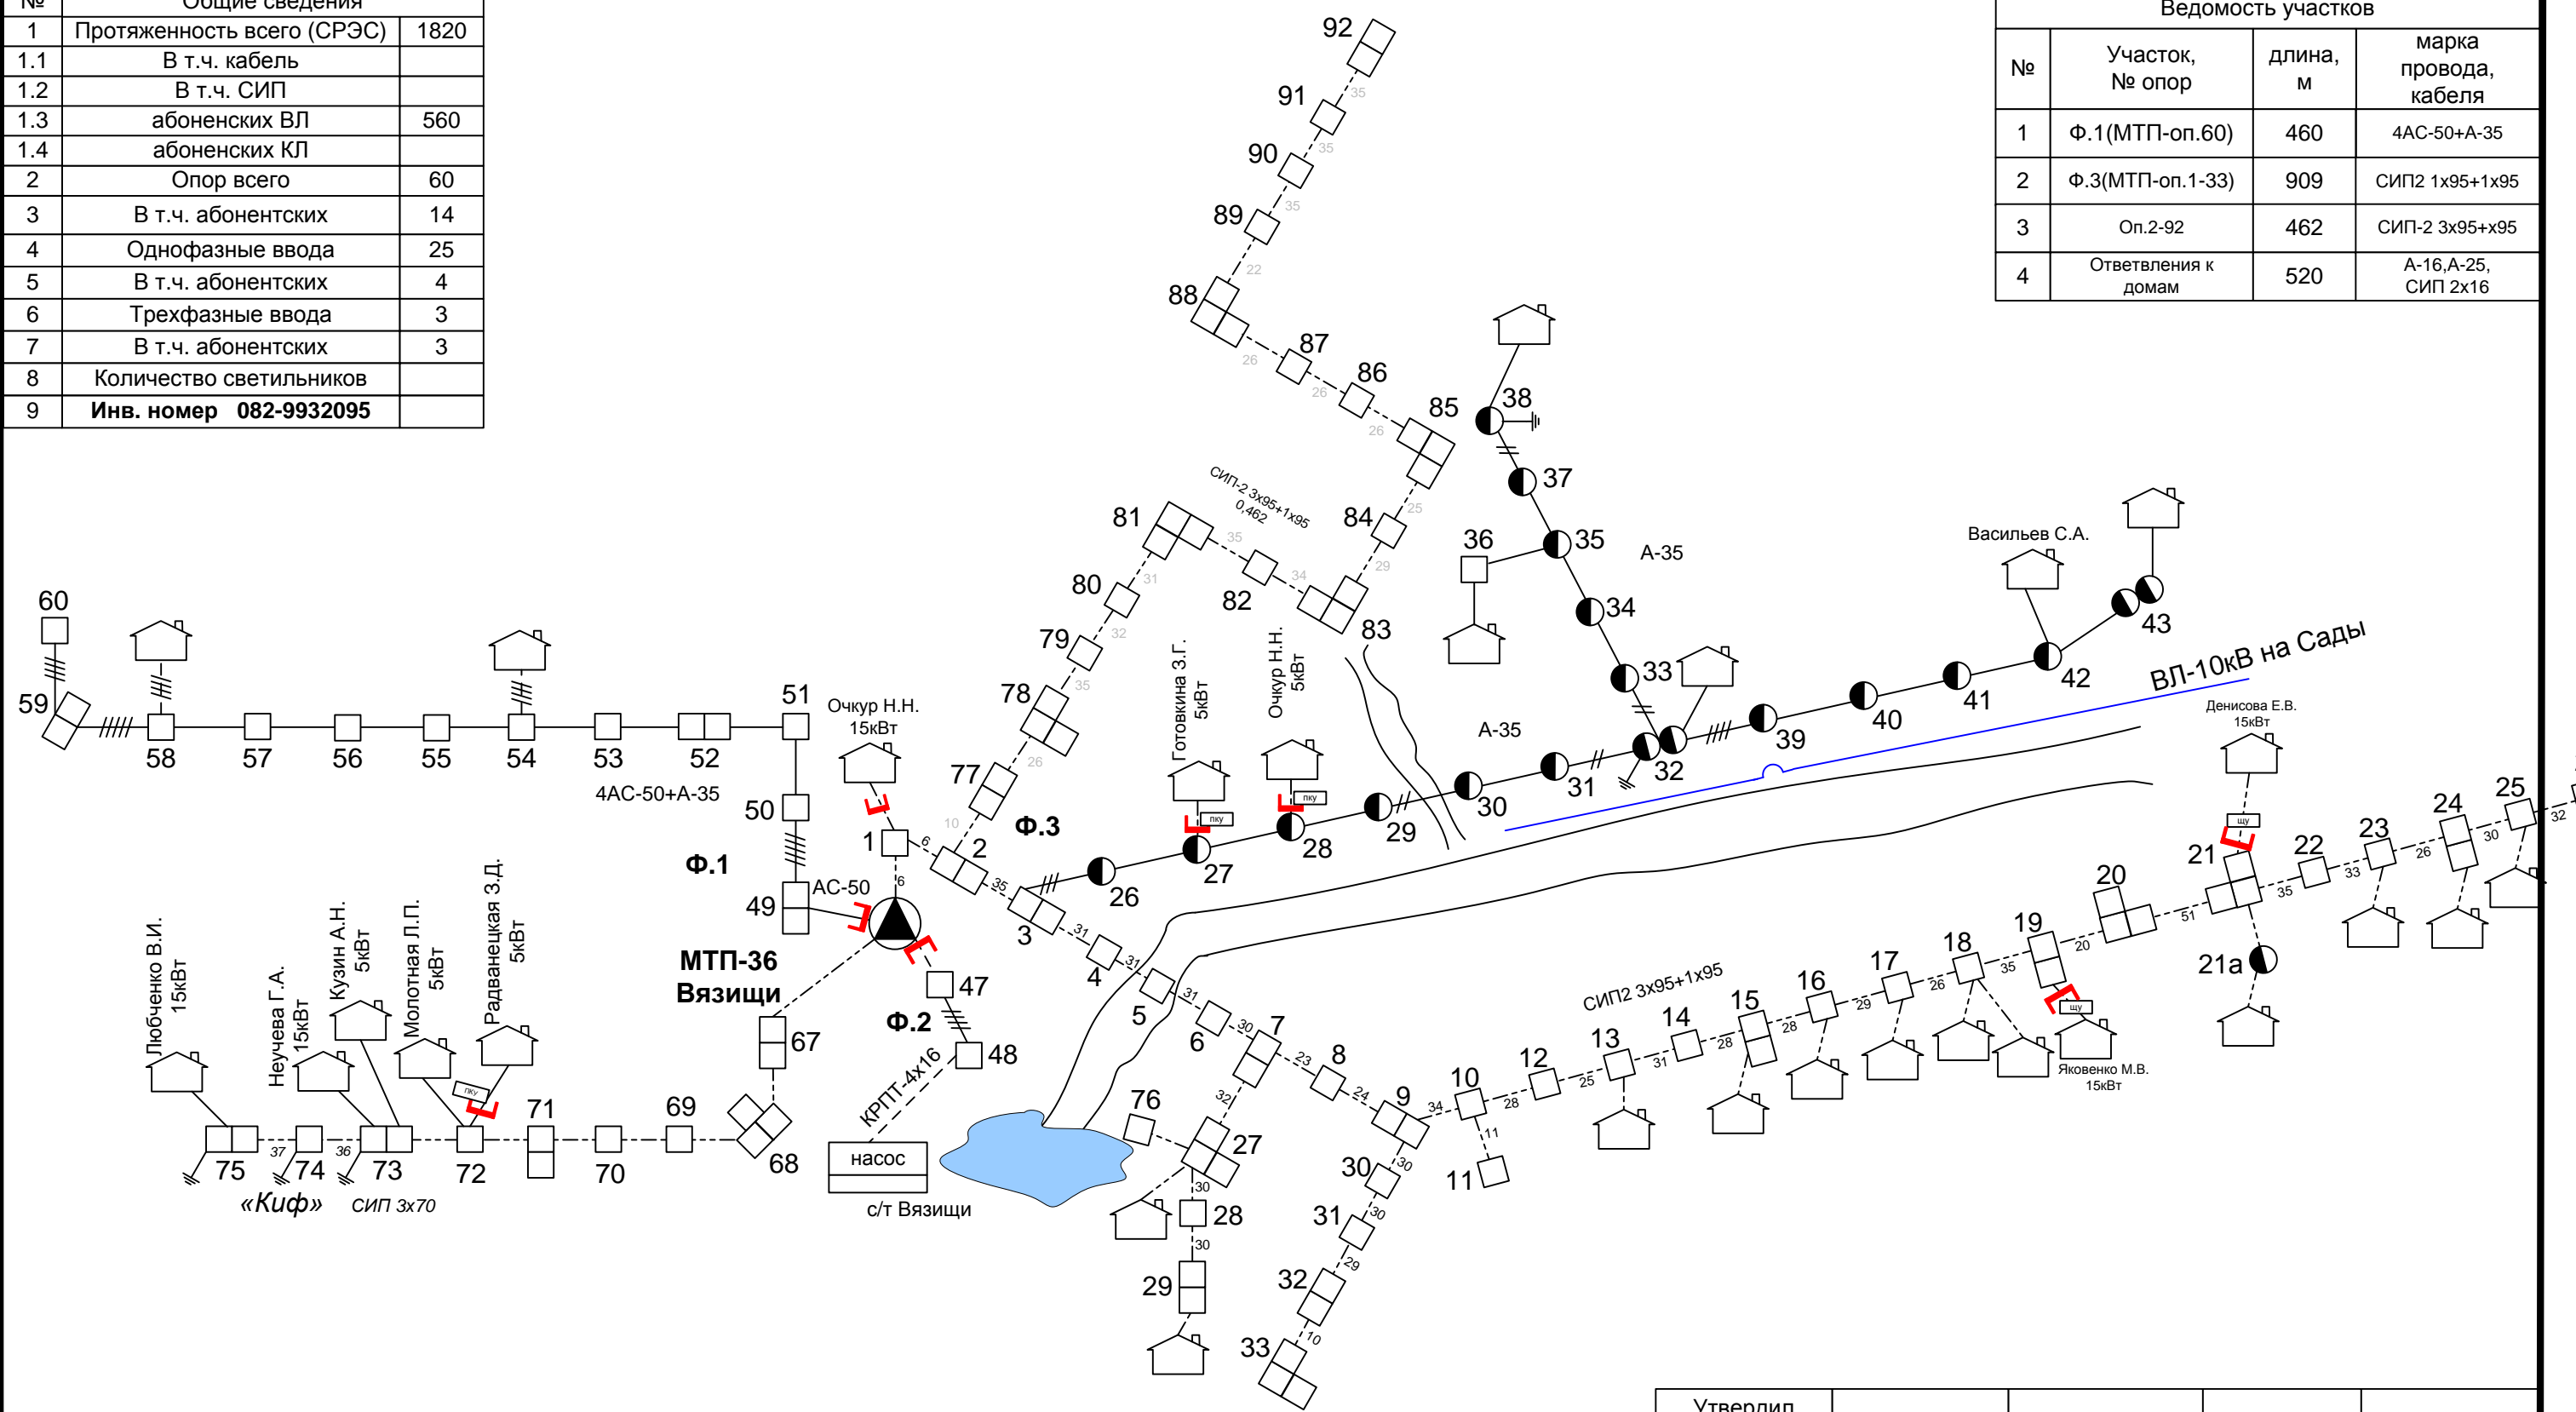

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-36 Вязищи СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись