


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1552
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	352
1.3	абоненских ВЛ	200
1.4	абоненских КЛ	120
2	Опор всего	46
3	В т.ч. абонентских	5
4	Однофазные вводы	37
5	В т.ч. абонентских	7
6	Трехфазные вводы	6
7	В т.ч. абонентских	6
8	Количество светильников	

Инв.№ 082-9931888

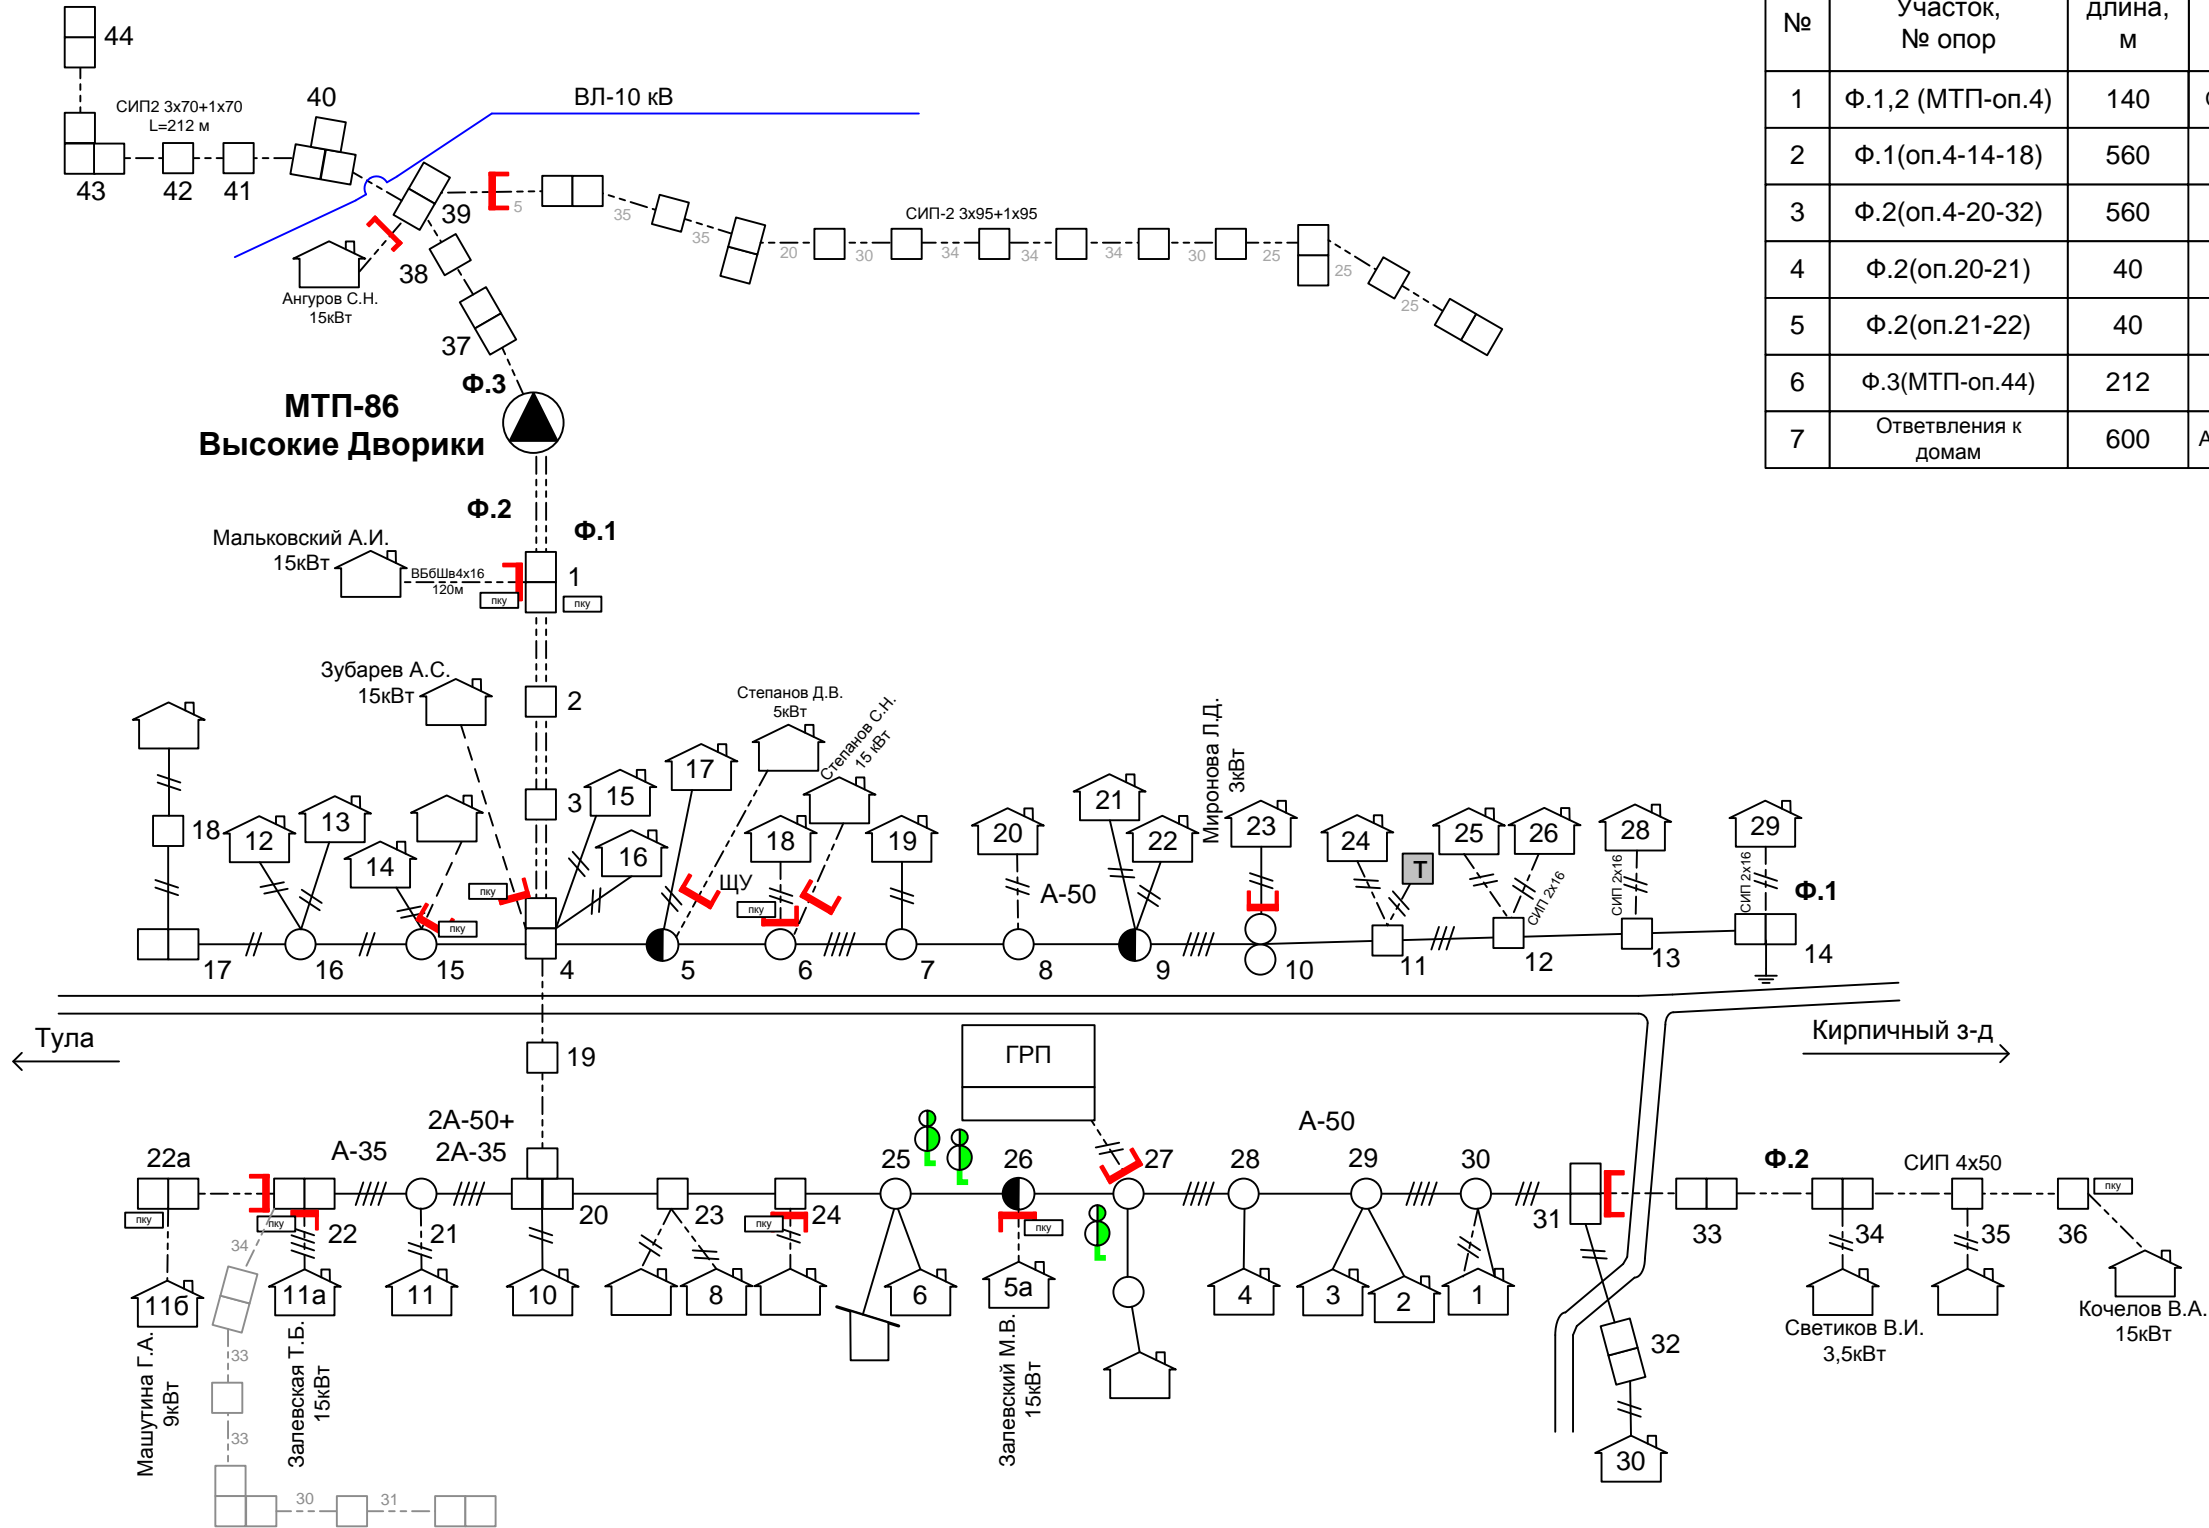

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1,2 (МТП-оп.4)	140	СИП3х70+54,6+16
2	Ф.1(оп.4-14-18)	560	А-50
3	Ф.2(оп.4-20-32)	560	А-50
4	Ф.2(оп.20-21)	40	2А-50+2А-35
5	Ф.2(оп.21-22)	40	А-35
6	Ф.3(МТП-оп.44)	212	СИП2 3х70+1х70
7	Ответвления к домам	600	А-16,А-25,СИП2х16

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-86 Высокие Дворики СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись