
Nº	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	78
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	31

Ведомость участков					
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля		
1	Ф.3(оп.1-7)	184	СИП2 3х95+1х95		
2	Ф.1(оп.2-30)	778	СИП2 3х95+1х95		
3	Ф.3(оп.31-62)				
4	Ф.2(оп.31-56)				
5					

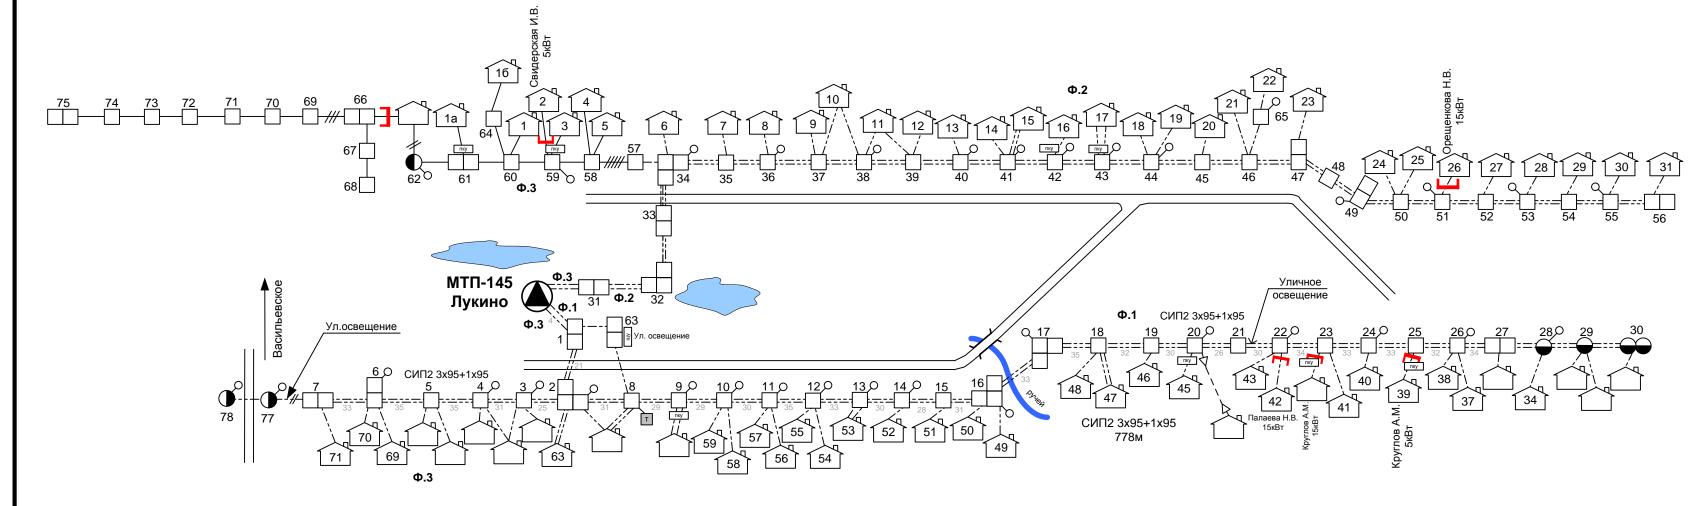

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-145 Лукино СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему			Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.					
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.		
						Проволия	•			
						Проверил				
						Чертил	инженер	Буева М.С.		