


СКЗ

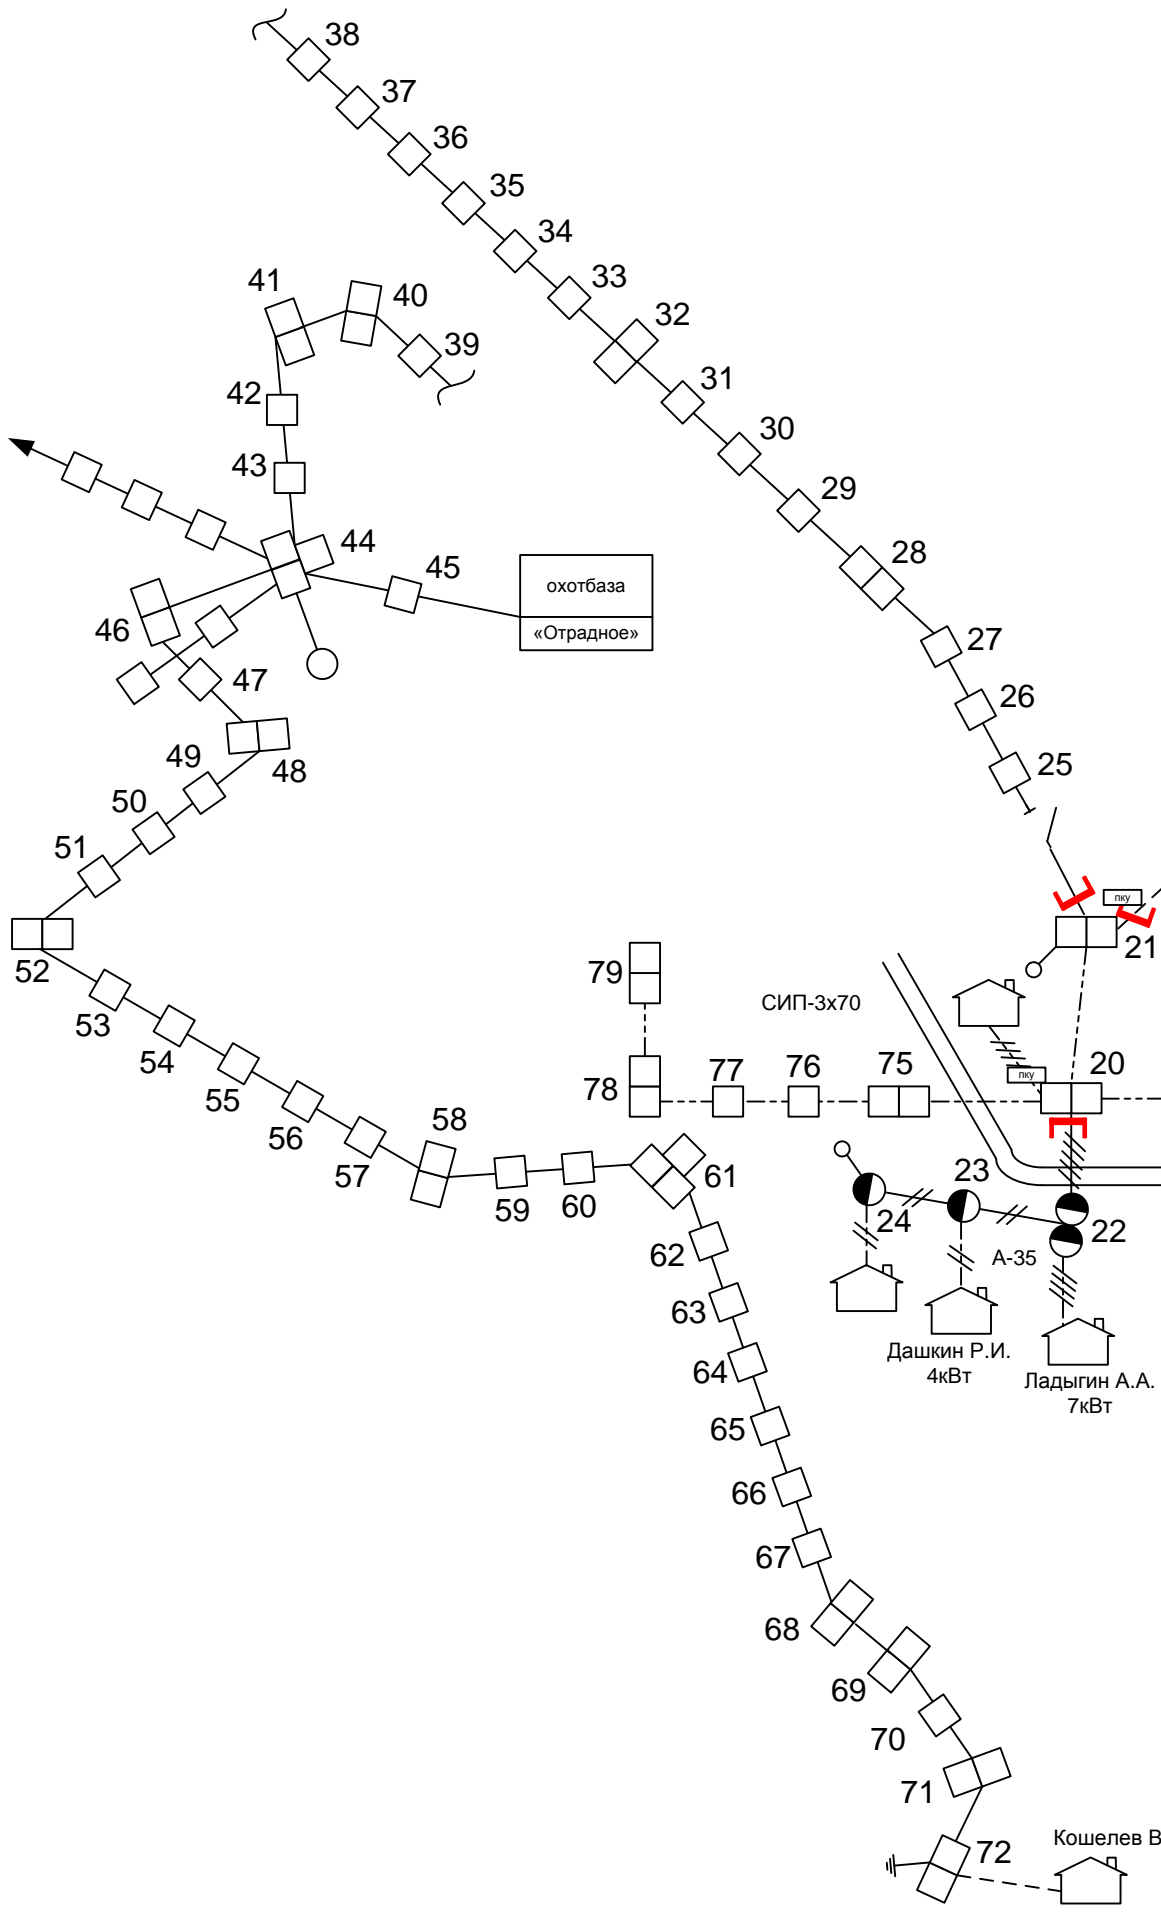

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	855
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	815
1.3	абоненских ВЛ	2240
1.4	абоненских КЛ	179
2	Опор всего	79
3	В т.ч. абонентских	56
4	Однофазные вввода	19
5	В т.ч. абонентских	5
6	Трехфазные вввода	3
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	3

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.3; оп.3-20; оп.3-12)	480	СИП 3х50+1х54+1х16
2	Ф.1(оп.3-4;5-6,7-8)	120	СИП 2х16
3	Ф.1(оп.20-21)	40	СИП 3х50+1х54+1х16
4	Ф.1(оп.12-13)	40	A-25
5	Ф.1(оп.20-79)	175	СИП-3х70

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-79 Байденки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	