№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2700
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	59
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные отв. к вводам	41
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные отв. к вводам	5
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	5

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.27а)	1080	4А-50+А-25
2	Ф.1(оп.27-31)	160	А-50
3	Ф.1(оп.31-36)	200	А-35
4	Ф.2(МТП-оп.42)	200	СИП 4х70
5	Ответвления к домам	800	А-16,А-25,СИП

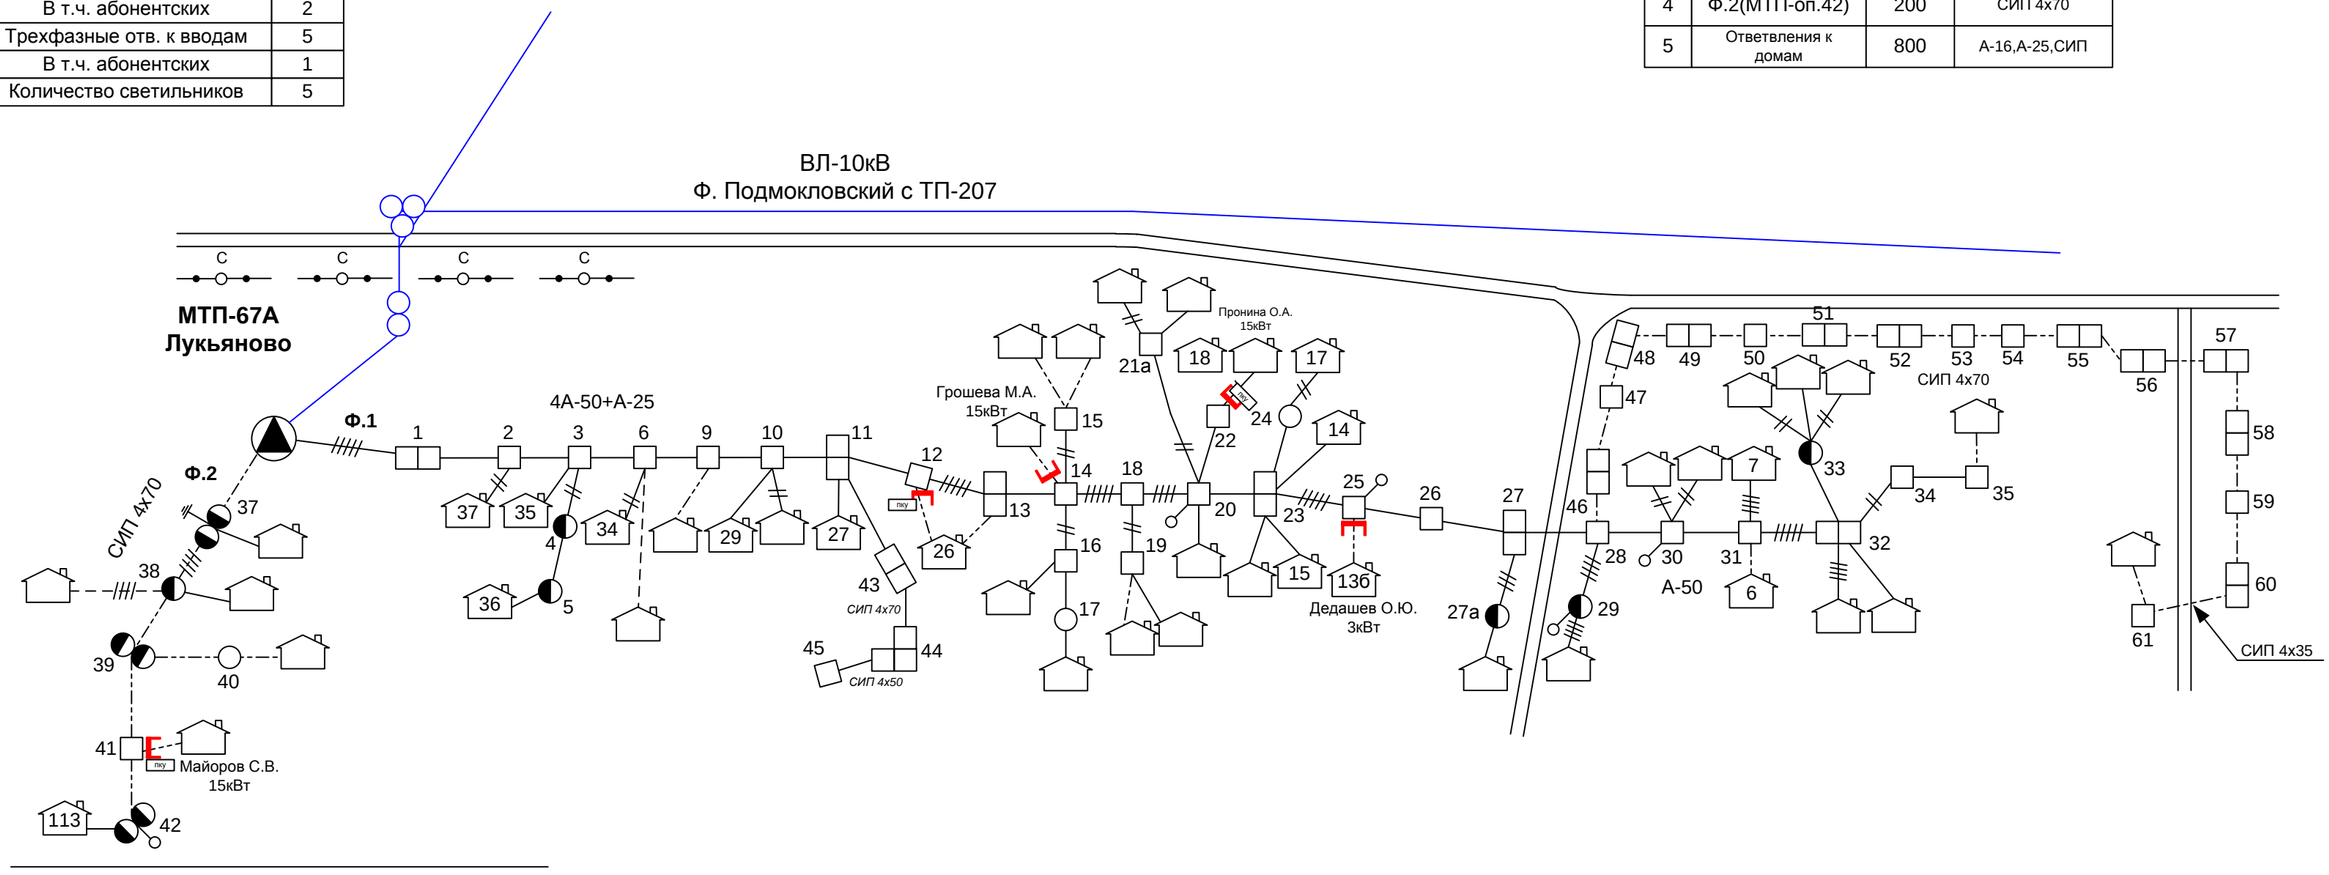

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-67А Лукьяново СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись