


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,62
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,62
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	33
3	Опор абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	10
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.18)	384	СИП 3х95+1х95
2	Ф.1 (оп.9-26)	199	СИП 3х95+1х95
	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП 2х16

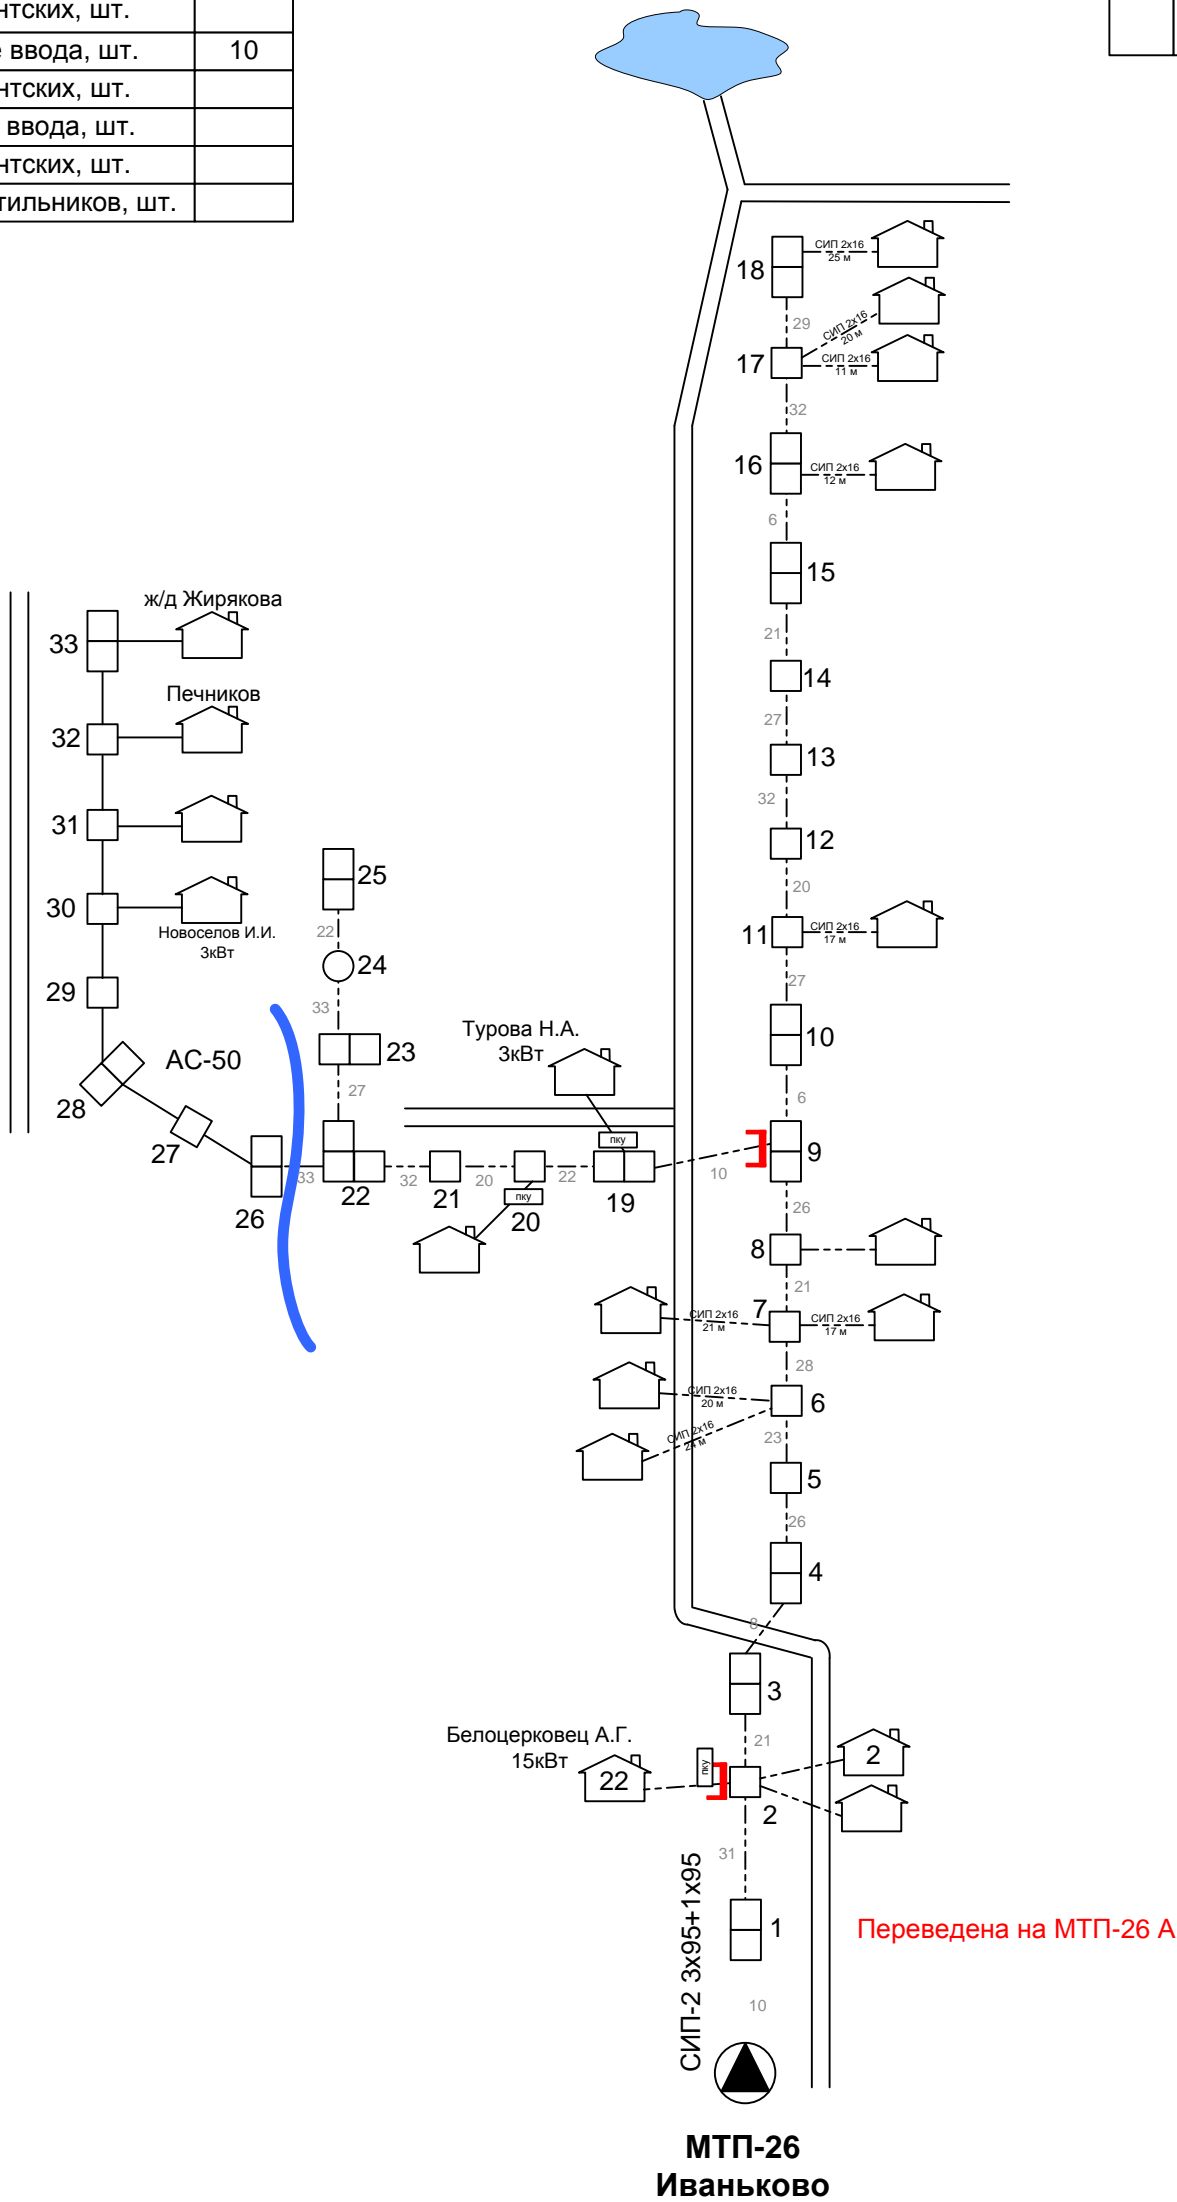

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-26 Иваньково СРЭС

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	15.04.14	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	15.04.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	15.04.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	15.04.14	