


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,603
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,603
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	33
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.9)	260	СИП2 3х70+1х70
2	Ф.2 (МТП-оп.17)	265	СИП2 3х95+1х95
3	Оп.7-21	110	СИП2 3х50+1х54,5
4	Ответвления к домам		

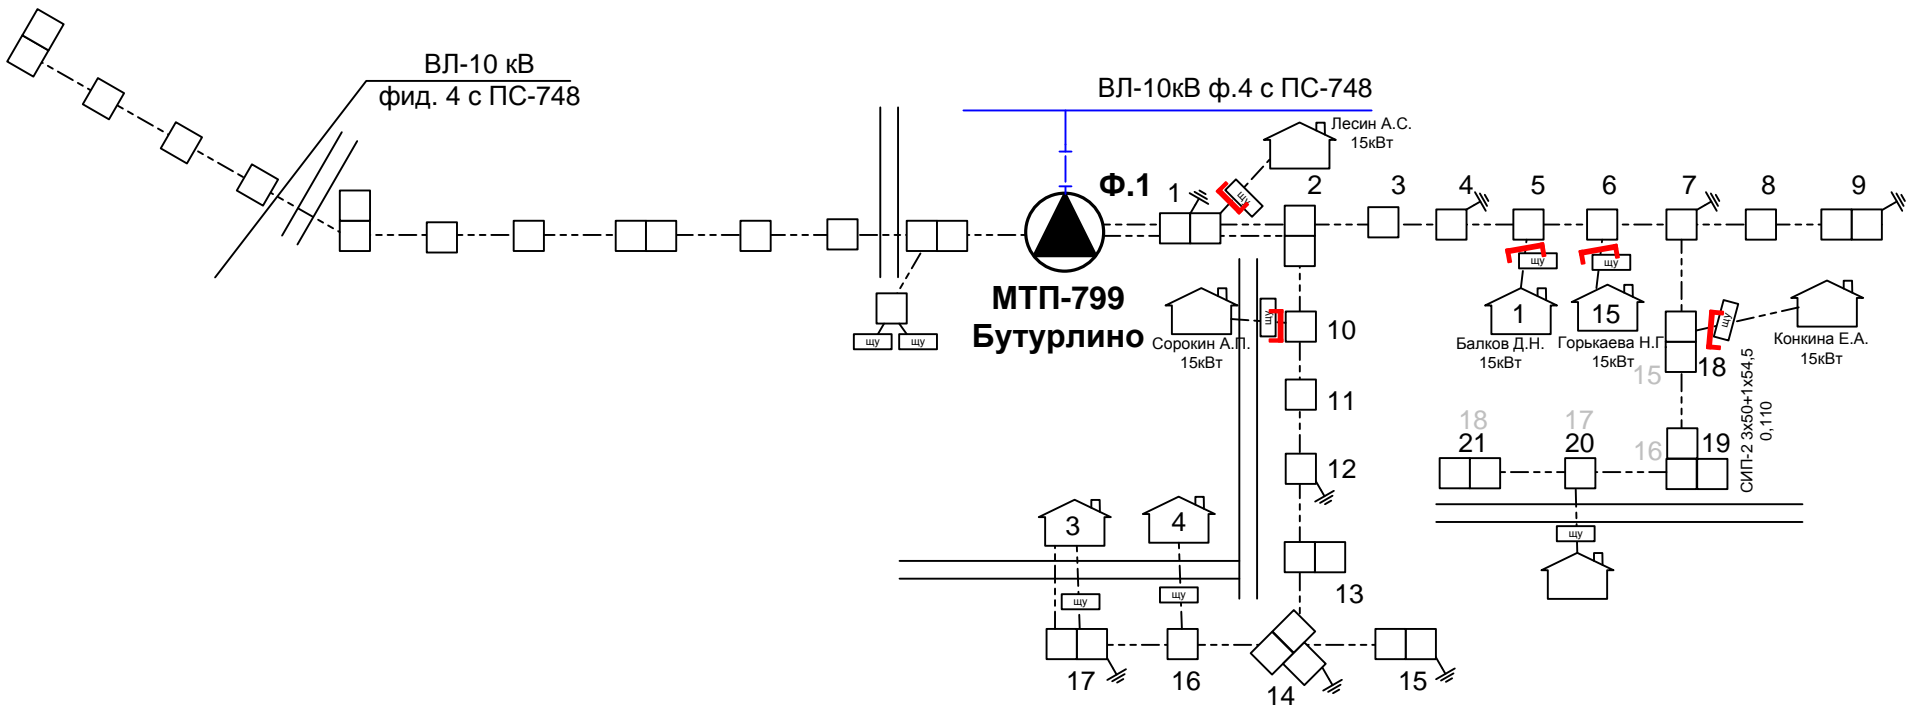

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-799 д. Бутурлино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись