


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.26)	1020	А-50
2	Ф.2(МТП-оп.41)	560	А-50

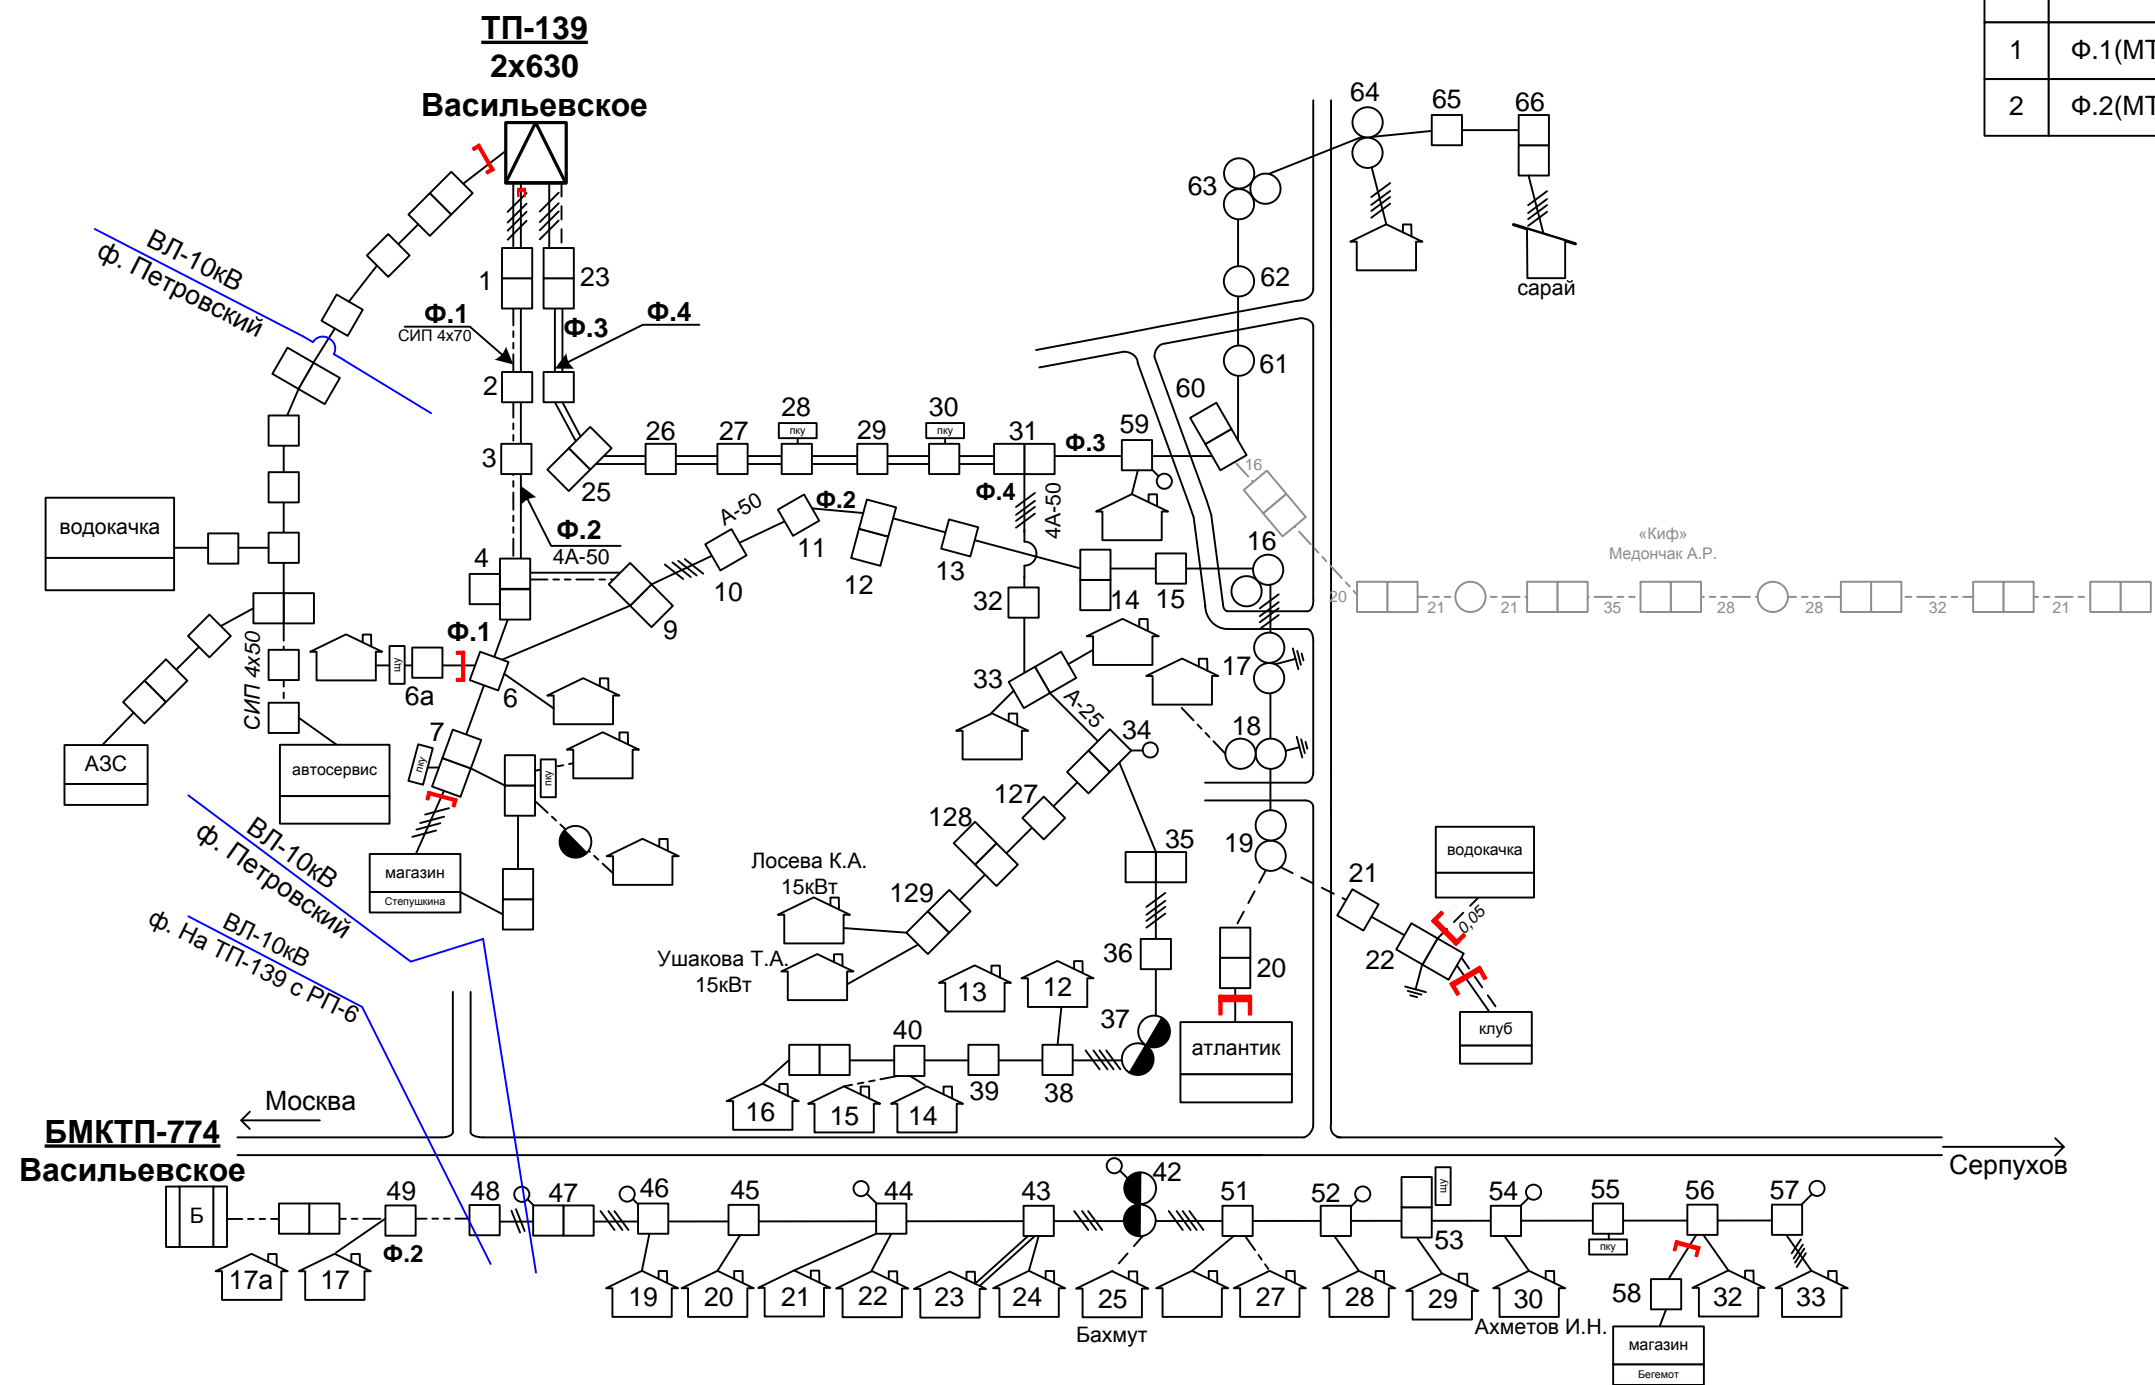

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1720
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	
1.3	абонентских ВЛ, м	
1.4	абонентских КЛ, м	80
2	Опор всего, шт.	46
3	В т.ч. абонентских, шт.	3
4	Однофазные ввода, шт.	45
5	В т.ч. абонентских, шт.	2
6	Трехфазные ввода, шт.	3
7	В т.ч. абонентских, шт.	3
8	Количество светильников, шт.	5

Внесение изменений в схему						
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-139 Васильевское СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	01.10.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	01.10.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	01.10.15	