


ВЛ-6 кВ фид.13 с ПС-400 (переход
через р.Нара)

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,235
1.1	В т.ч. кабель, км	0,150
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	2
3	Опор абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	
5	Разрядников СРЭС, к-т	
6	КРН СРЭС, шт.	

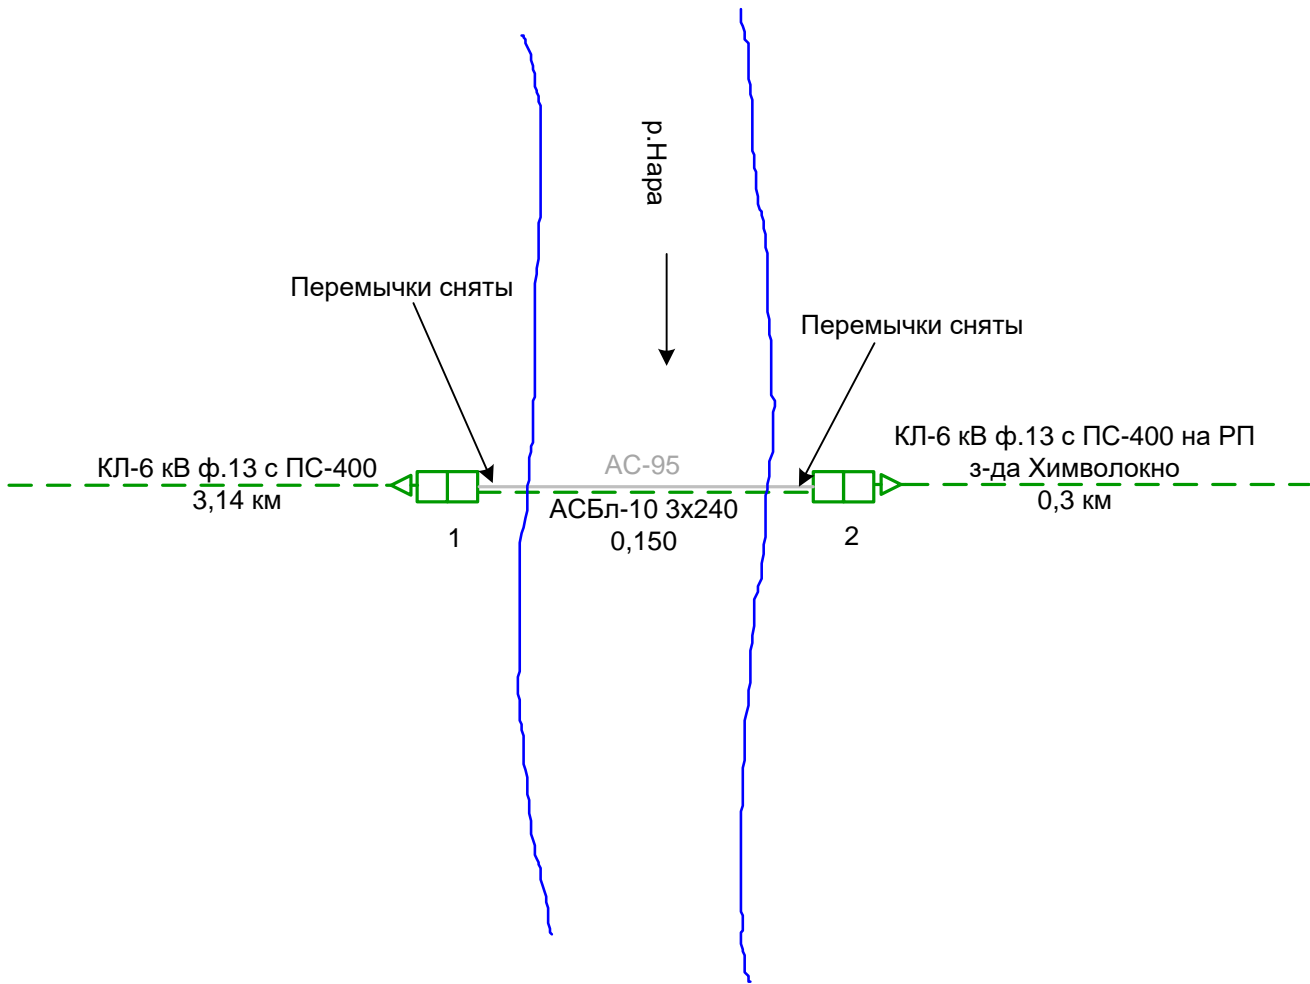

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-2	85	ЗАС-95
2	Оп.1-2	150	АСБл-10 3х240

Резерв

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-400 (переход через р.Нара) СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Бueva М.С.	02.04.15	