


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ПС-217-оп.1	300	ААБ 3х120
2	ПС-217-оп.1	300	СБ 3х70
3	Оп.1-19	1260	3А-70

Поопорная схема ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-217
определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

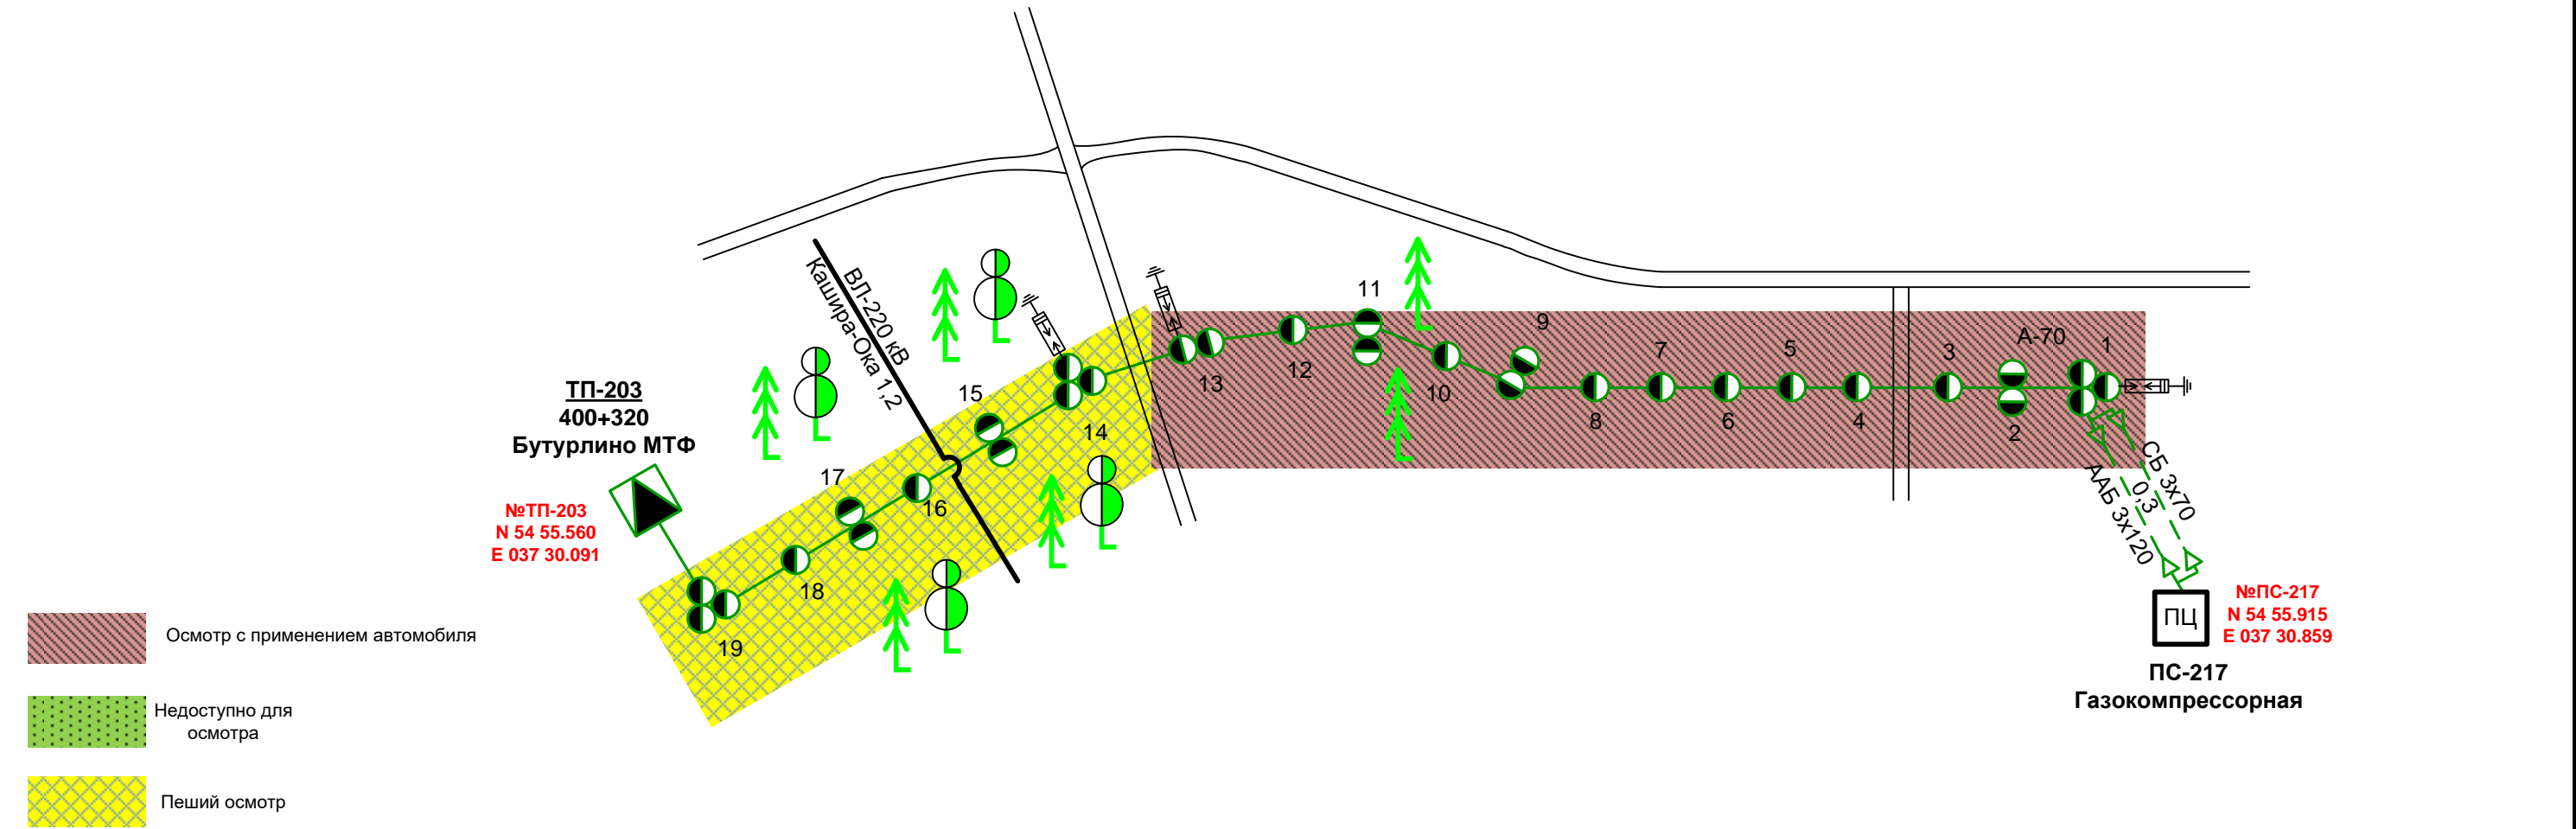

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	1,56
1.1	В т.ч. кабель, км	0,3
1.2	В т.ч. СИП, км	0
1.3	абоненских ВЛ, км	0
1.4	абоненских КЛ, км	0
2	Опор СРЭС всего, шт.	19
2.1	В т.ч. одностоечных ж/б, шт.	0
2.2	В т.ч. сложных ж/б, шт	0
2.3	В т.ч. одностоечных дер.с ж/б, шт.	10
2.4	В т.ч. сложных дер.с ж/б, шт.	9
2.5	В т.ч. одностоечных дер., шт.	0
2.6	В т.ч. сложных дер., шт.	0
3	Опор абонентских, шт.	0
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	0
5	Разрядников СРЭС, к-т	3
6	КРН СРЭС, шт.	0

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-217 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	