


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,064
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,064
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	32
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.24)	774	СИП 4х120
2	Ф.1 (оп.24-29)	170	СИП 4х95
3	Ф.2 (КТП-оп.32)	120	СИП 4х120
4	Ответвления к домам		

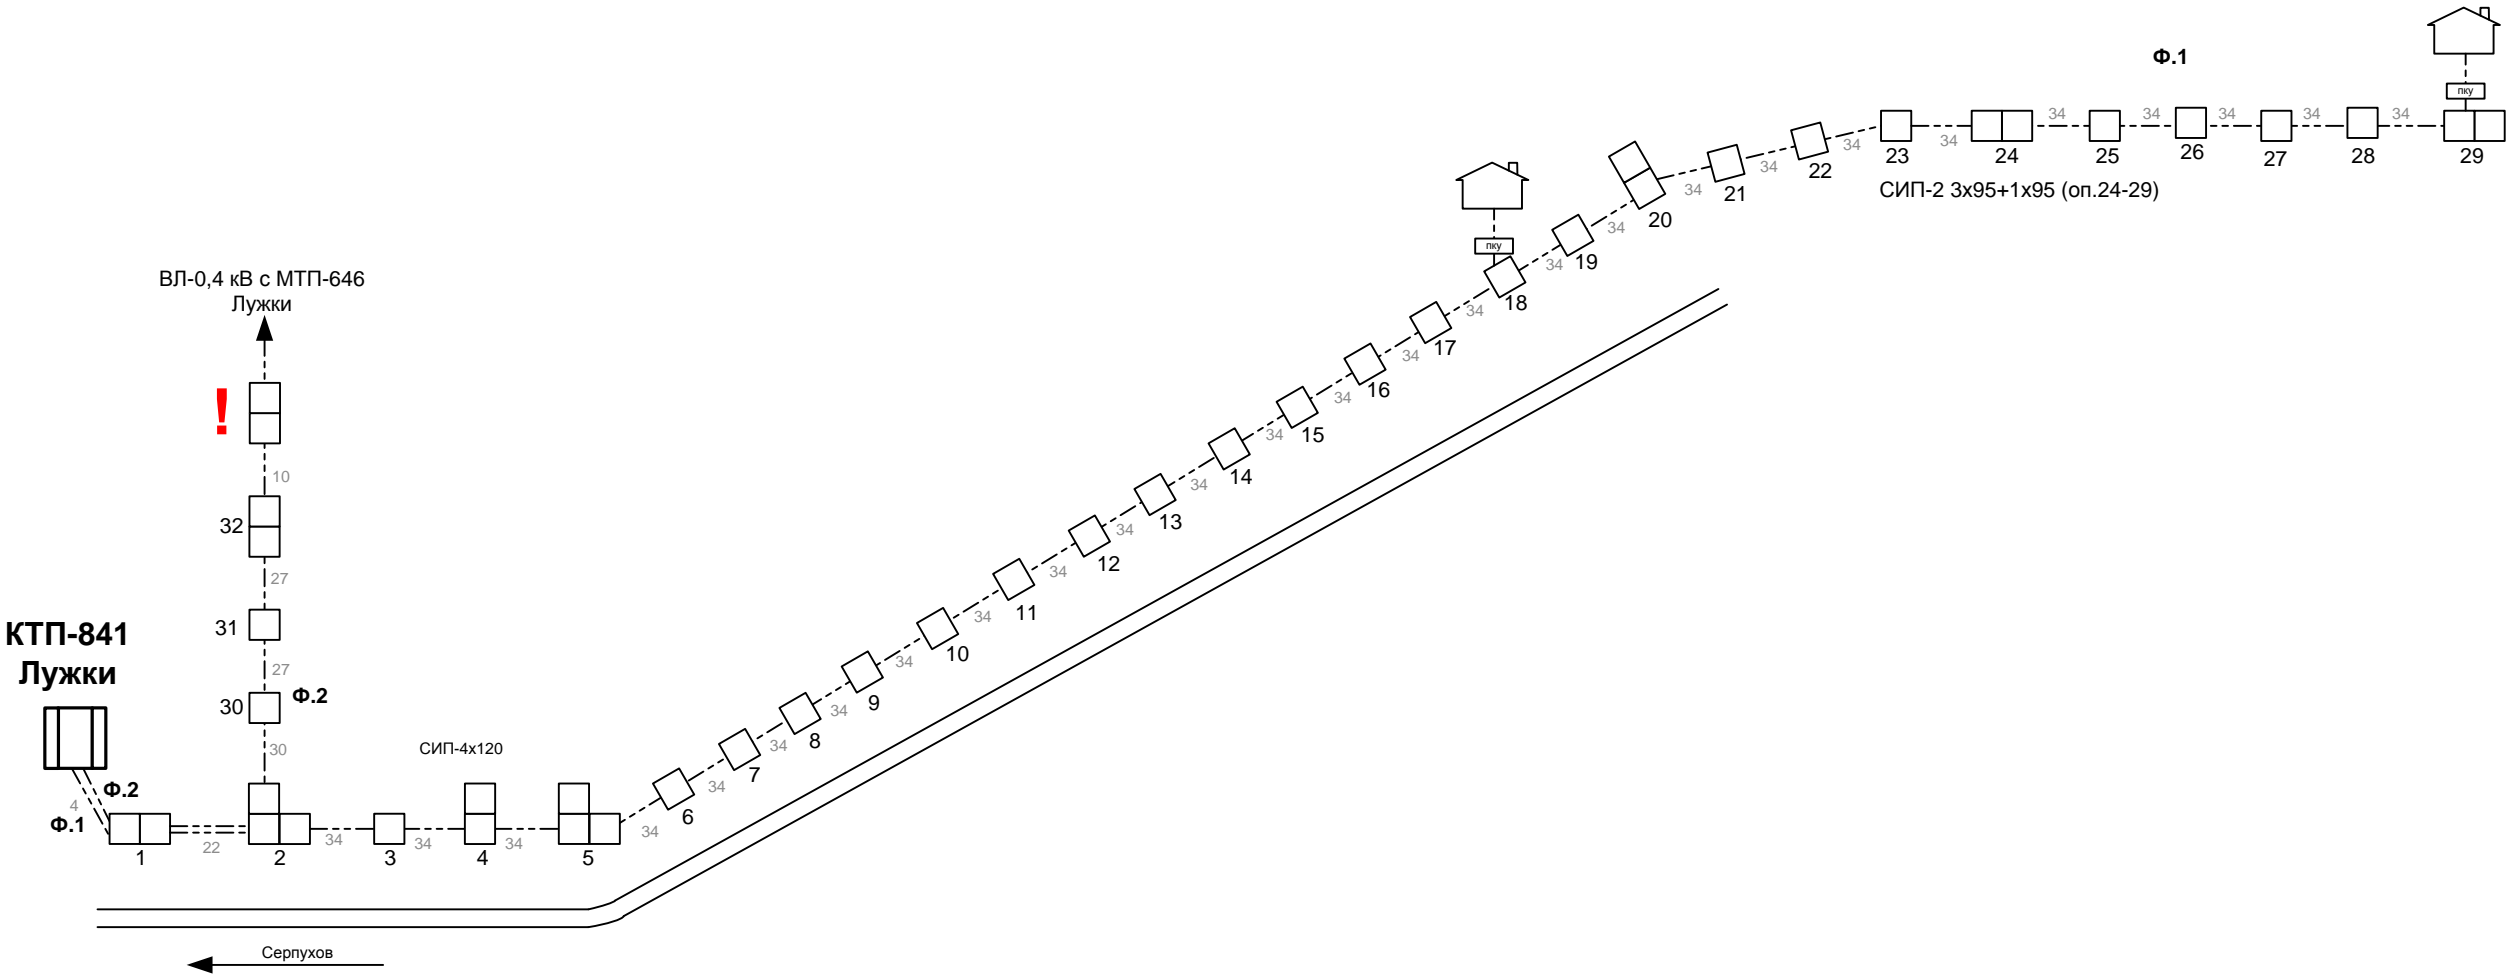

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-841 д.Лужки

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	24.02.16	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	24.02.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	24.02.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись