


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	5700
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	360
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КП	
2	Опор всего	144
3	В т.ч. абонентских	2
4	Однофазные отв. к вводам	141
5	В т.ч. абонентских	8
6	Трехфазные отв. к вводам	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	56

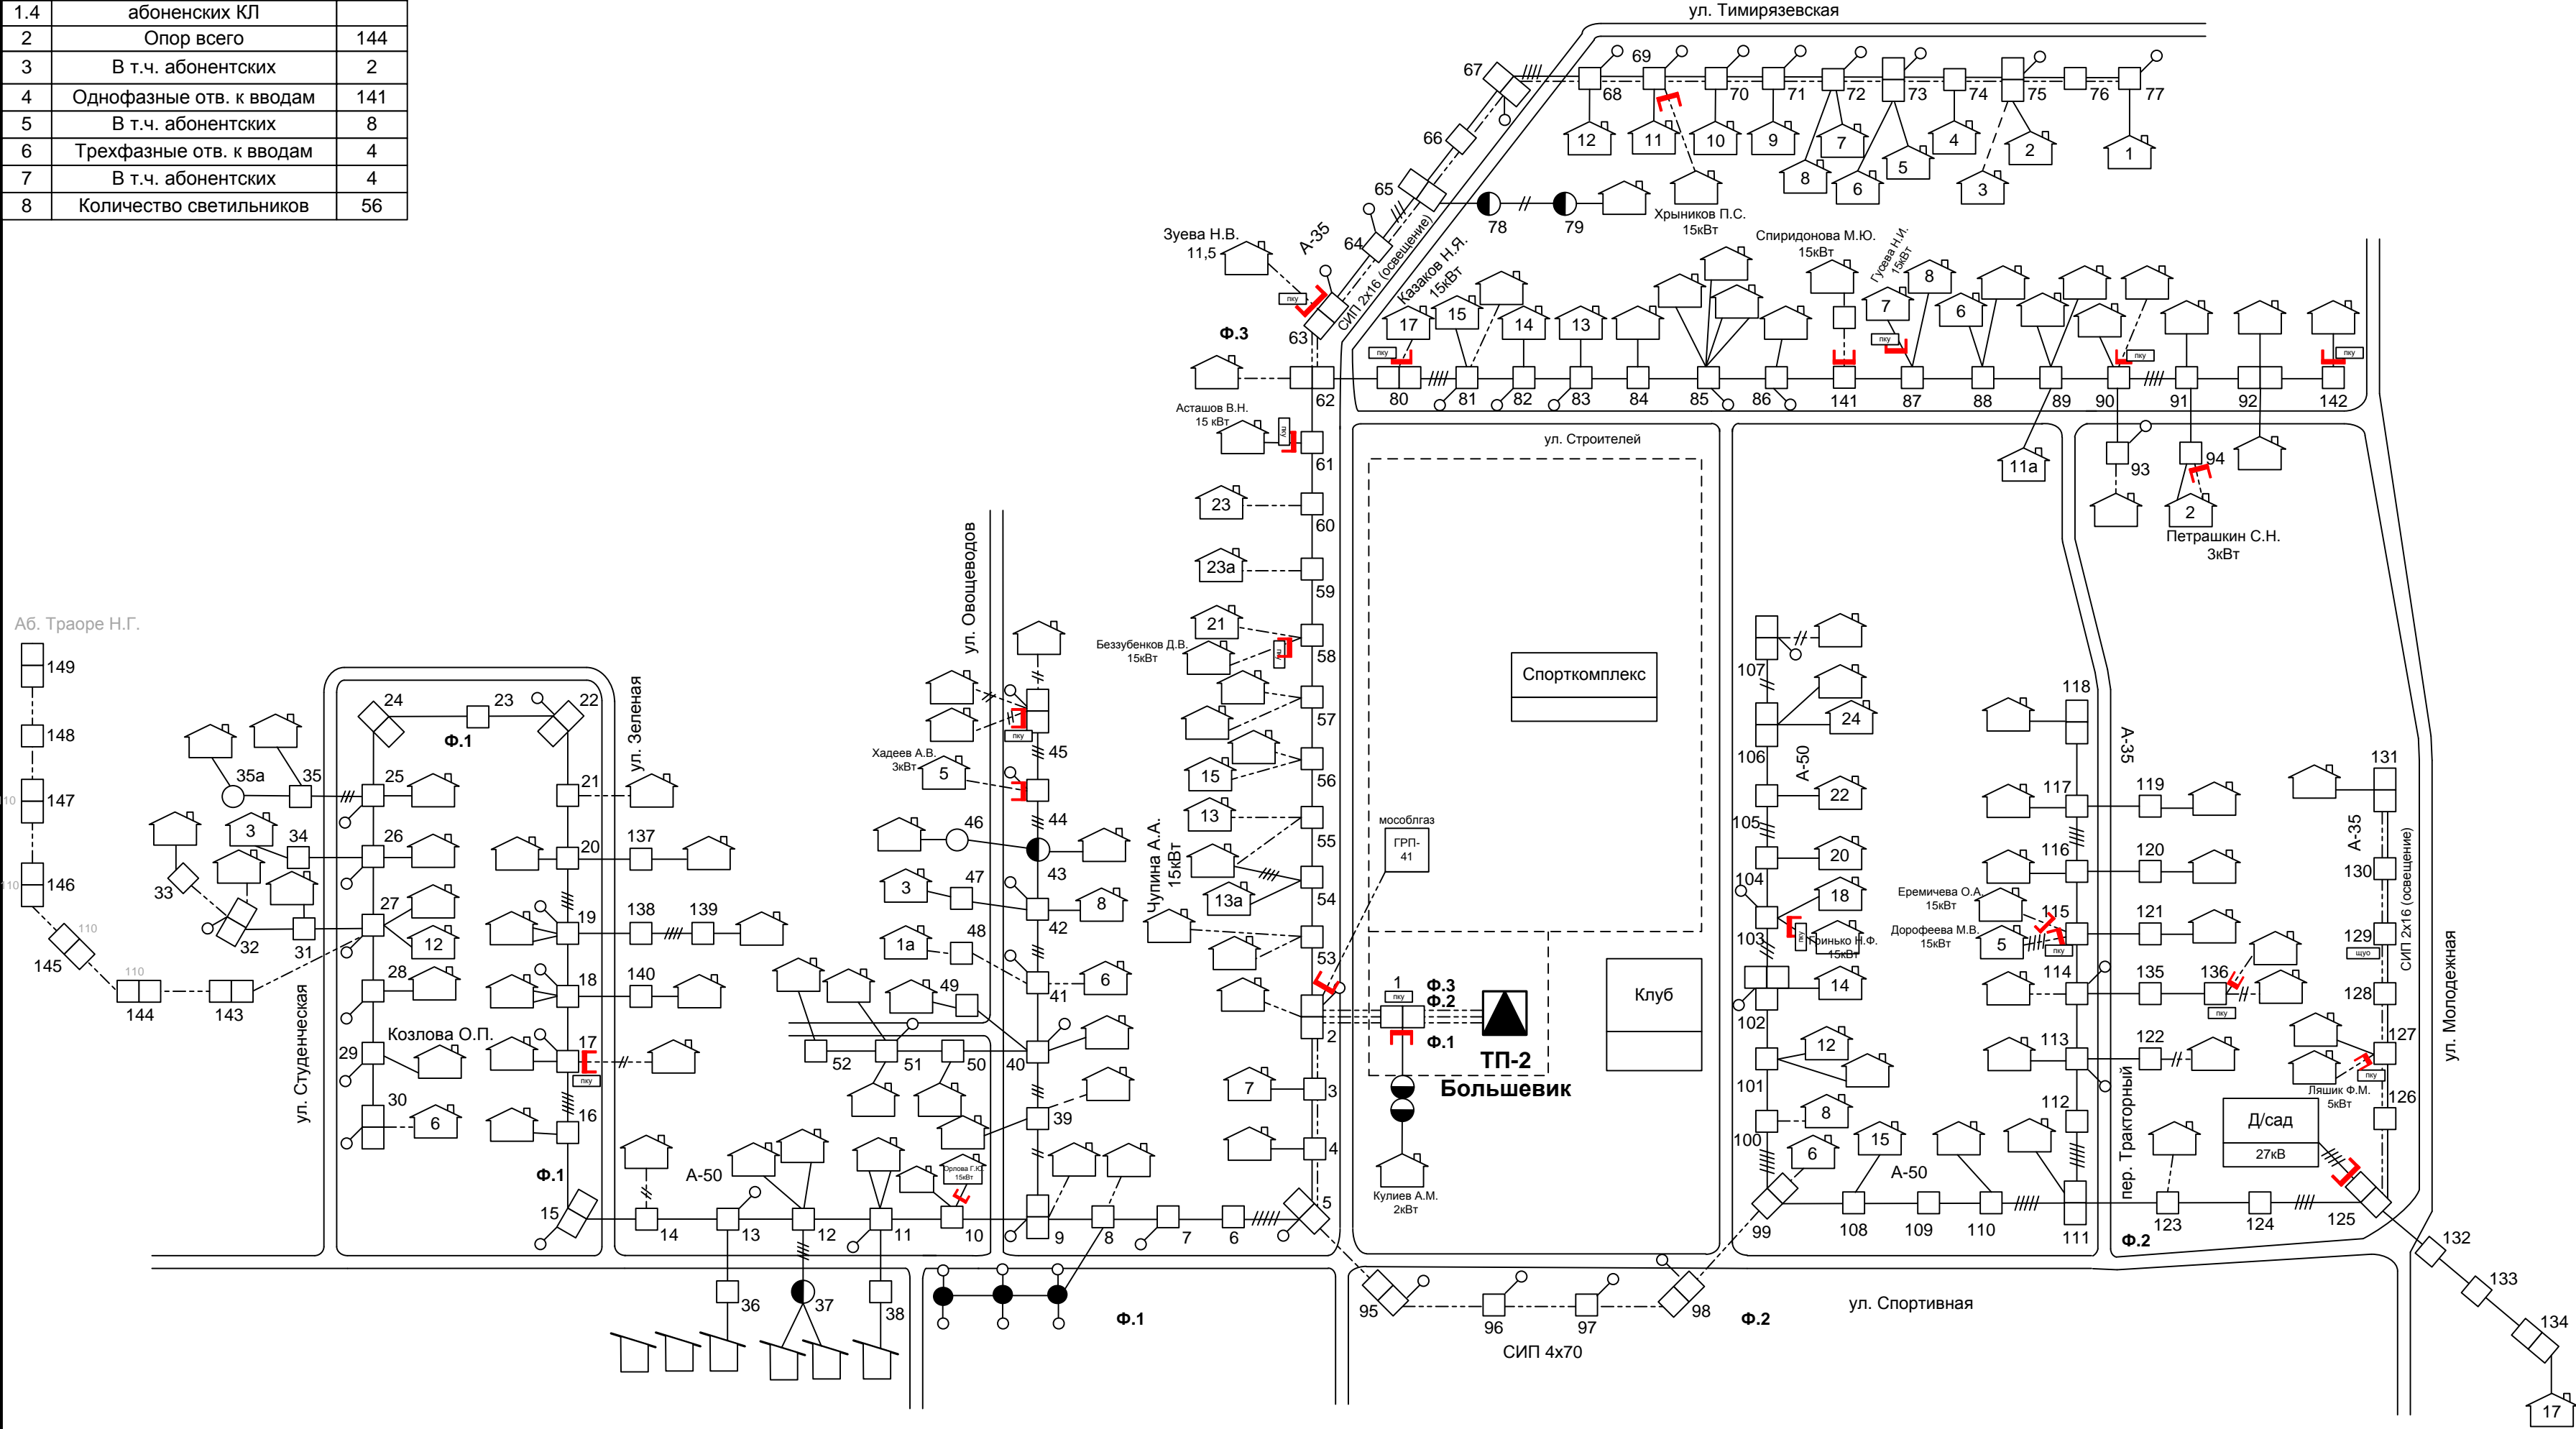

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1,3(МТП-оп.2)	40	СИП 4х50+ 1х16
2	Ф.1(оп.2-45)	1600	A-50
2	Ф.2(МТП-оп.2-99)	360	СИП 4х70+1х16
2	Ф.2(оп.99-111)	480	A-50
2	Ф.2(оп.111-134)	1000	A-35
2	Ф.3(оп.2-94)	1720	A-50
5	Ответвления к домам	2820	СИП 2х16, 4х16, А-16, 25

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-2 Большевик				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

