


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	0,345
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,345
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	12
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф. 1 (БМКТП-оп.1-12-10)	345	СИП-2 3х70+1х70
2			
3	Ответвления к домам		

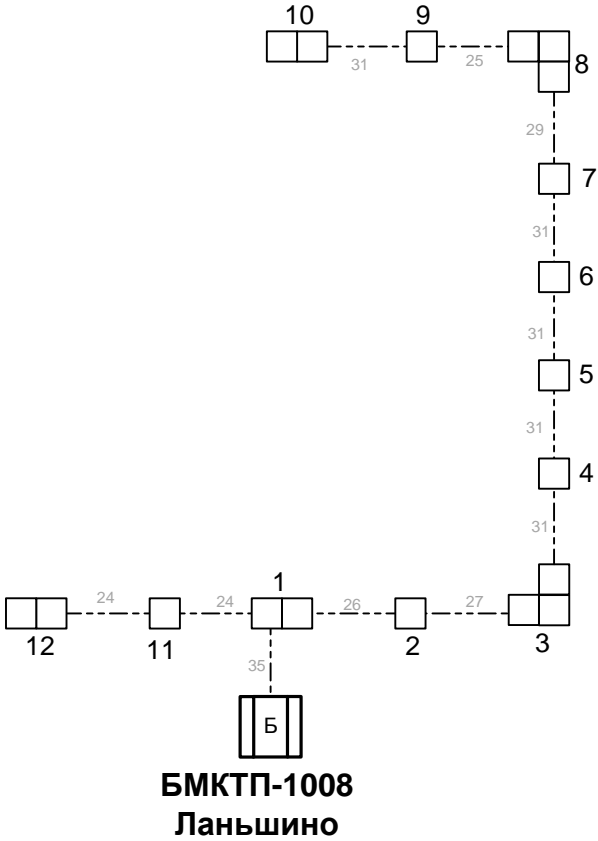

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-1008 д. Ланьшино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	24.05.16	
Согласовал	мастер	Сергеев В.М.	24.05.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	24.05.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись