


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	129
3	В т.ч. абонентских	1
4	Однофазные вввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные вввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	11

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
2			
3			
5	Ответвления к домам	2140	А-16, А-25, СИП 2х16

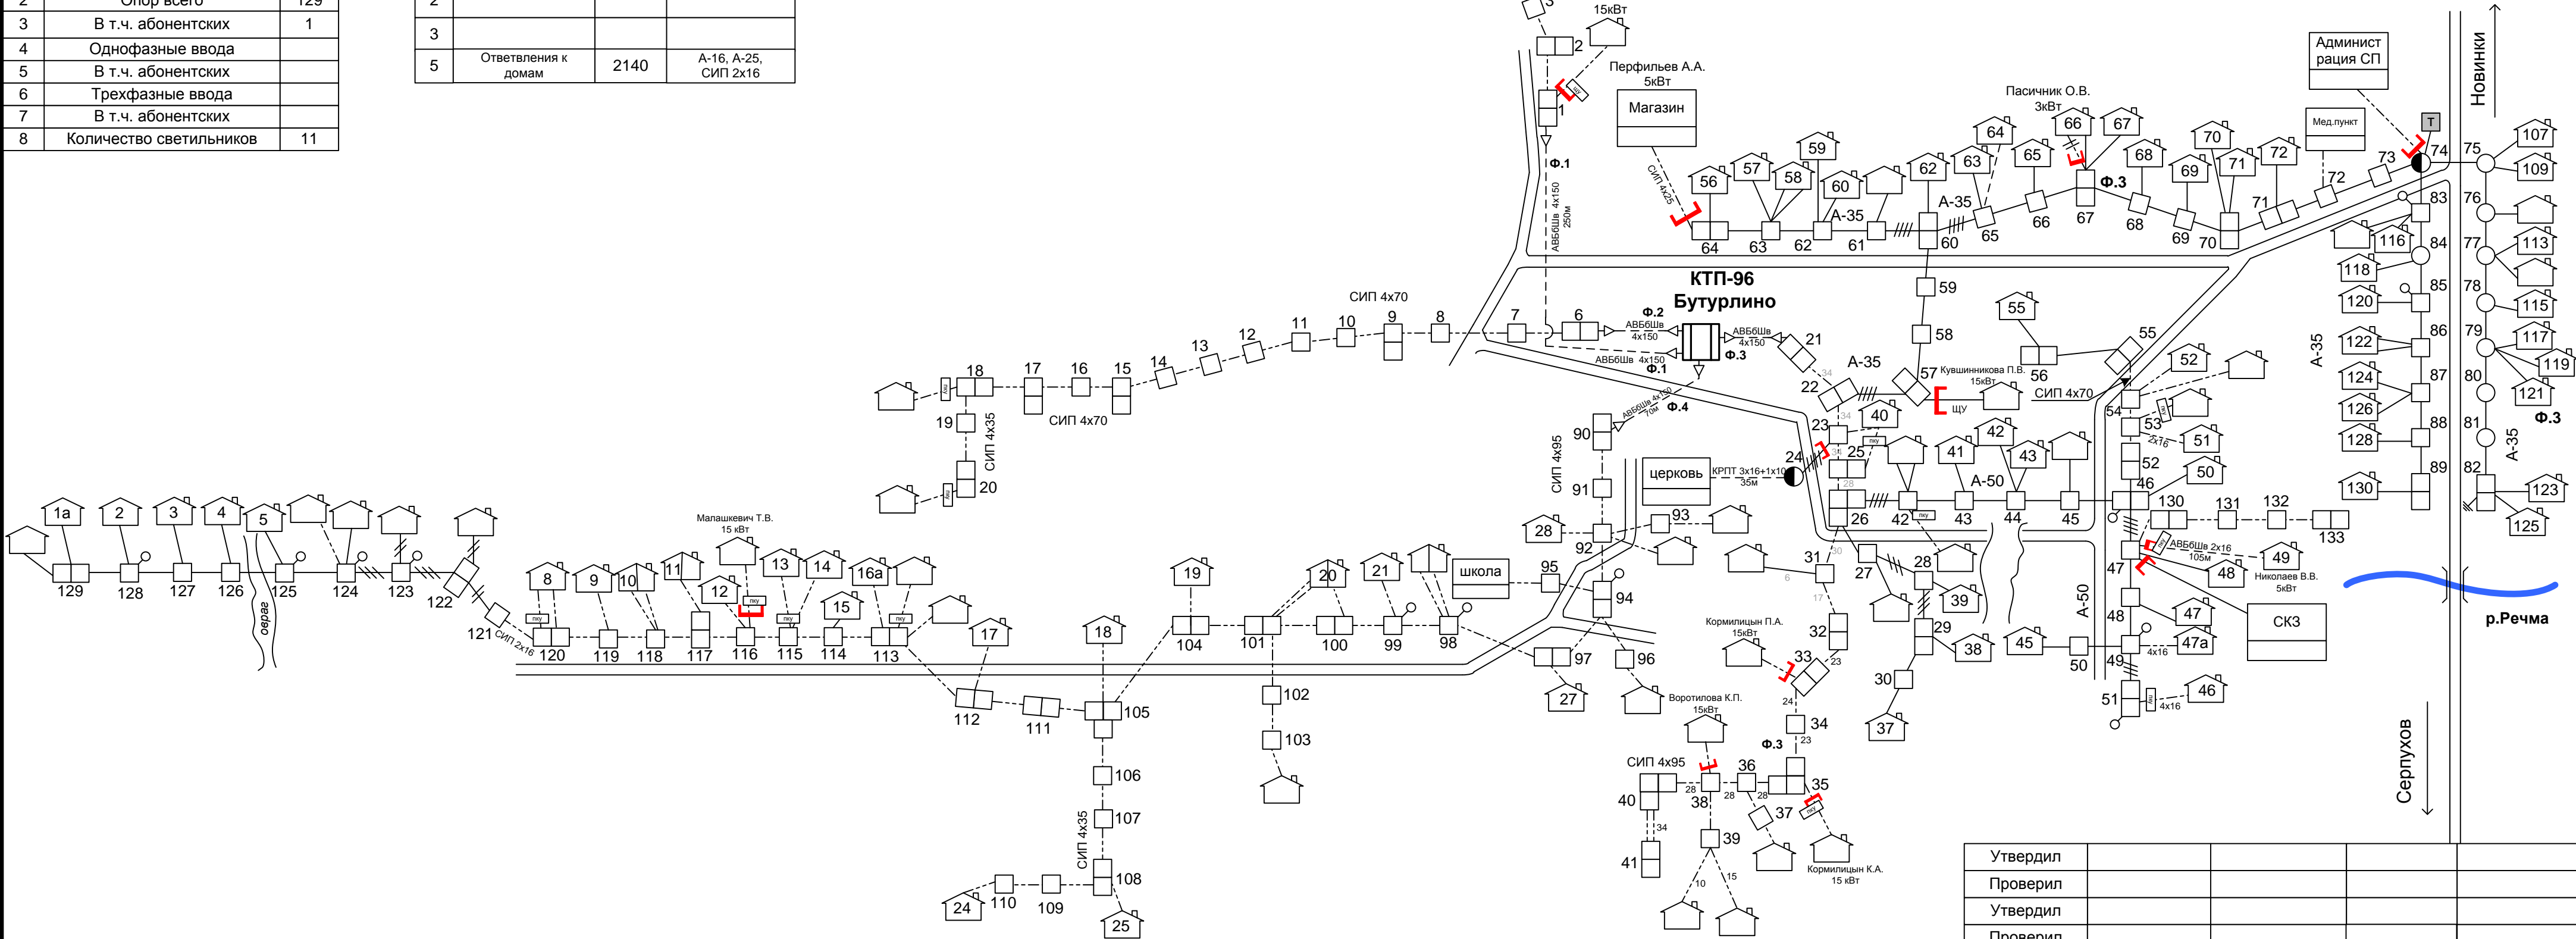

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-96 Бутурлино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	16.07.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	16.07.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	16.07.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	16.07.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись