


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,587
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,587
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	23
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.14)	392	СИП-2 3х70+1х70
2	Ф.1 (оп.14-17,11-23,8-20)	195	СИП-2 3х70+1х70
3	Ответвления к домам		

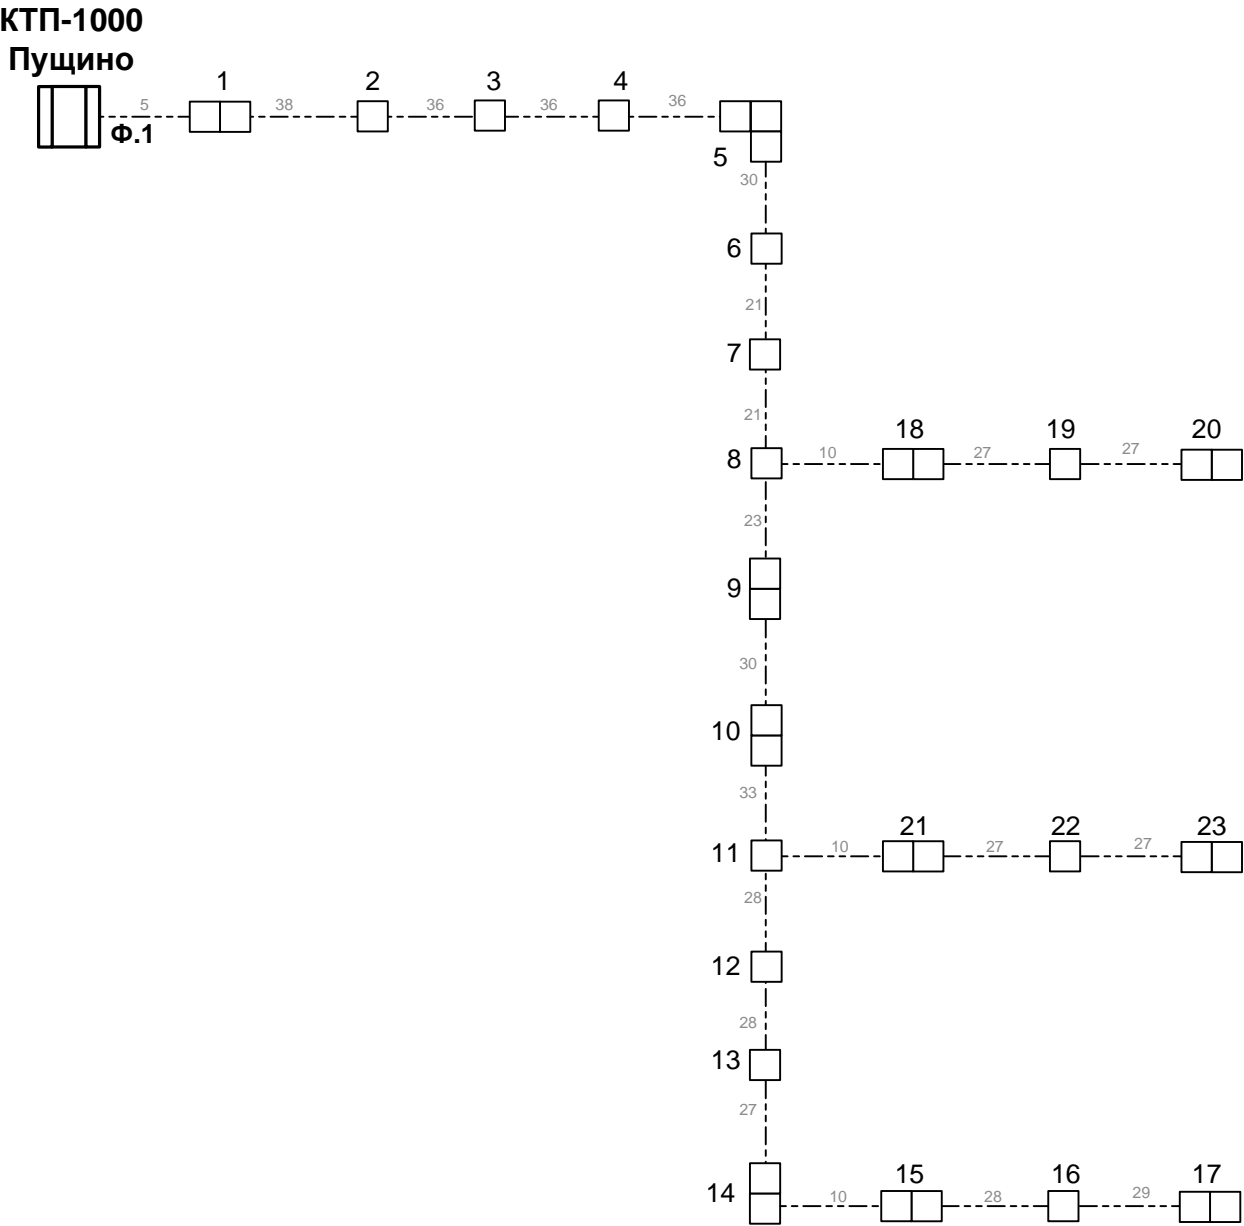

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-1000 д.Пушино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	18.08.16	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	18.08.16	
Проверил				
Чертил	Инженер	Протасова М.С.	18.08.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись