№	Общие сведения	
1	Протяженность всего,км	0.720
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП,км	0.720
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	31
3	Однофазные ввода	
4	В т.ч. абонентских	
5	Трехфазные ввода	
6	В т.ч. абонентских	
7	Количество светильников	5

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
1	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП 2х16

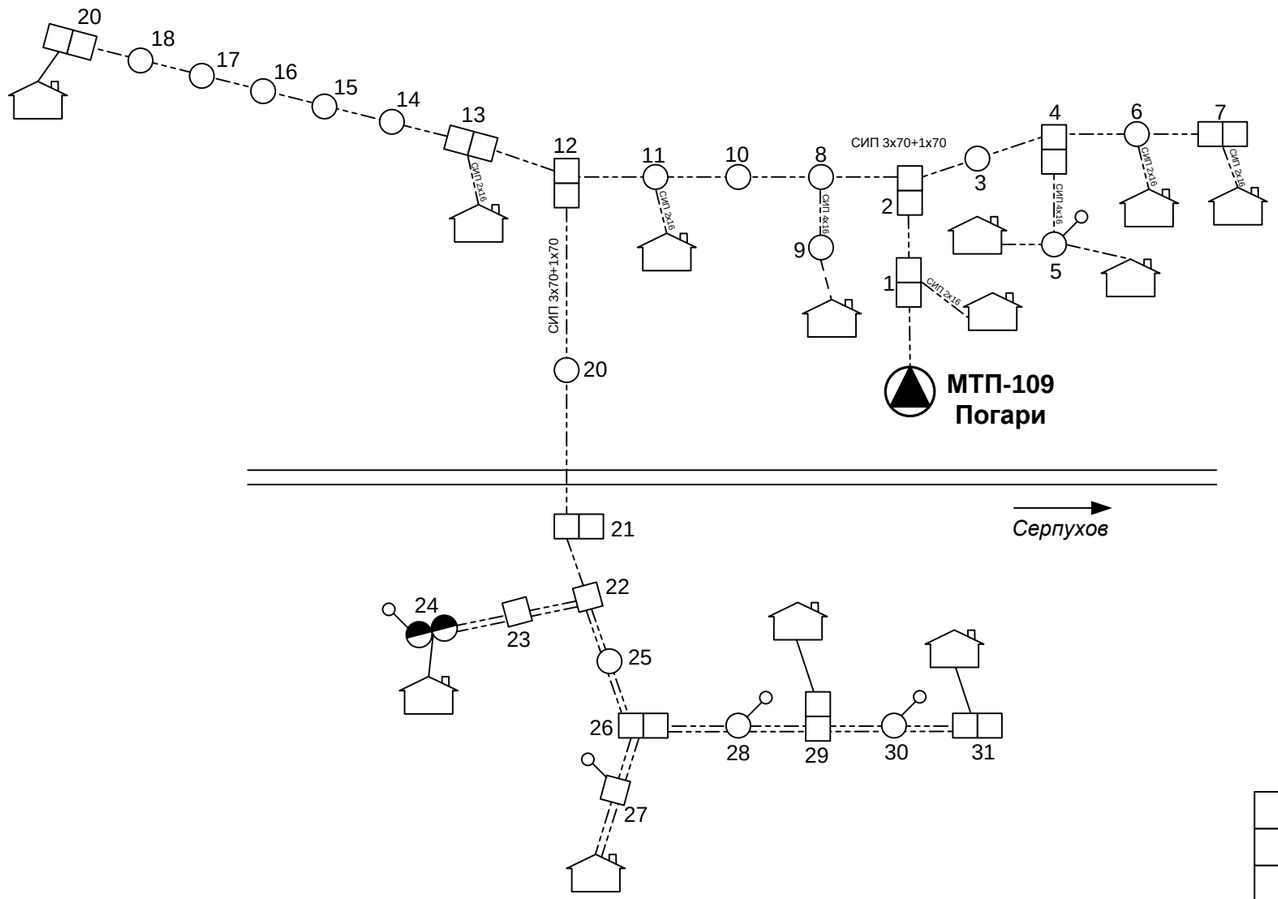

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-109 Погари СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись