


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	1200
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	31
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные вввода	18
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные вввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	5

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.21)	800	А-25
2	Ф.2(МТП-оп.31)	400	4А-25+А-16
3	Ф.2(оп.29-30)	40	СИП2А 4х16
4	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП-2х16, СИП 4х16

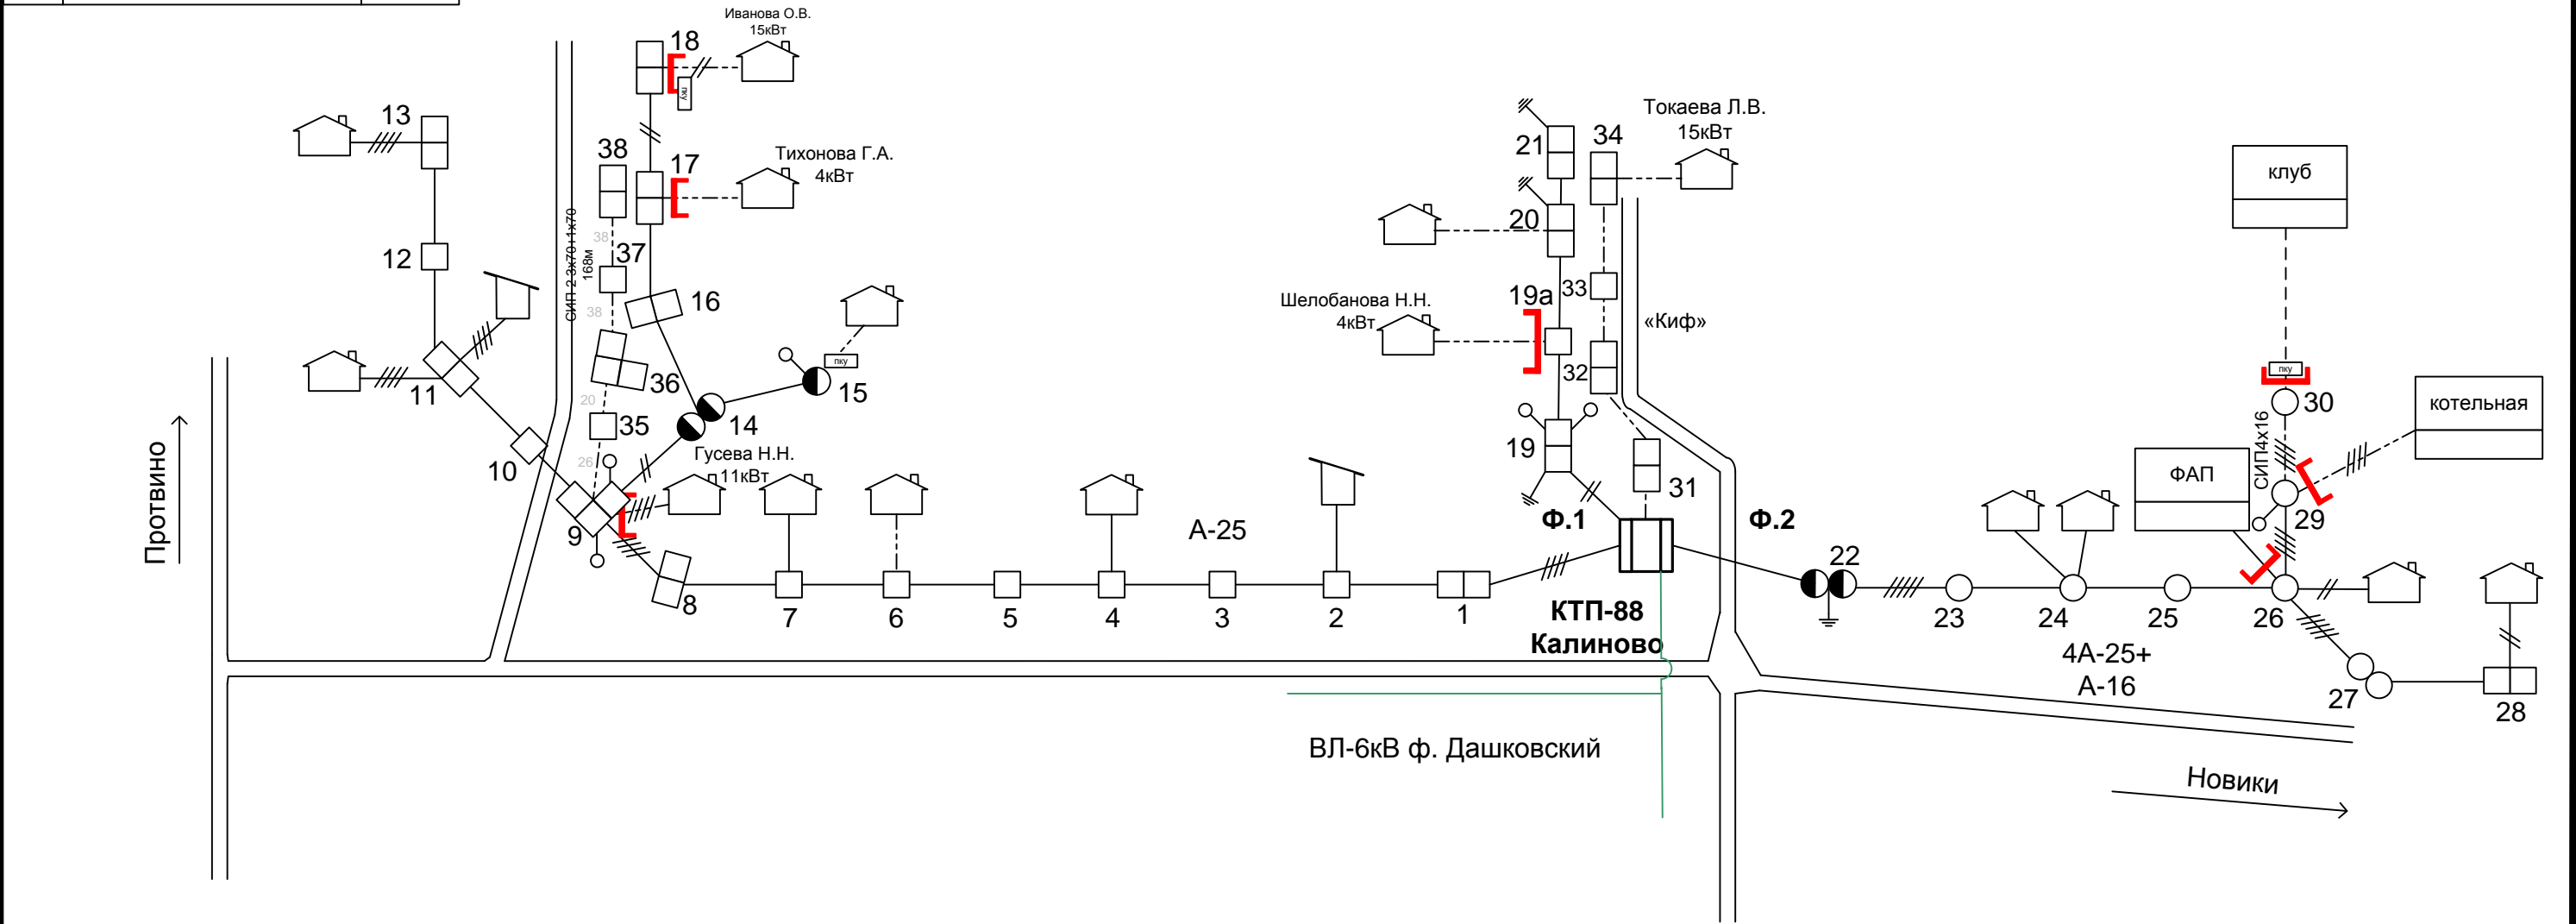

- Обозначения:
- Опора ж/б
 - Опора ж/б с повторным заземлением
 - СИП
 - [Граница балансовой принадлежности
 - Опора дерев. промеж.
 - Опора дерев. на ж/б приставке
 - Опора дерев. двуст.

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-88 Калиново СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		