


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1550
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1550
1.3	абоненских ВЛ	60
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего (СРЭС)	53
3	В т.ч. абонентских	2
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-14)	450	СИП
2	Ф.2(1-47)	723	СИП
2	Ф.3(35-46)	317	СИП
3	Ответвления к домам		

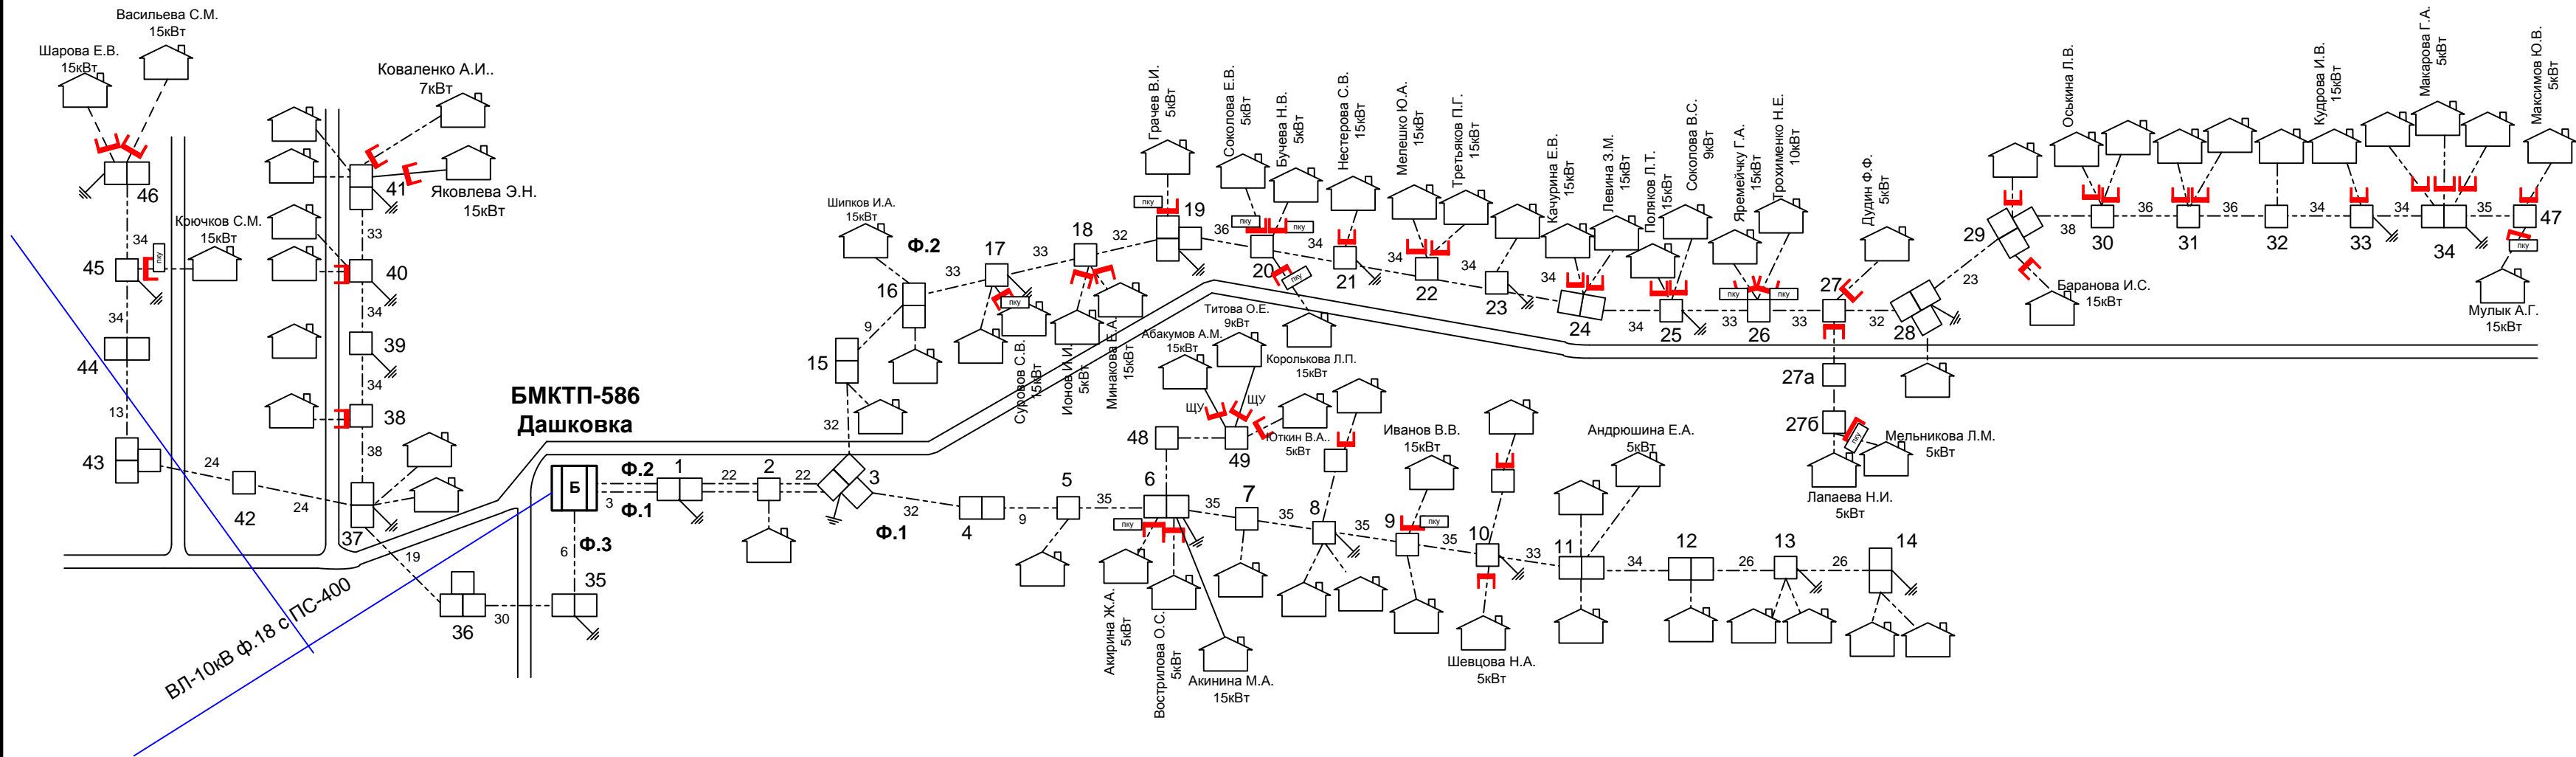

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-586 Дашковка СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.		
Проверил	инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись