


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-23)	593	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (оп.24-37)	355	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.2 (КТП-оп.24)	22	АВББШв-4х150
4	Ответвления к домам		

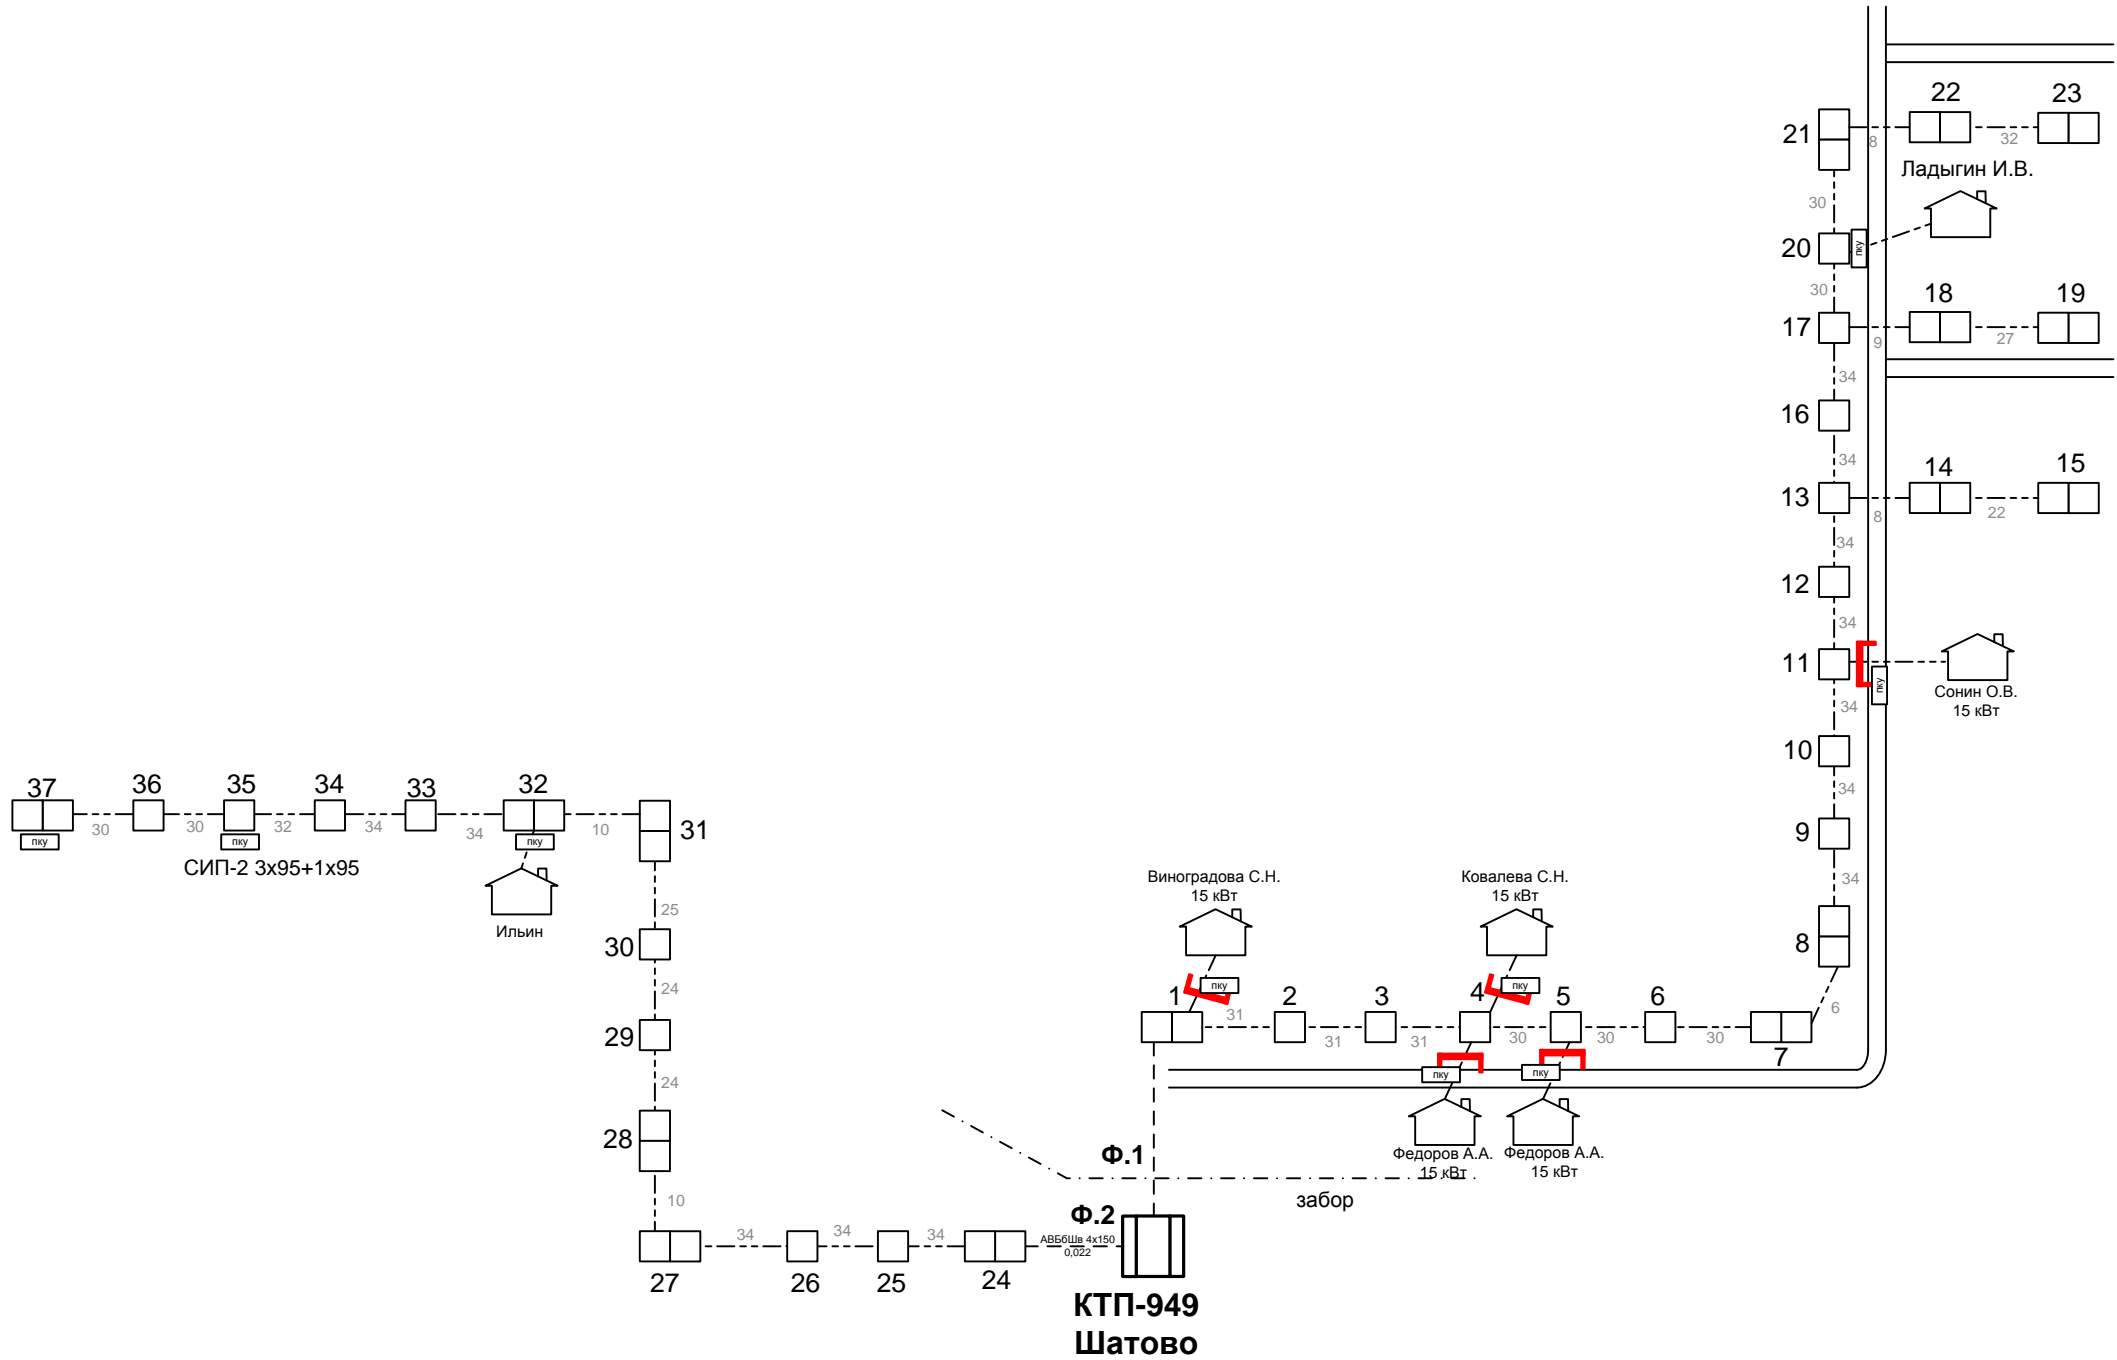

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,970
1.1	В т.ч. кабель, км	0,022
1.2	В т.ч. СИП, км	0,948
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	37
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-949 Шатово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		