


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1270
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	170
1.3	абонентских ВЛ	720
1.4	абонентских КЛ	205
2	Опор всего	84
3	В т.ч. абонентских	25
4	Однофазные ввода	33
5	В т.ч. абонентских	9
6	Трехфазные ввода	7
7	В т.ч. абонентских	7
8	Количество светильников	2

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.7)	163	
2	Ф.1 (оп.23-30)	270	А-50+3А-35
3	Ф.1 (оп.35-39)	200	А-35
4	Ф.2 (МТП-оп.7)	170	СИП 4х70
5	Ф.5 (БМКТП-оп.63)	138	СИП 4х70
6	Ф.4 (оп.15-11-30)	740	СИП 4х70
7	Ответвления к домам	480	А-16,А-25,СИП 2х16, 4х16

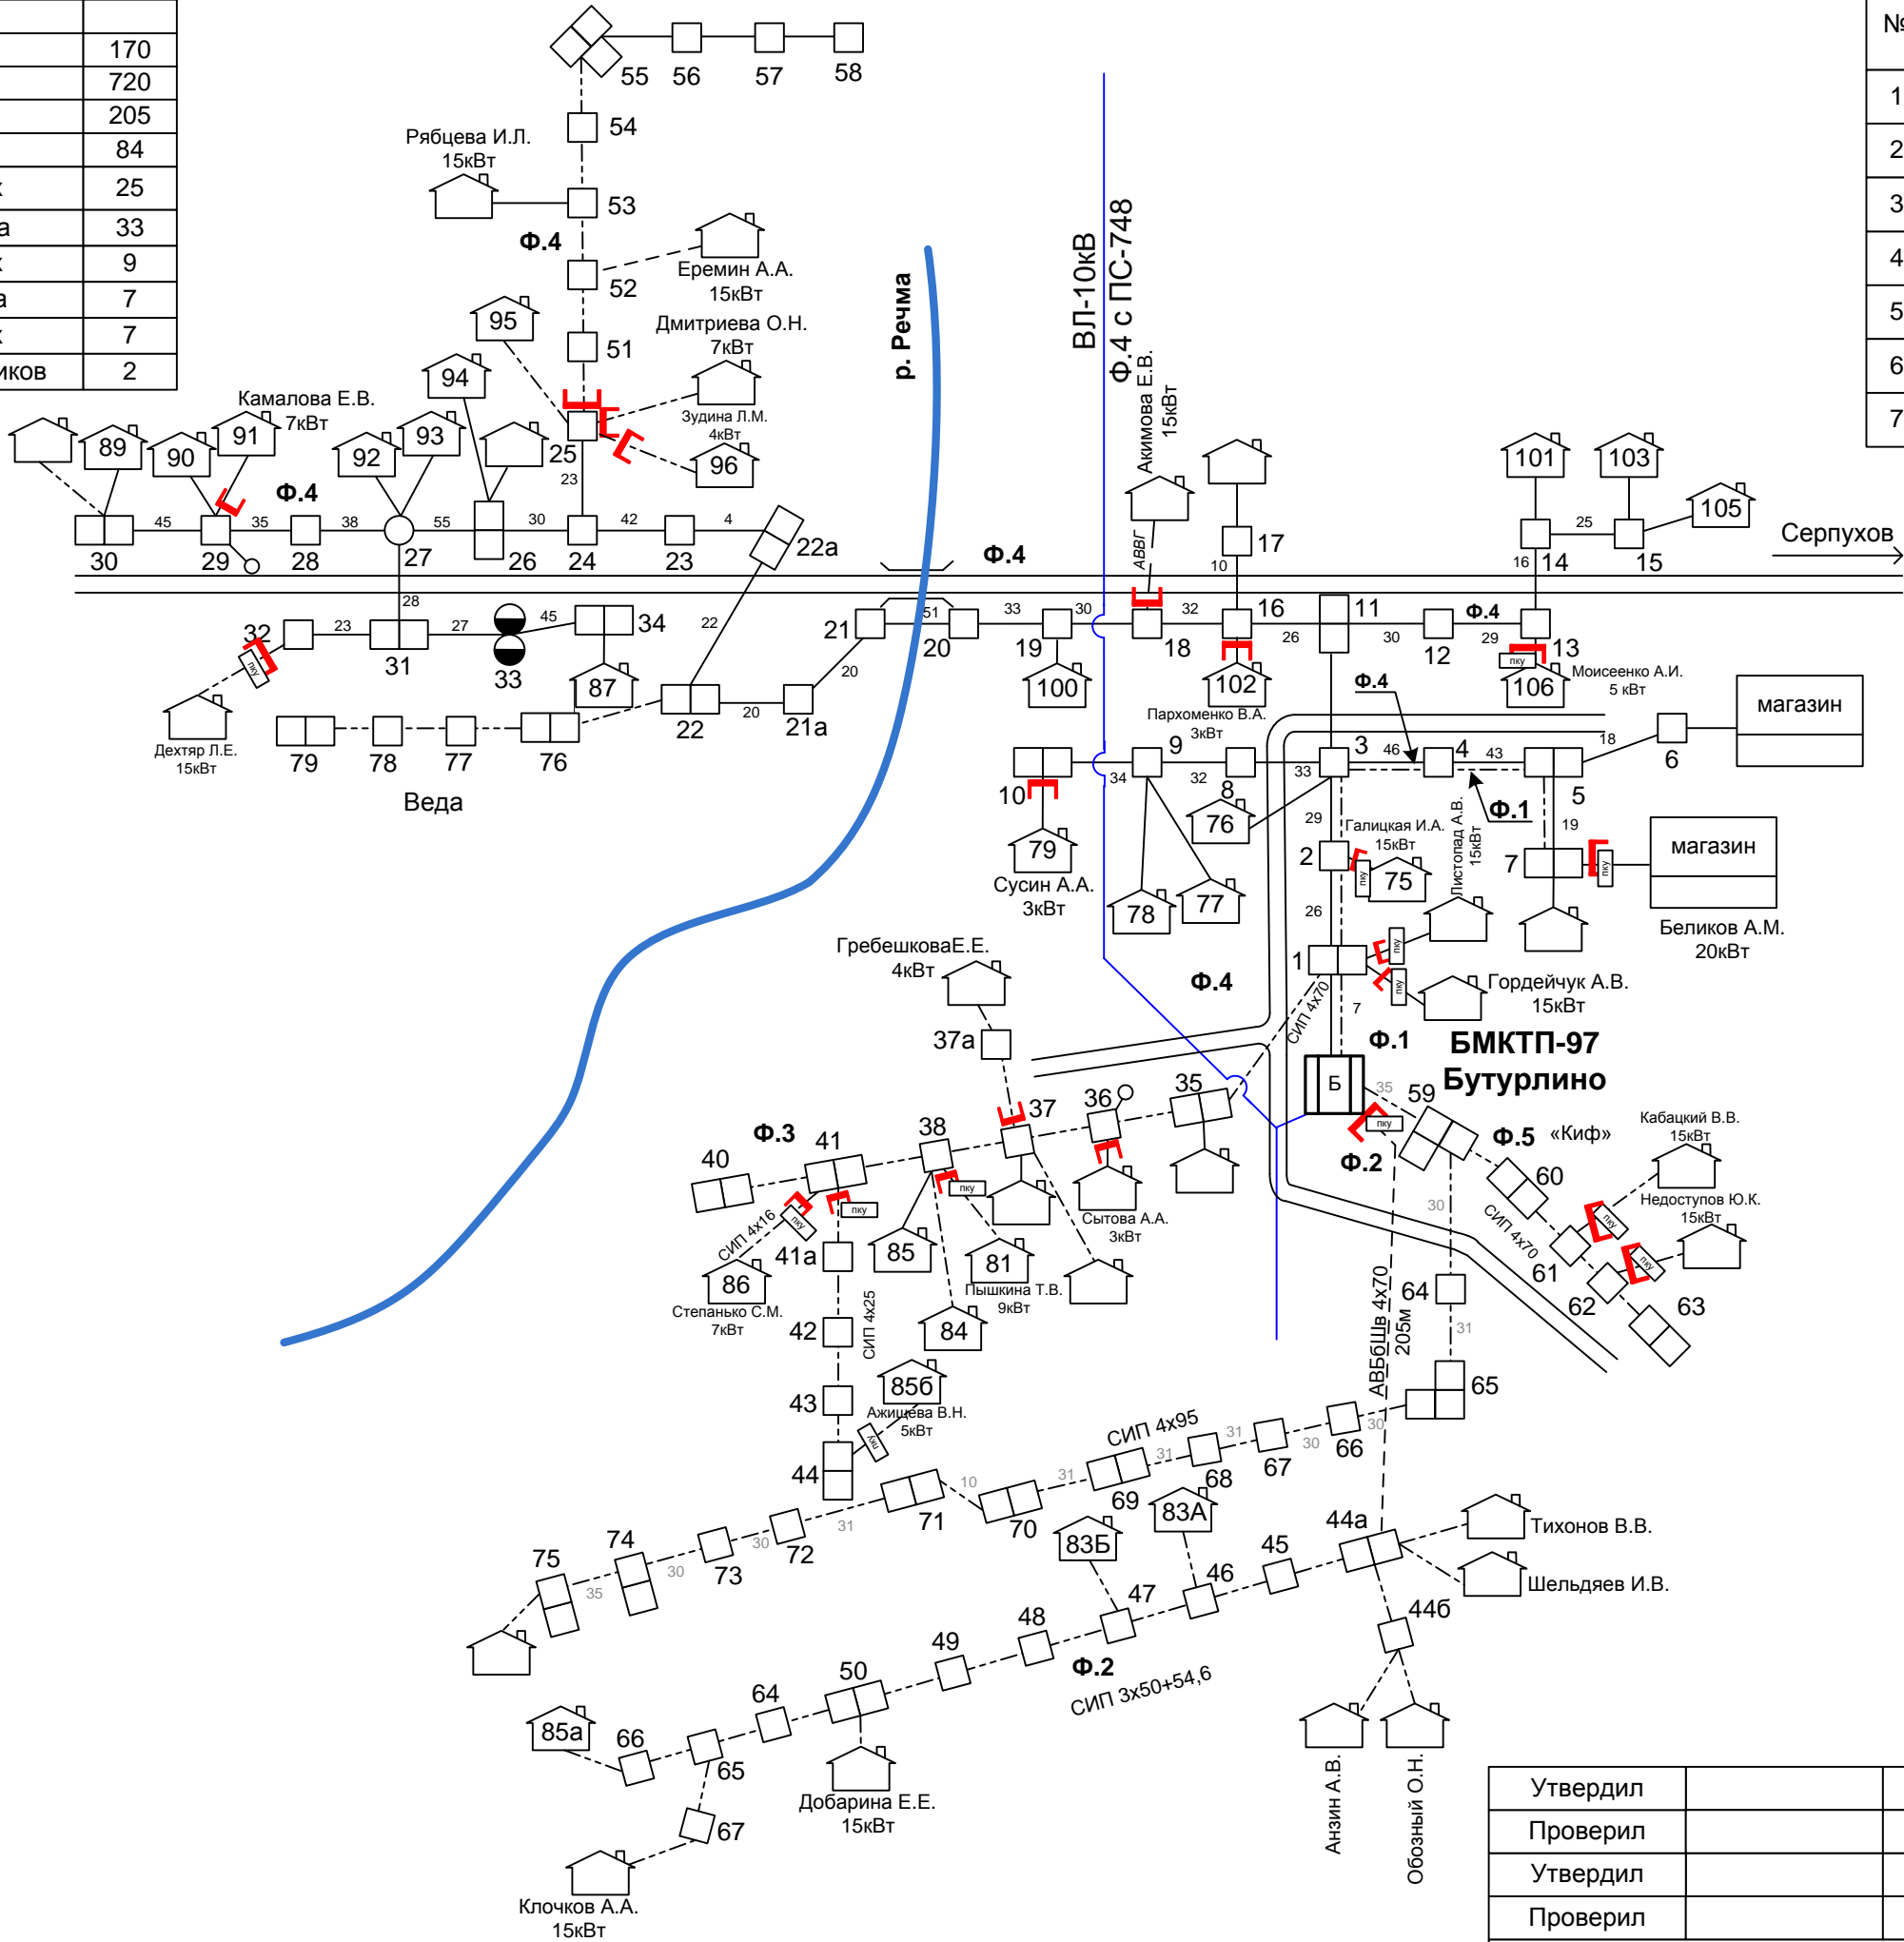

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-97 Бутурлино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казakov С.В.	27.10.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	27.10.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	27.10.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	27.10.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись