


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.15-39	490	СИП-2 3х95+1х95
2	Оп.30-53	582	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.1 (БМКТП-оп.14)	245	СИП-2 3х95+1х95
4	Ф.2 (БМКТП-оп.25)	385	СИП-2 3х95+1х95
5			
6	Ответвления к домам		

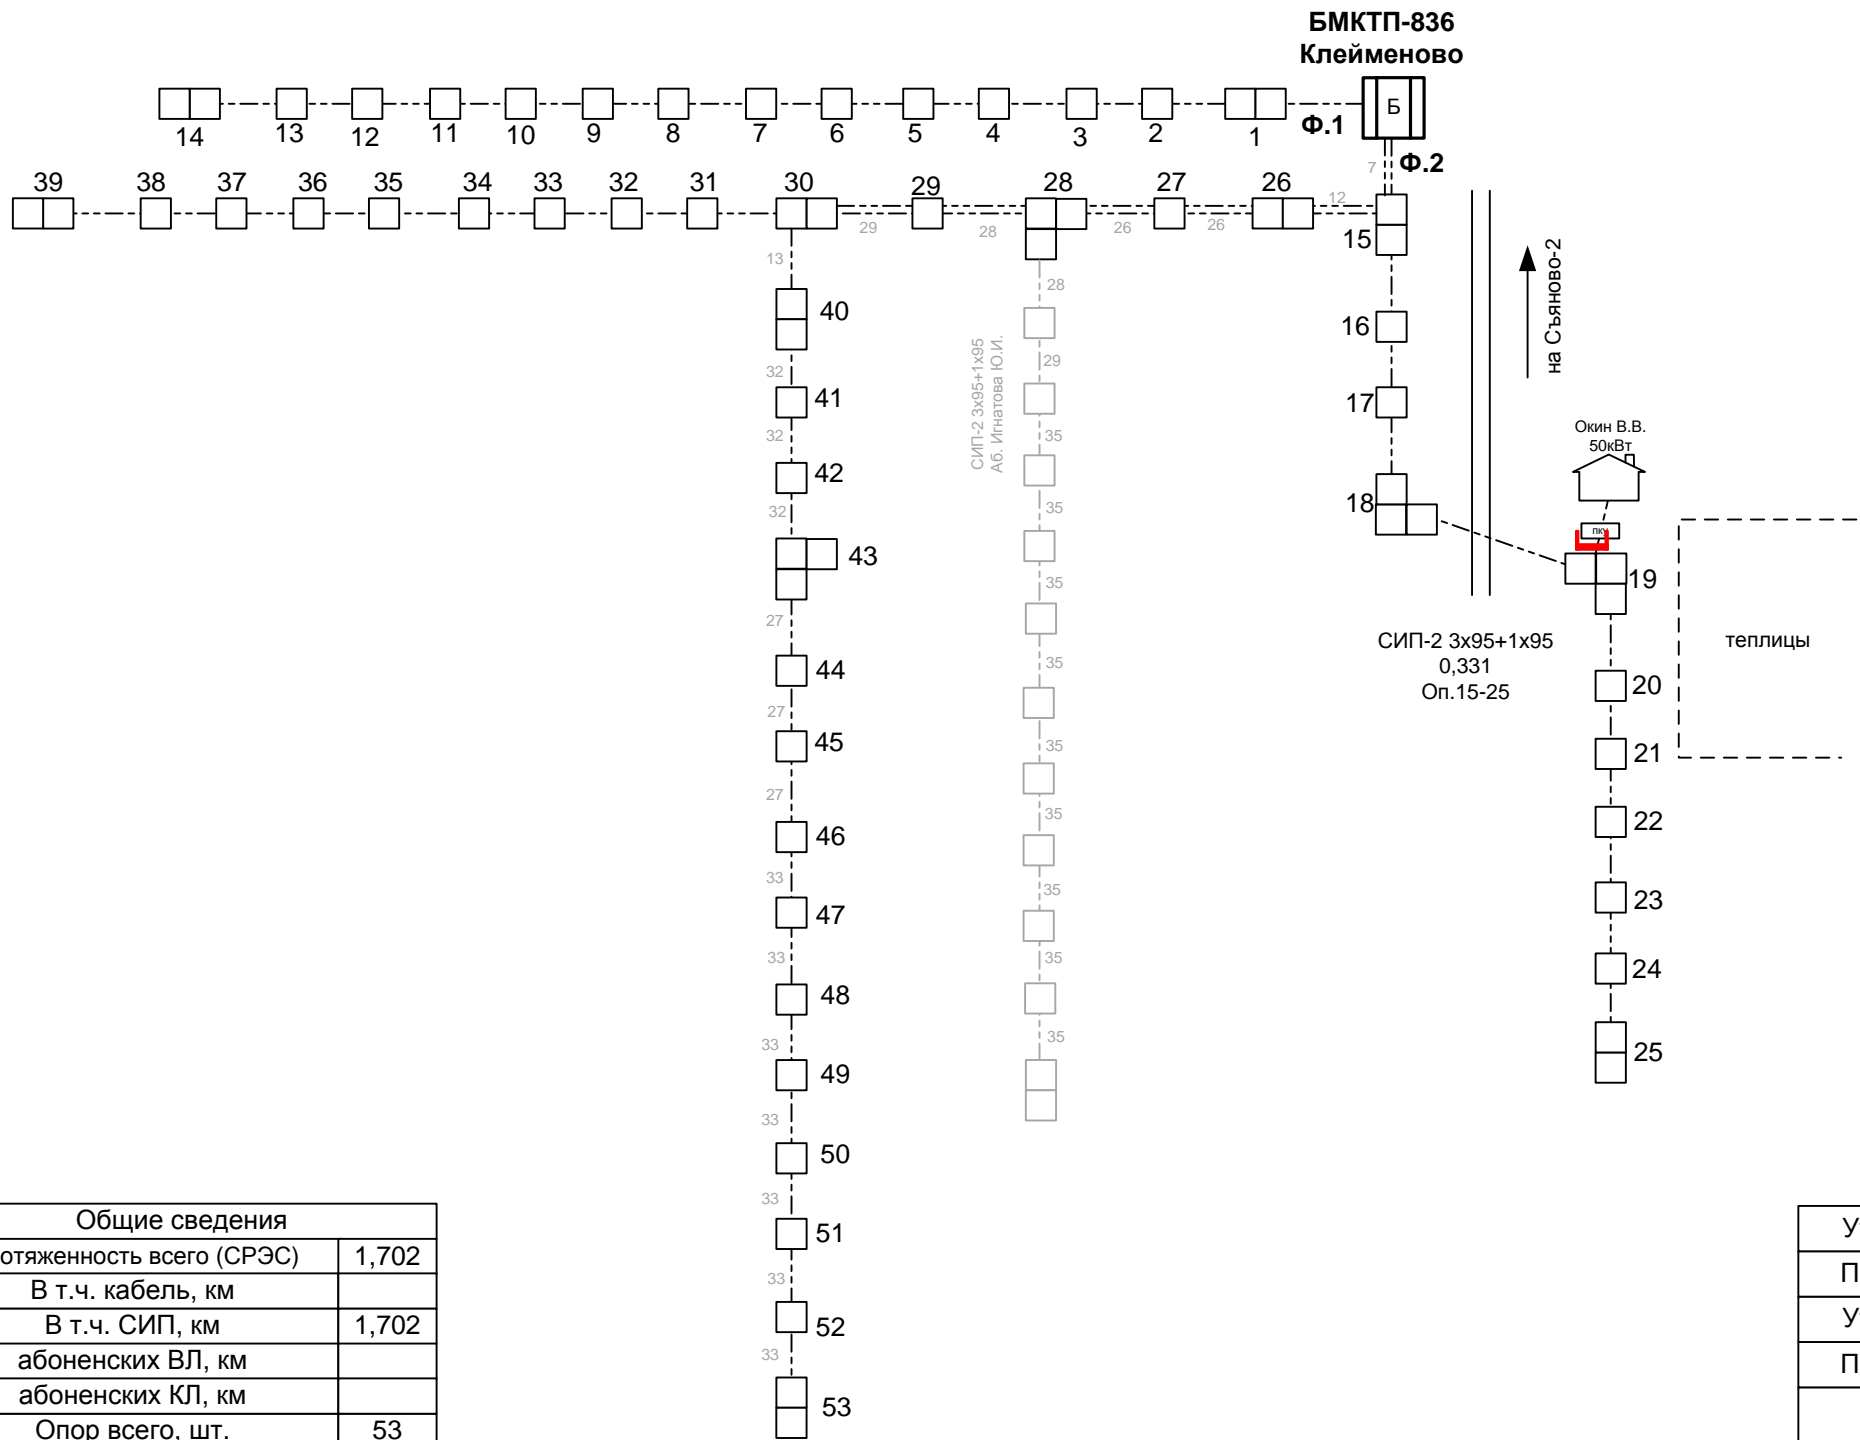

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,702
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1,702
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	53
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-836 Клейменово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	техник	Буева М.С.		