


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	КТП-оп.1	63	АВБбШв 4х120
2	КТП-оп.1	40	АВБбШв 4х120
3	КТП-оп.1-5	128	СИП-2 3х95+1х95
4	Оп.1-27	945	СИП-2 3х95+1х95

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,176
1.1	В т.ч. кабель	0,103
1.2	В т.ч. СИП	1,073
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КП	
2	Опор всего	27
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

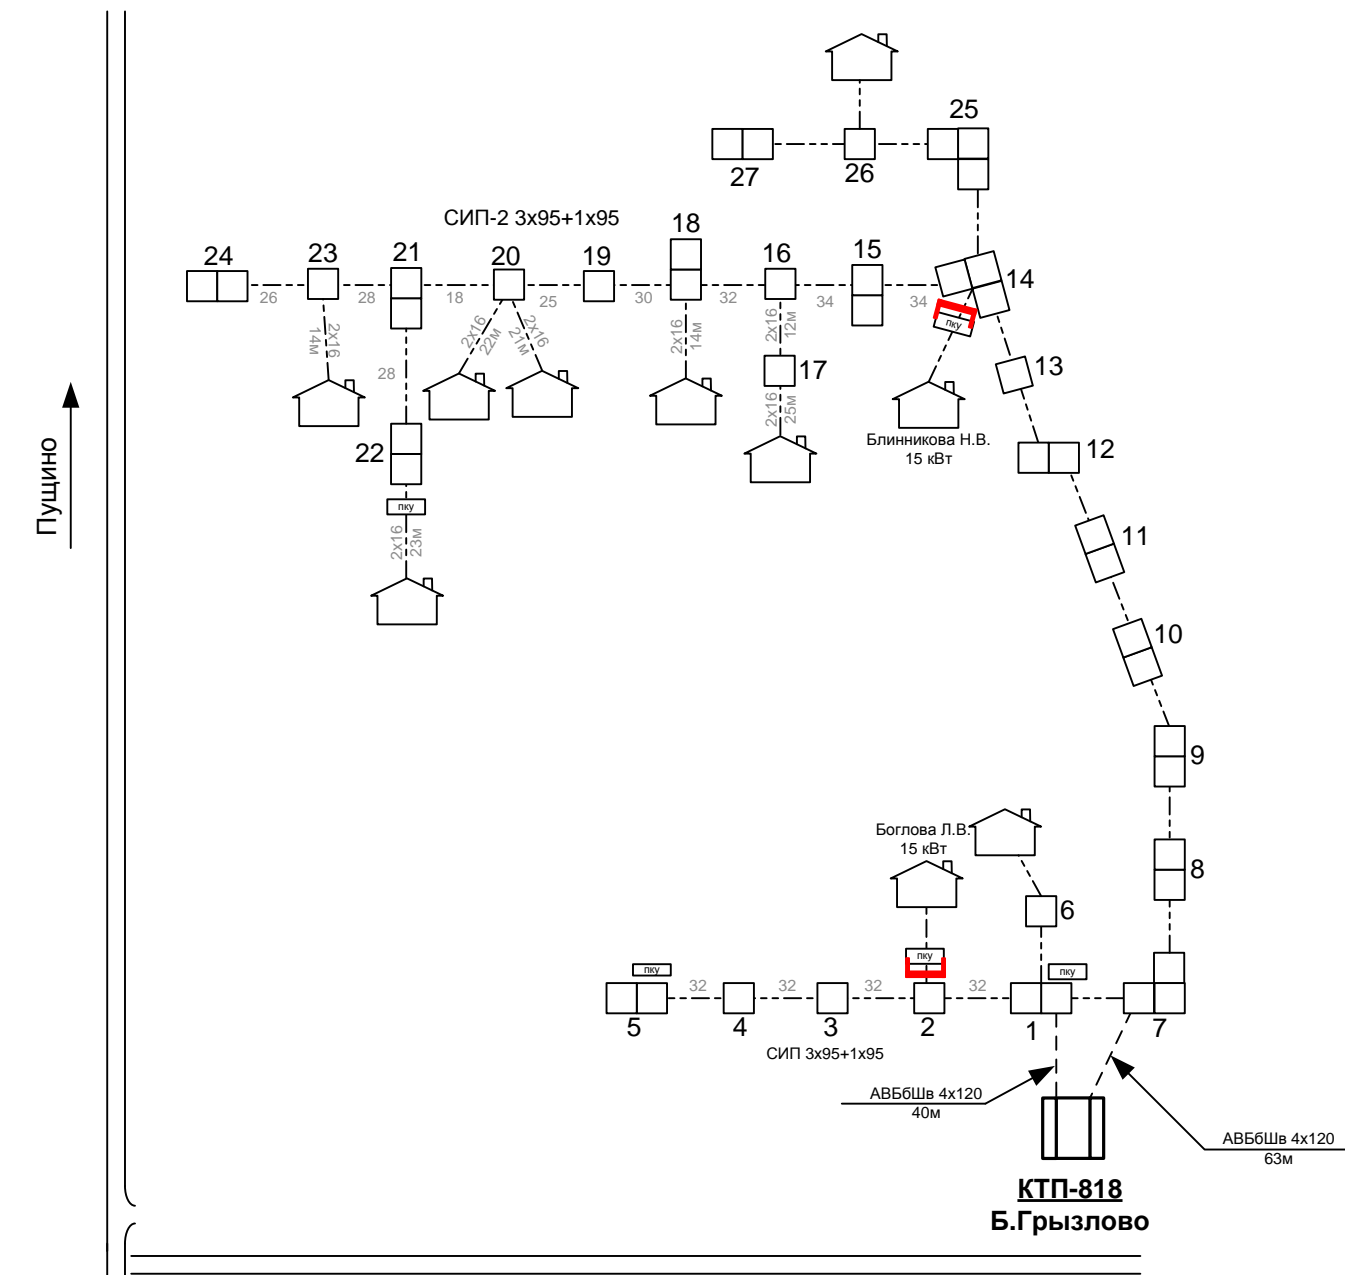

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-818 Б.Грызлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С..	12.02.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	12.02.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.02.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись