


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.4 (оп.1-15)	490	СИП 4х70, СИП 4х95
2	Ф. на очистные (оп.163-181)	625	
3	Ф.5 (ТП-оп.184)	41	АСБ 3х50
4	Ф.5 (оп.184-187)	105	
5	Ф. на ЦРМ (ТП-оп.144)	67	КРПТ 3х50+1х16
6	Ф. на ЦРМ (оп.144-162)	636	
7	Ответвления к домам		

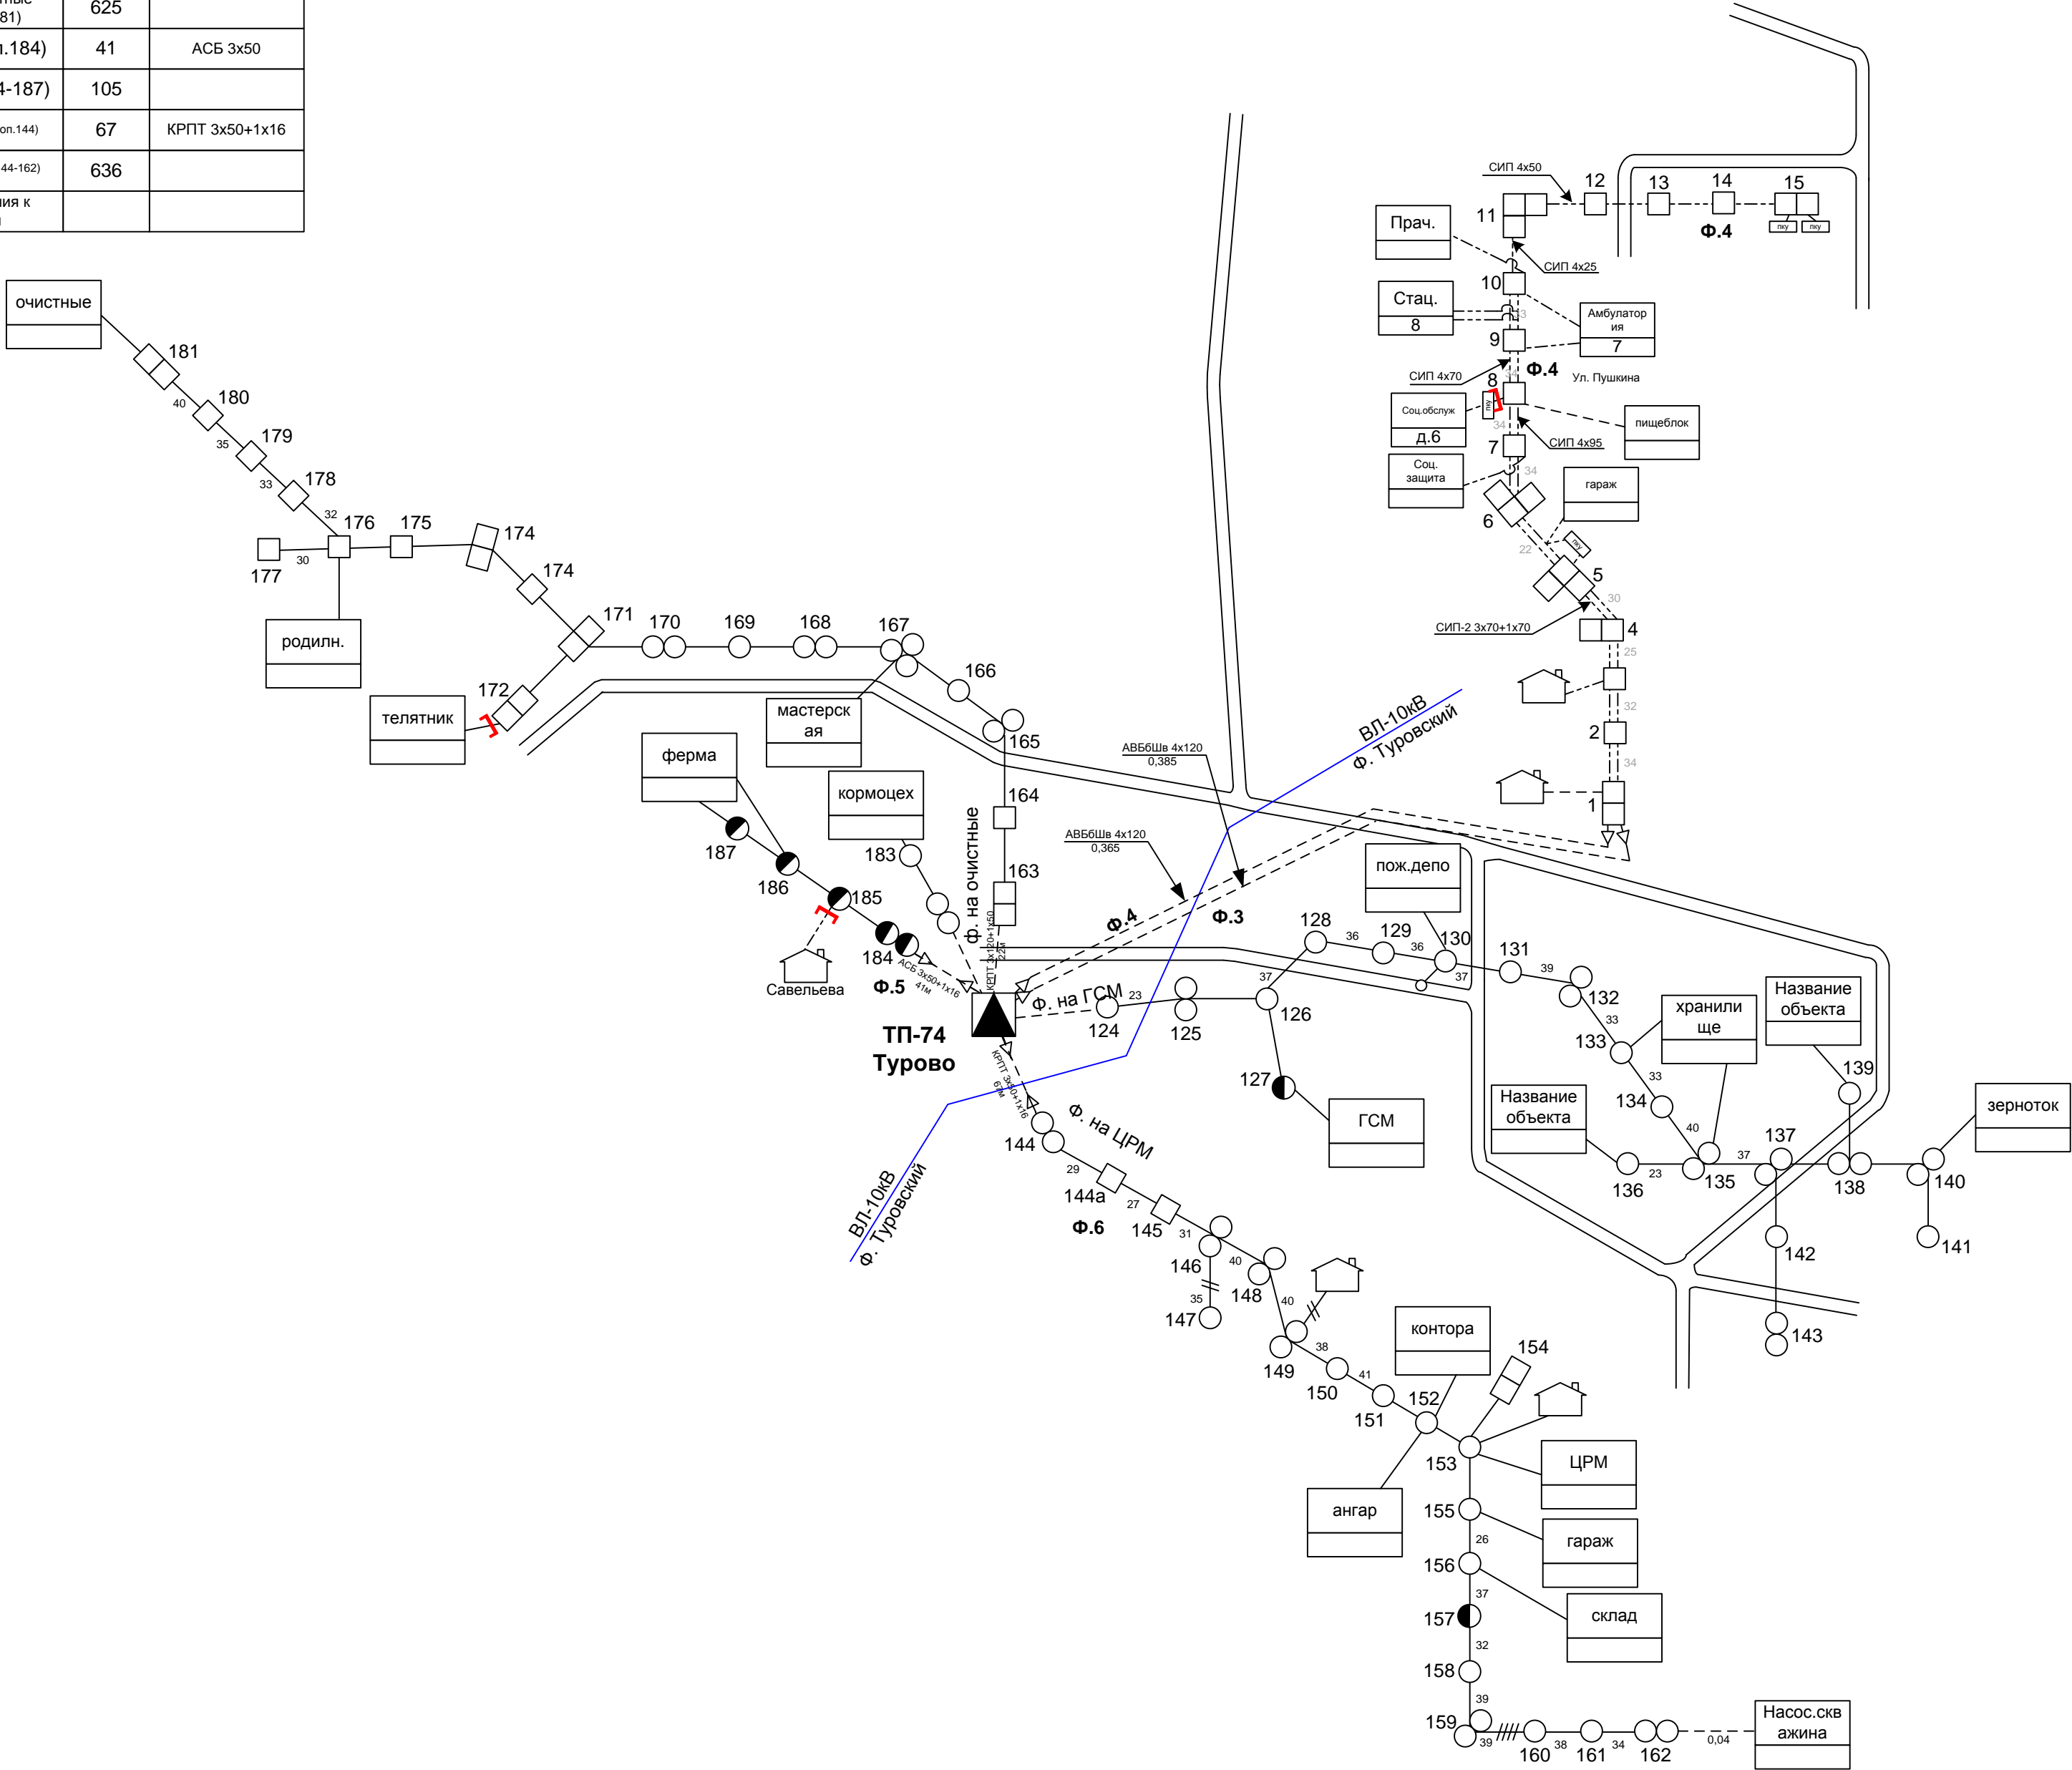

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3120
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1400
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КП	
2	Опор всего	80
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	1

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-74 Турово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	28.08.14	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	28.08.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	28.08.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	28.08.14	