


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-4-28-41, 8-22-25)	1560	A-35
2	Ф.1 (оп.4-8)	160	A-50
3	Ф.2 (44-59)	300	СИП 3х95+1х95
4	Ф.2 (оп.59-87)	180	СИП 3х95+1х95
4	Ф.2 (оп.59-72-80)	800	A-35
4	Ф.2 (оп.62-90-102-113)	1040	A-50
5	Ответвления к домам		

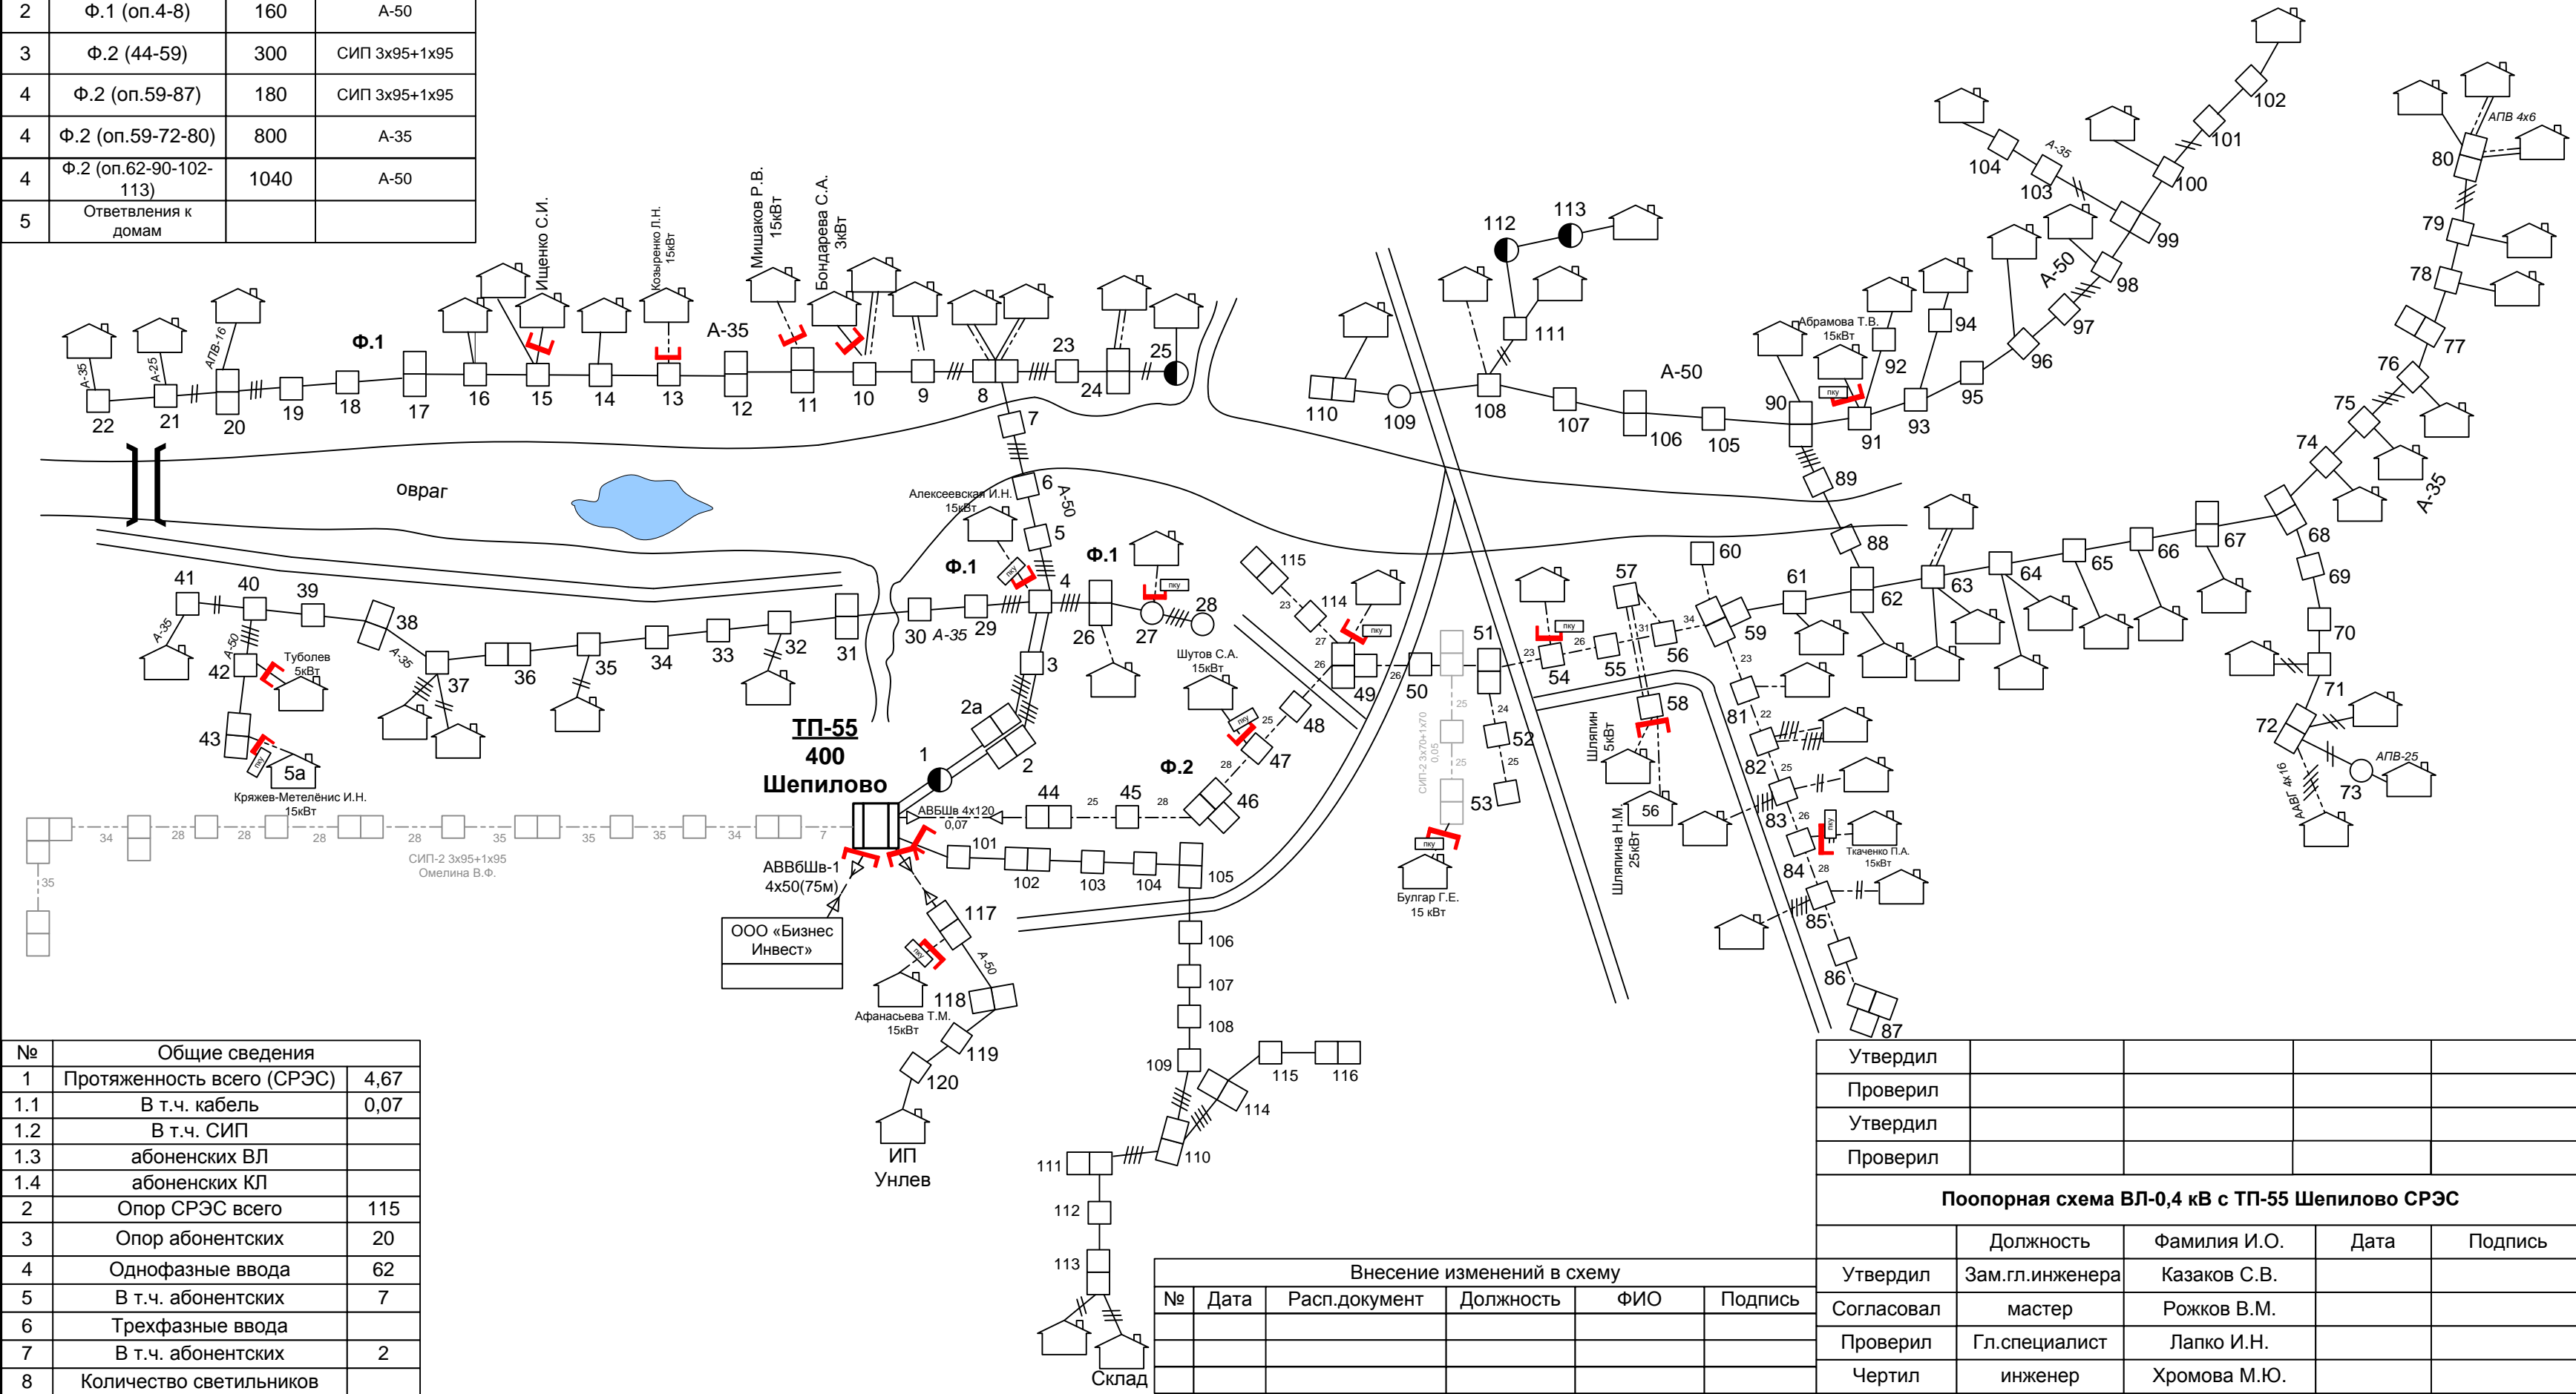

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	4,67
1.1	В т.ч. кабель	0,07
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор СРЭС всего	115
3	Опор абонентских	20
4	Однофазные ввода	62
5	В т.ч. абонентских	7
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-55 Шепилово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись