


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	2,36
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1,3
1.3	абоненских ВЛ, км	0,412
1.4	абоненских КЛ, км	0,03
2	Опор всего, шт.	72
3	В т.ч. абонентских, шт.	11
4	Однофазные ввода, шт.	38
5	В т.ч. абонентских, шт.	5
6	Трехфазные ввода, шт.	5
7	В т.ч. абонентских, шт.	5
8	Количество светильников, шт.	12

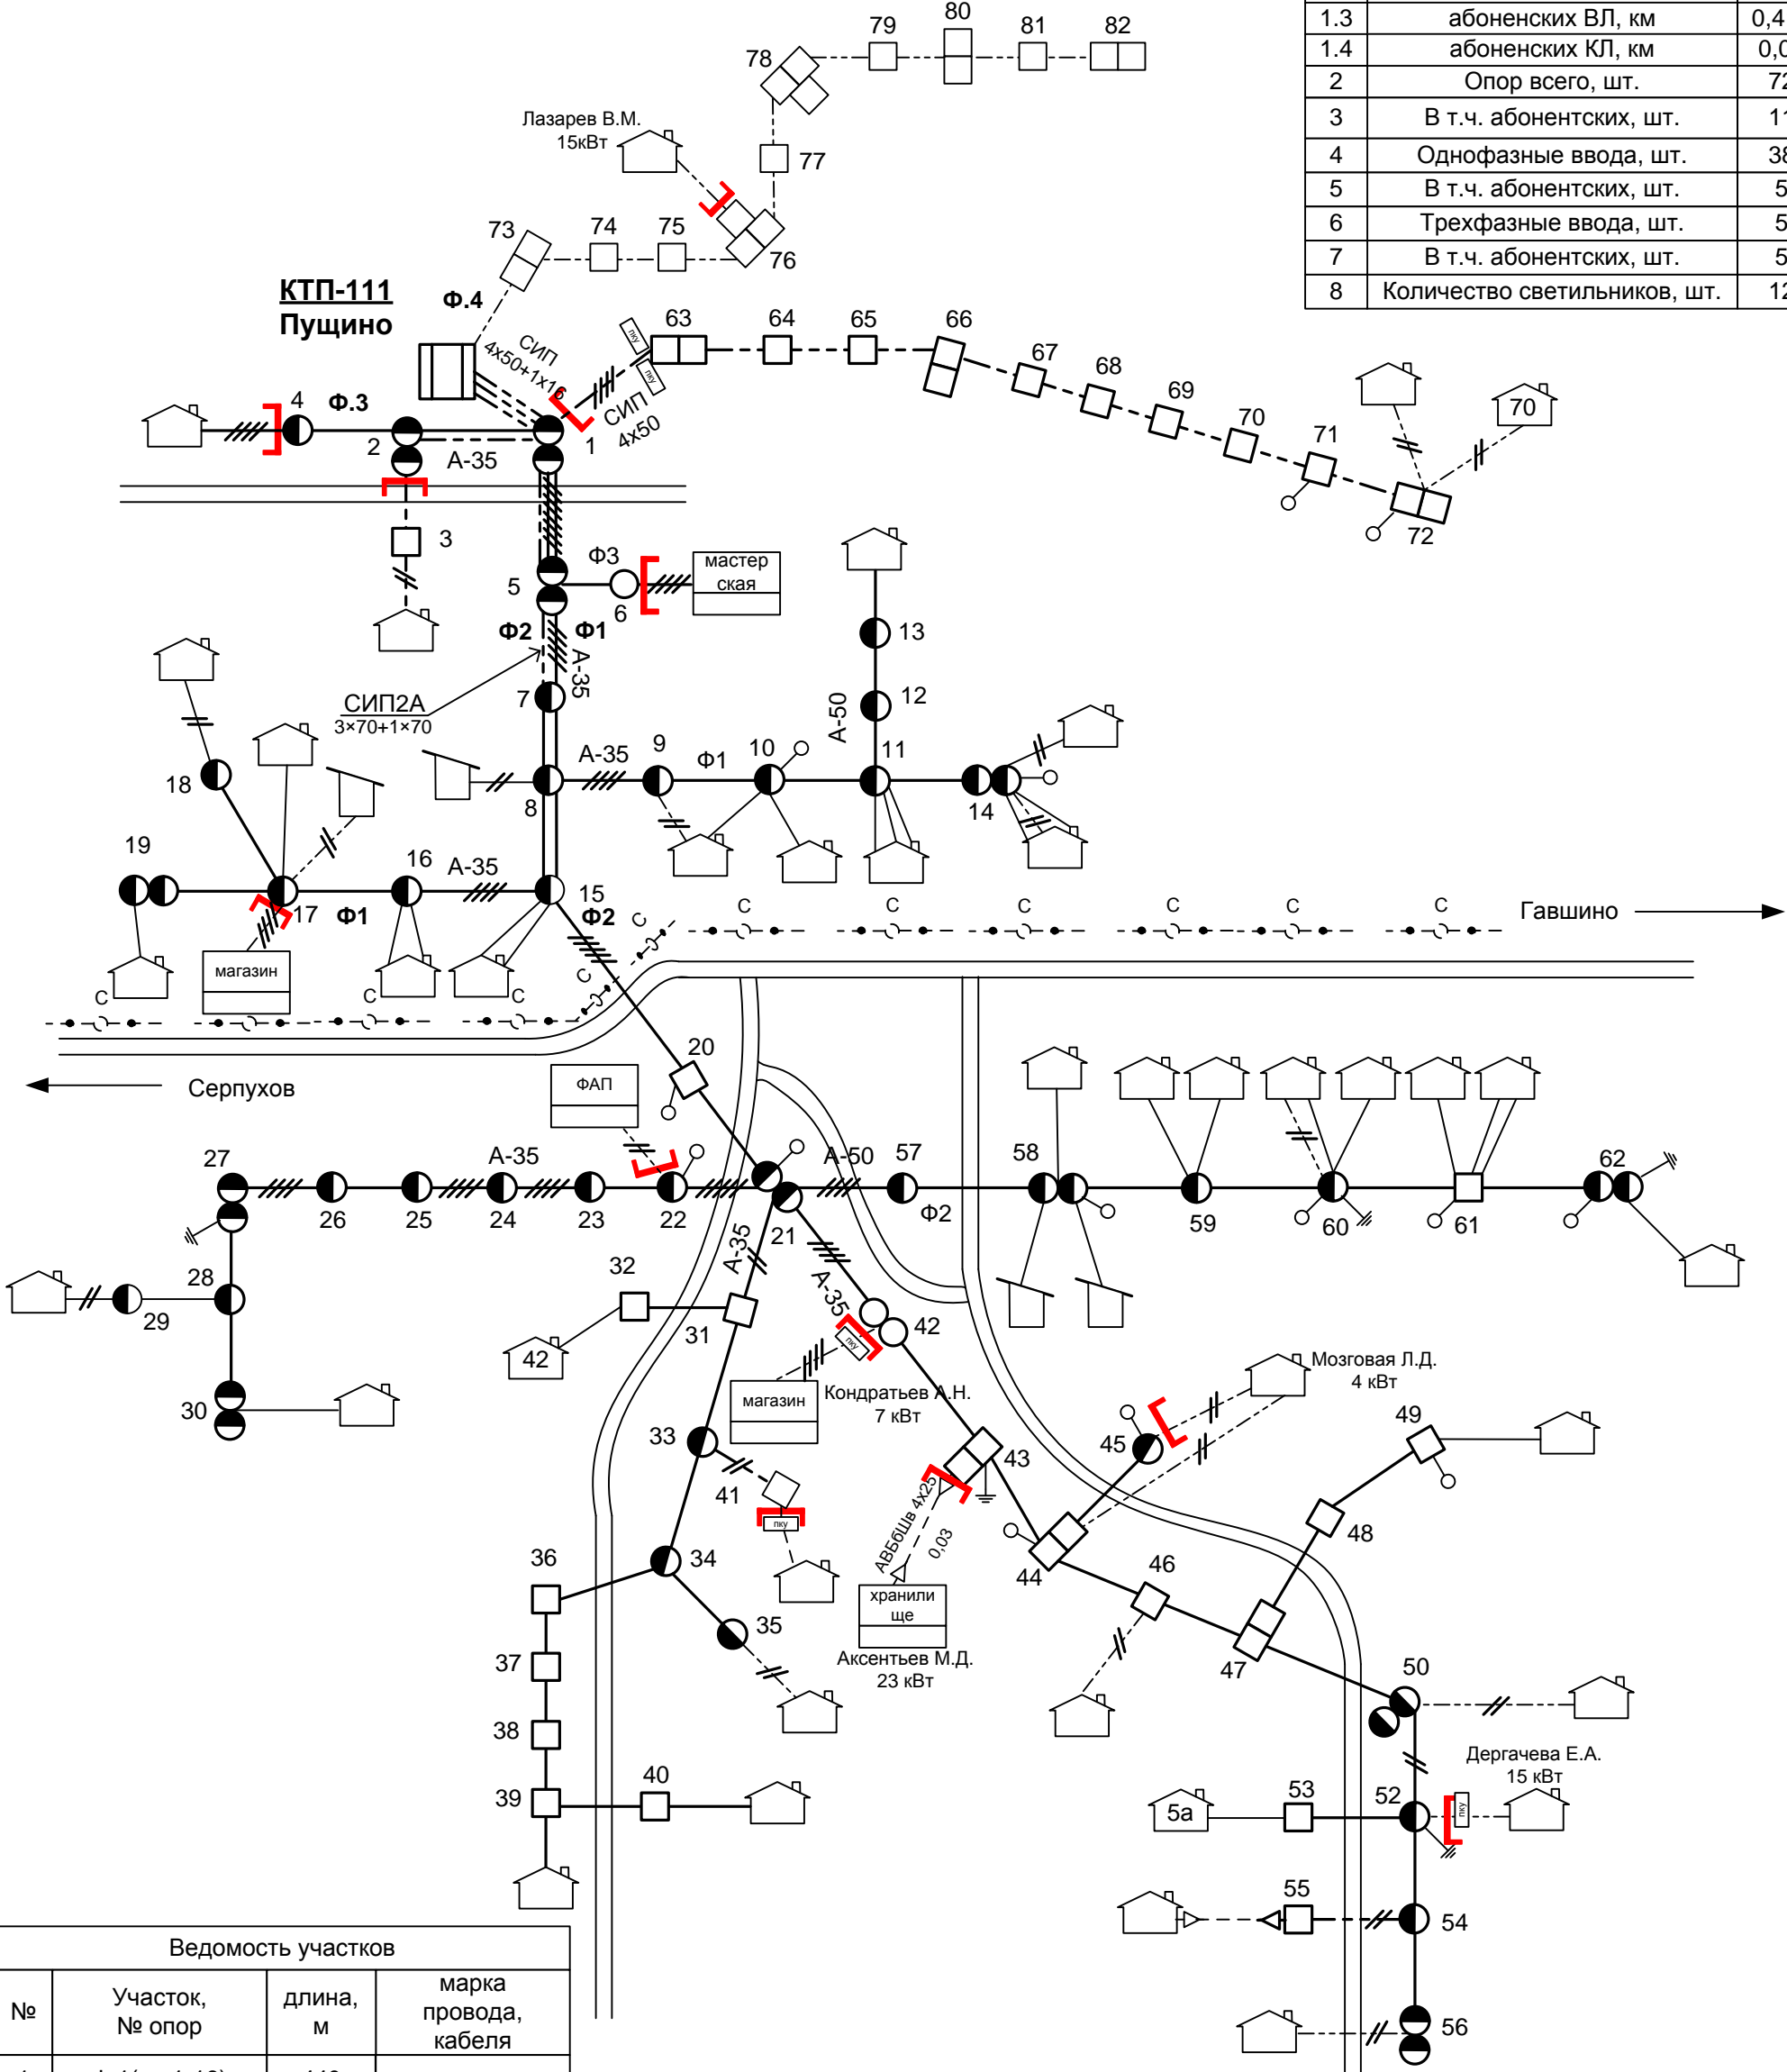

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.1-19)	440	А-35
2	Ф.1(11-13,21-62)	320	А-50
3	Ф.2(МТП-оп.7)	120	СИП2А 3×70+1×70
3	Ф.2(7-56)	1960	А-35
3	Ф.2(21-62)	240	А-50
3	Ф.3(1-6)	240	А-35

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-111 Пущино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

