



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,64
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	80
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	43
3	В т.ч. абонентских	2
4	Однофазные отв. к вводам	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные отв. к вводам	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.42)	1540	А-35
2	Ответвления к домам	520	

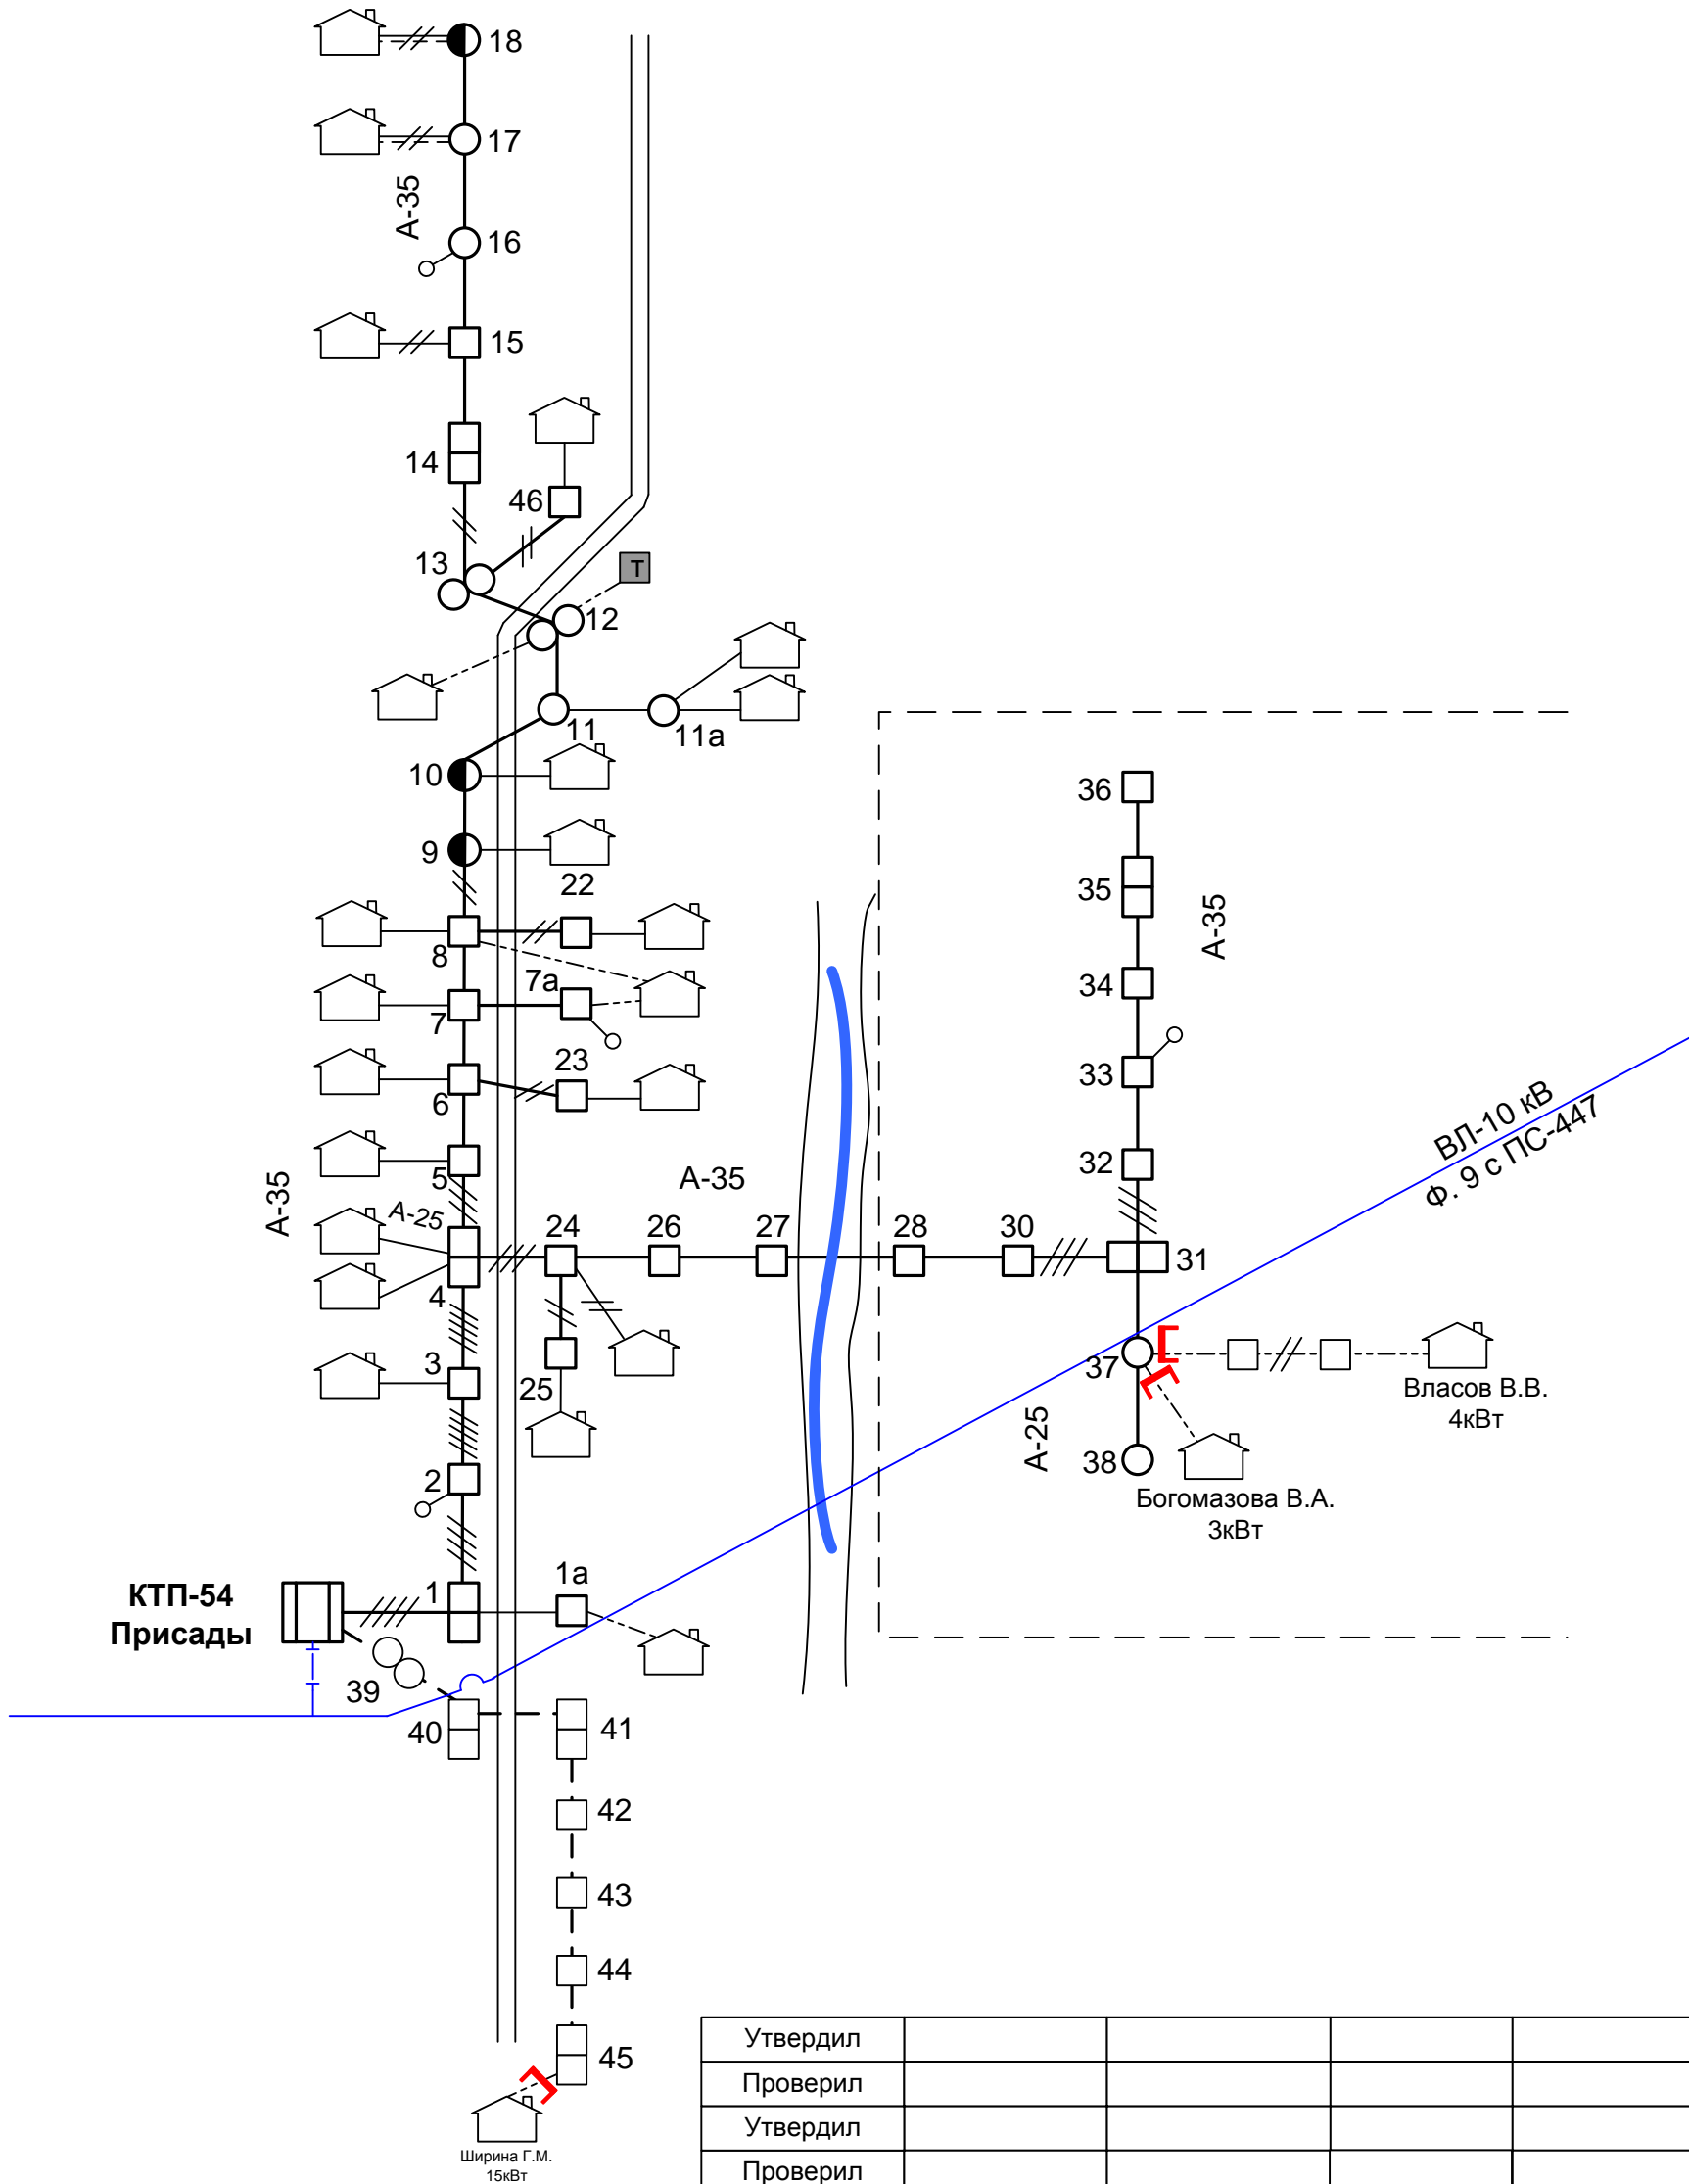


Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-54 Присады СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Ларкина Ю.С.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,555
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,979
1.3	абонентских ВЛ	0,08
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	55
3	В т.ч. абонентских	2
4	Однофазные отв. к вводам	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные отв. к вводам	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	3

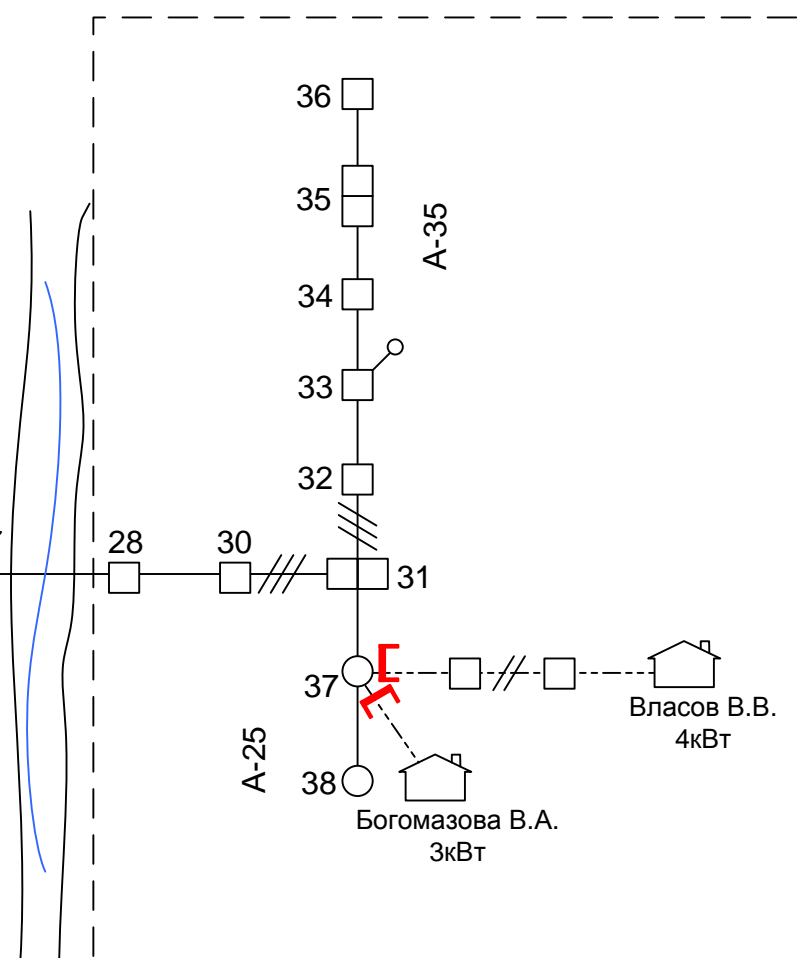

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-54 Присады СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	15.10.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	15.10.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	15.10.15	