


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,587
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,587
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	23
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

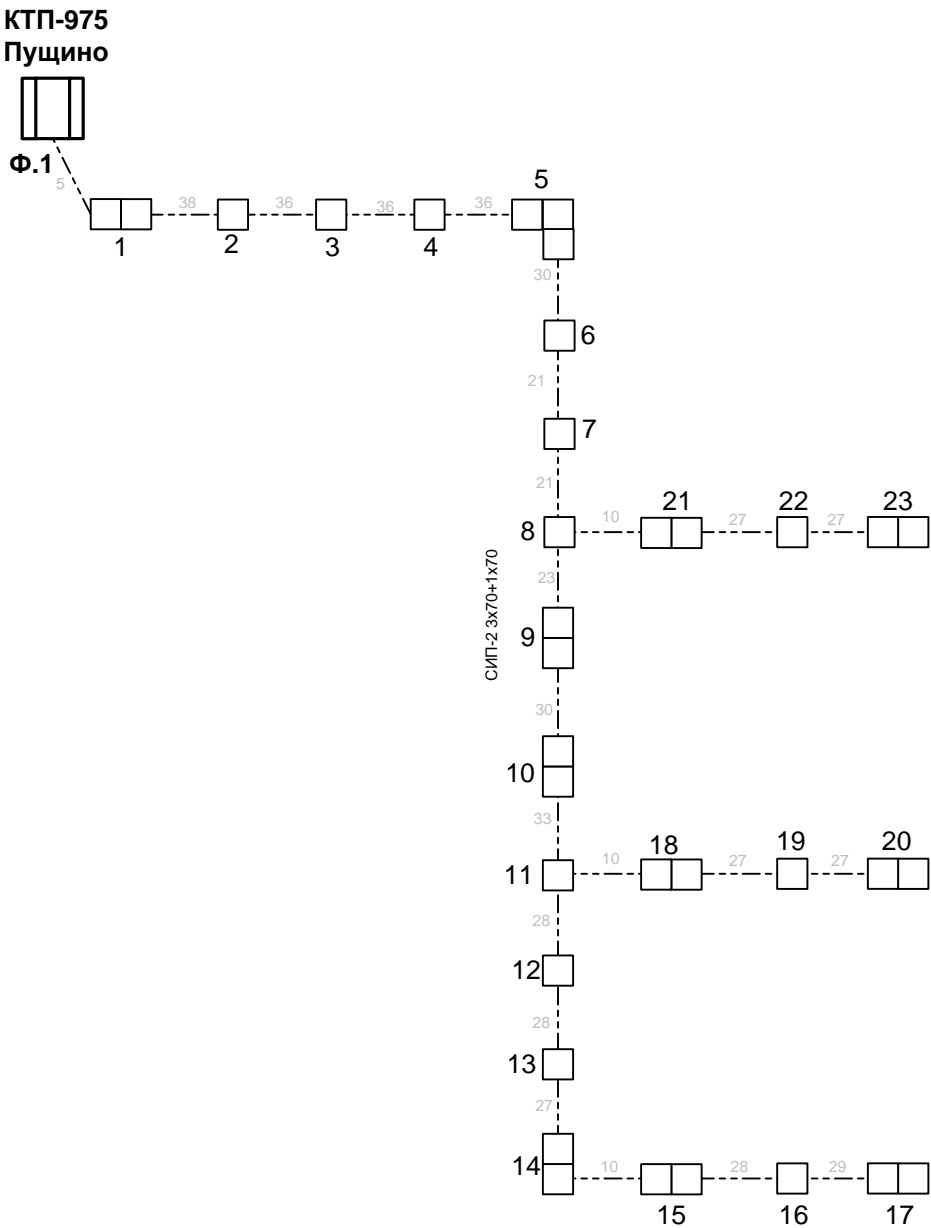

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

ПА-29-2 шт  
ПП-29-3шт  
ПУА-29-1 шт  
УА-23-2 шт  
А-29-6 шт  
П-29-9шт  
СВ-95-21 шт  
СВ-110 – 14шт

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.17)	523	СИП-2 3x70+1x70
2	Ф.1(оп.8-23)	64	СИП-2 3x70+1x70
3	Ф.1(оп.11-20)	64	СИП-2 3x70+1x70
4			
5	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-975 Пушино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		