


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,665
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,665
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего, шт.	31
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-15)	525	СИП-2 3х95+1х95
2	Оп.8-31	140	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

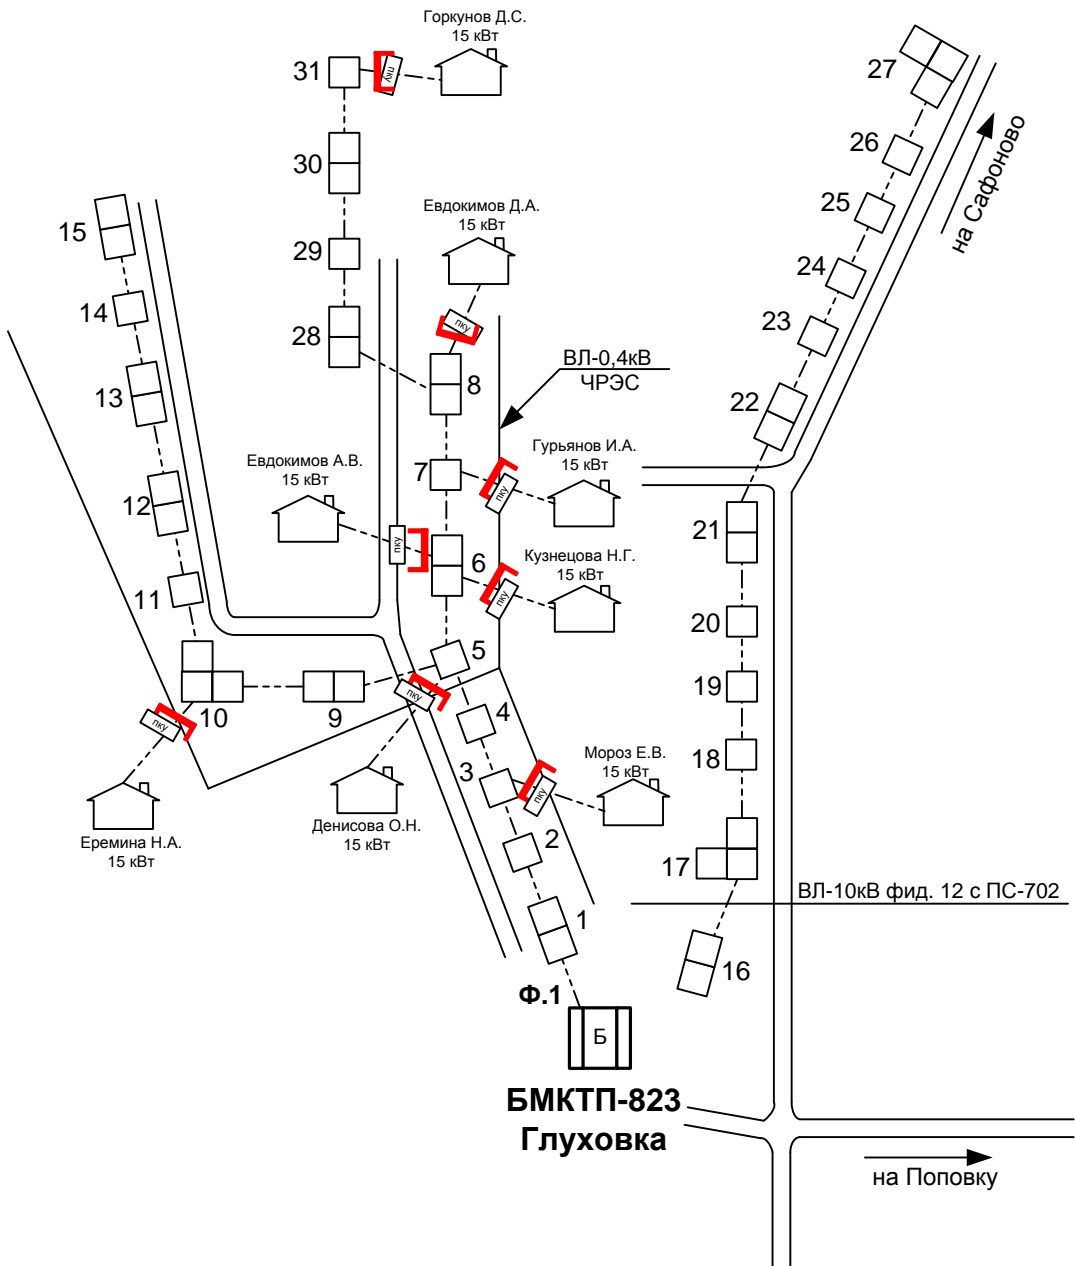

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-823 Глуховка СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	и.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись