


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1340
1.1	В т.ч. кабель	150
1.2	В т.ч. СИП	0,63
1.3	абоненских ВЛ	0,28
1.4	абоненских КЛ	75
2	Опор СРЭС всего	40
3	Опор абонентских	7
4	Однофазные ввода	32
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	1

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.3)	150	АВВ 4х50
2	Ф.1(оп.3-11; 2-20; 21-31)	840	А-35
3	Ф.1(оп.16-27)	280	СИП 4х50
4	Ф.2(МТП-оп.2)	66	А-35 + АВВ 4х50
5	Ответвления к домам	640	А-16, А-25, СИП 2х16

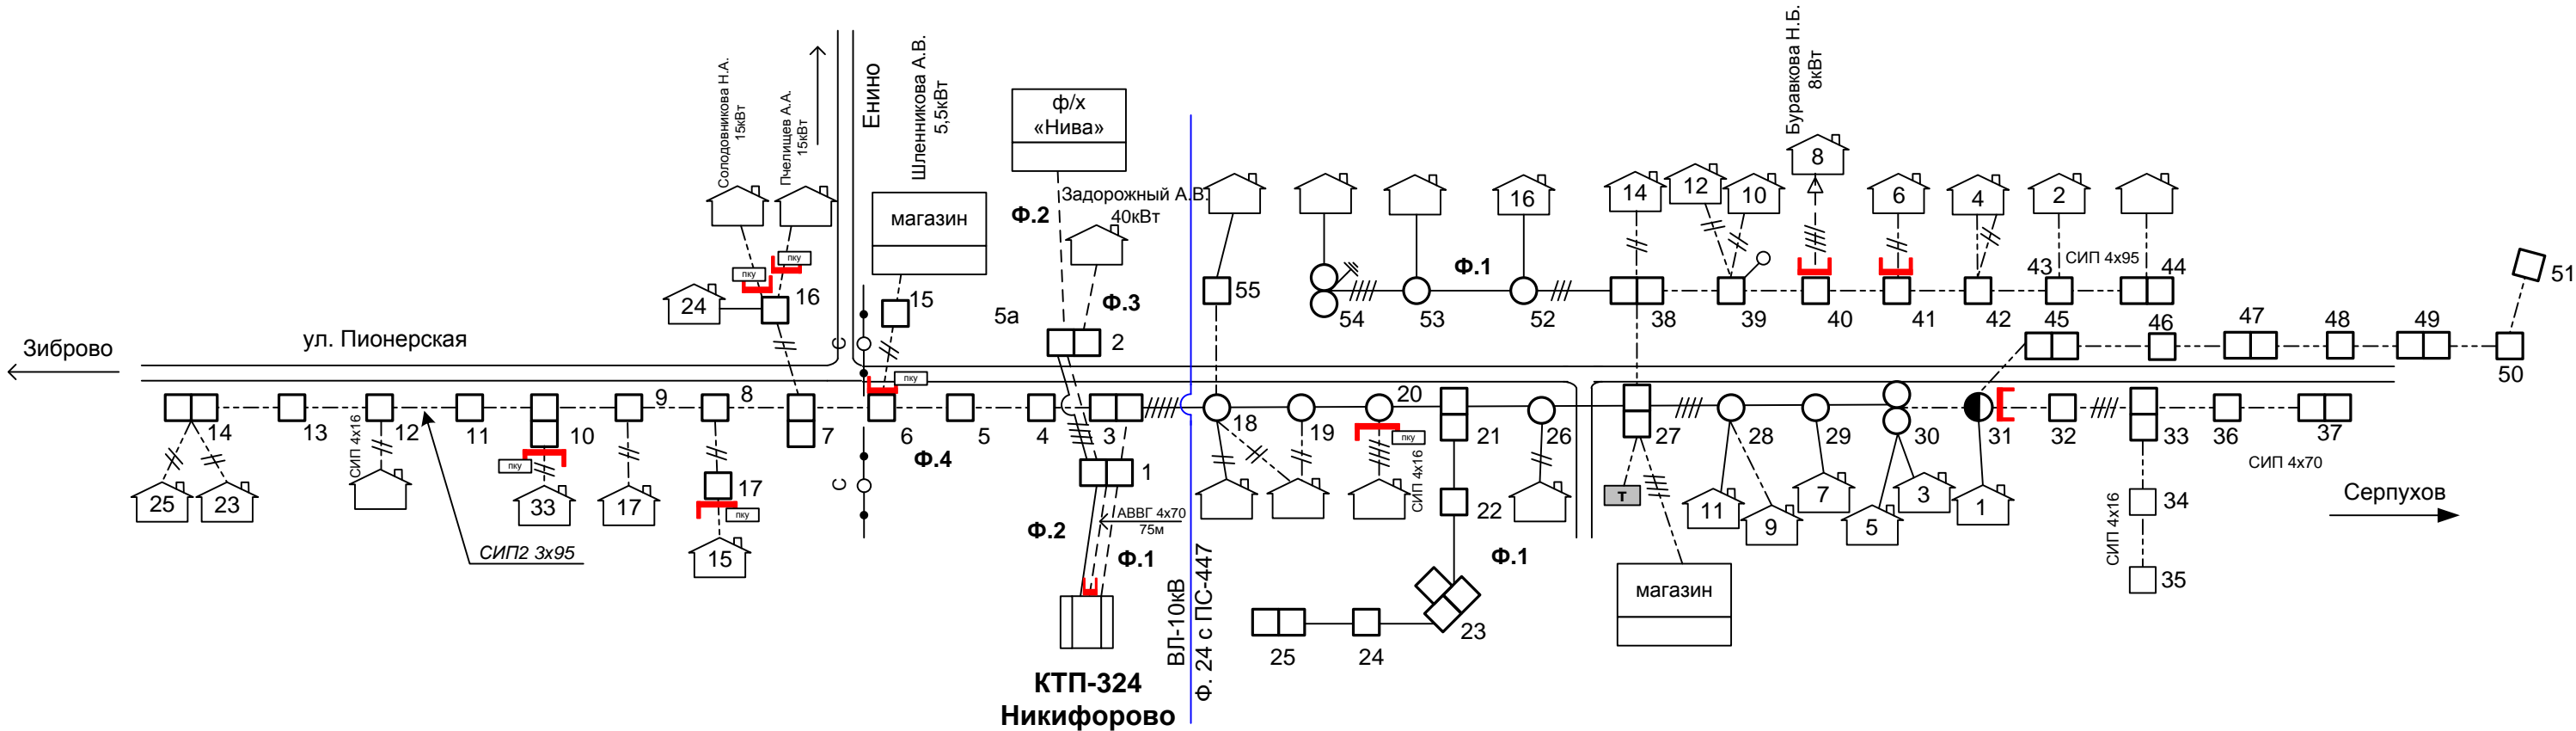

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-324 Никифорово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Инженер	Хромова М.Ю.		