№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	800
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	
1.3	абоненских ВЛ, м	35
1.4	абоненских КЛ, м	100
2	Опор всего, шт.	21
3	В т.ч. абонентских, шт.	1
4	Однофазные ввода, шт.	22
5	В т.ч. абонентских, шт.	1
6	Трехфазные ввода, шт.	1
7	В т.ч. абонентских, шт.	1
8	Количество светильников, шт.	

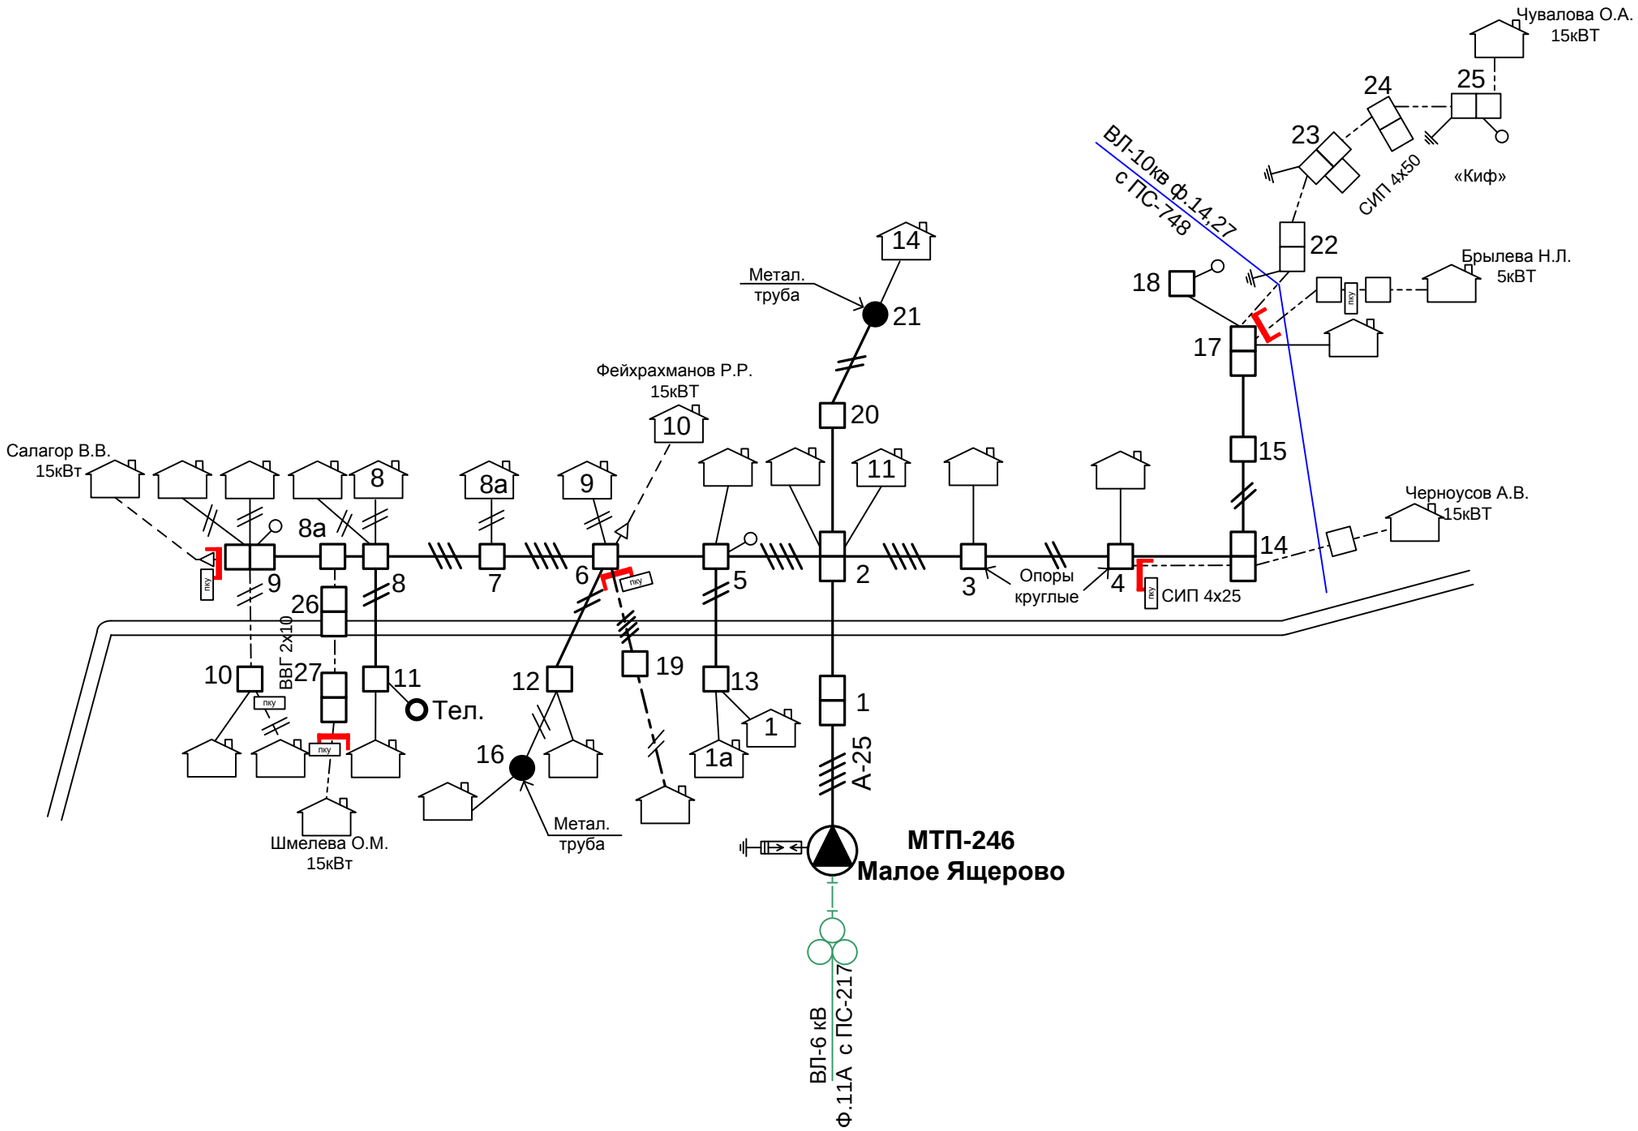

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-22)	720	А-25
2	Ответвления к домам	400	А-16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-246 Малое Ящерово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		