


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-7)	200	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (оп.8-16)	267	СИП-2 3х95+1х95
3	КТП-оп.1	23	АВБбШв-1 4х120
4	КТП-оп.8	233	АВБбШв-1 4х120
5	Ответвления к домам		

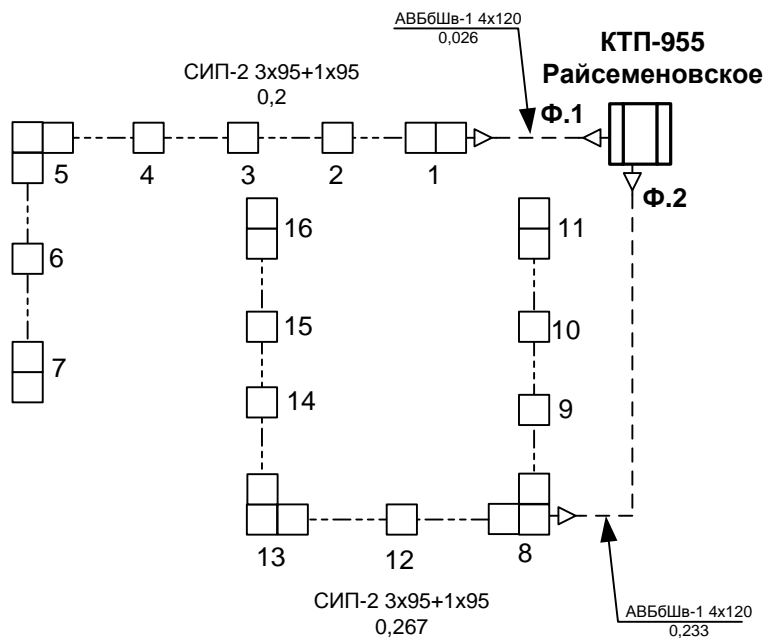

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	0,723
1.1	В т.ч. кабель, км	0,256
1.2	В т.ч. СИП, км	0,467
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	16
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

А-23 – 4 шт
УА – 23 – 3 шт
П-23 – 9 шт
СВ95-3-26

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-955 Райсеменовское СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		