


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	938
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	418
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	13
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные вводы, шт.	13
5	В т.ч. абонентских, шт.	1
6	Трехфазные вводы, шт.	6
7	В т.ч. абонентских, шт.	6
8	Количество светильников, шт.	1

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ф.1(БМКТП-оп.9)	203	СИП2 3х95+1х95
2	ф.1(БМКТП-оп.20)	215	СИП2 3х95+1х95
2	ф.1(оп.21-28-33)	520	A-50
3	Ответвления к домам		A-16, A-25,СИП2х16,СИП4х16

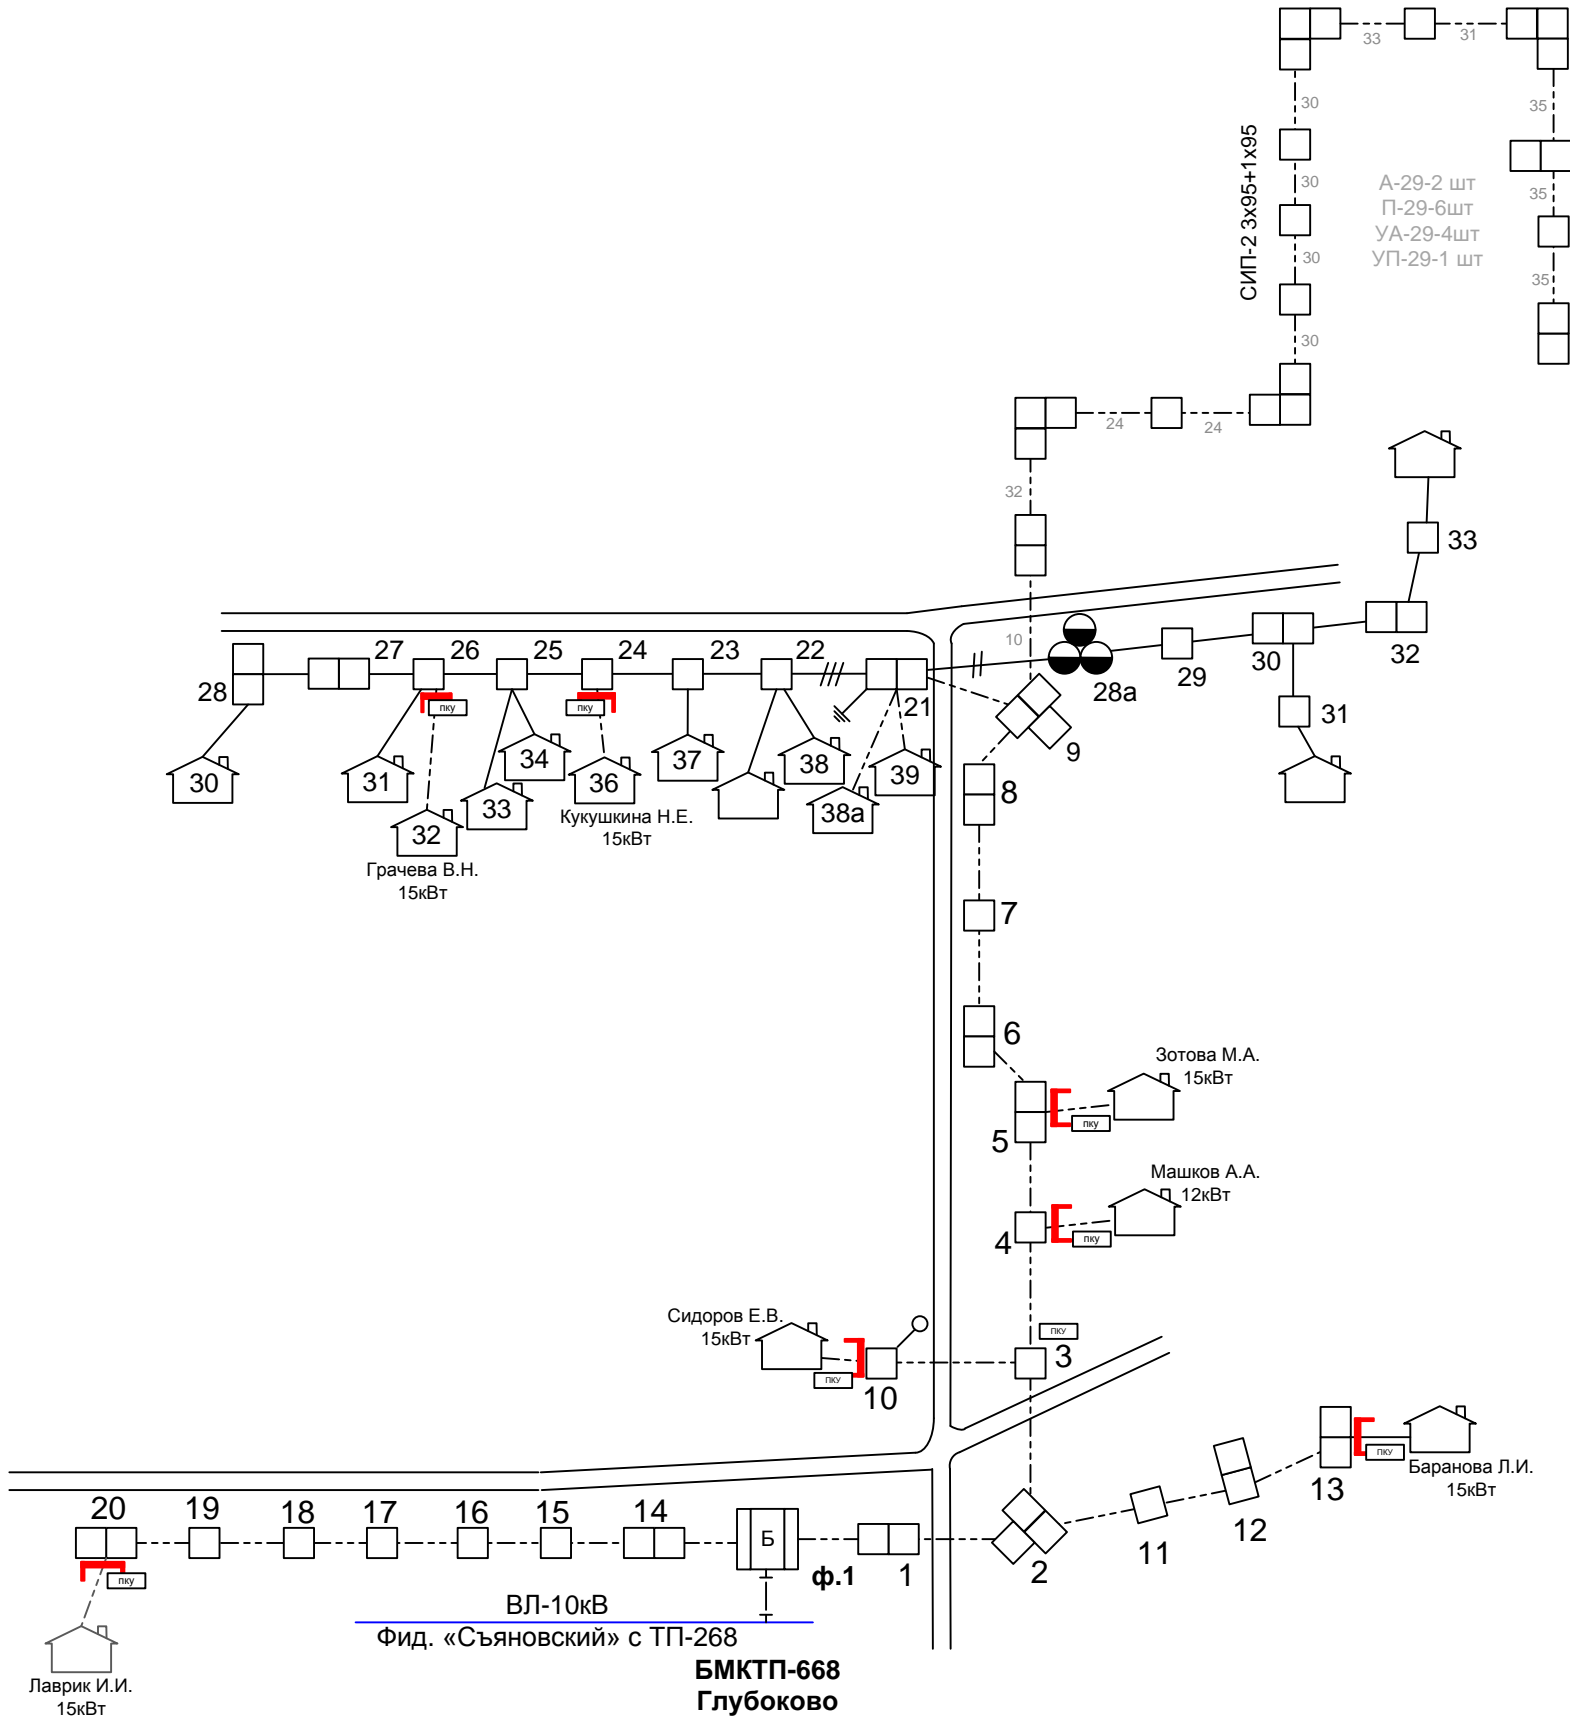

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-668 д.Глубоково				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись