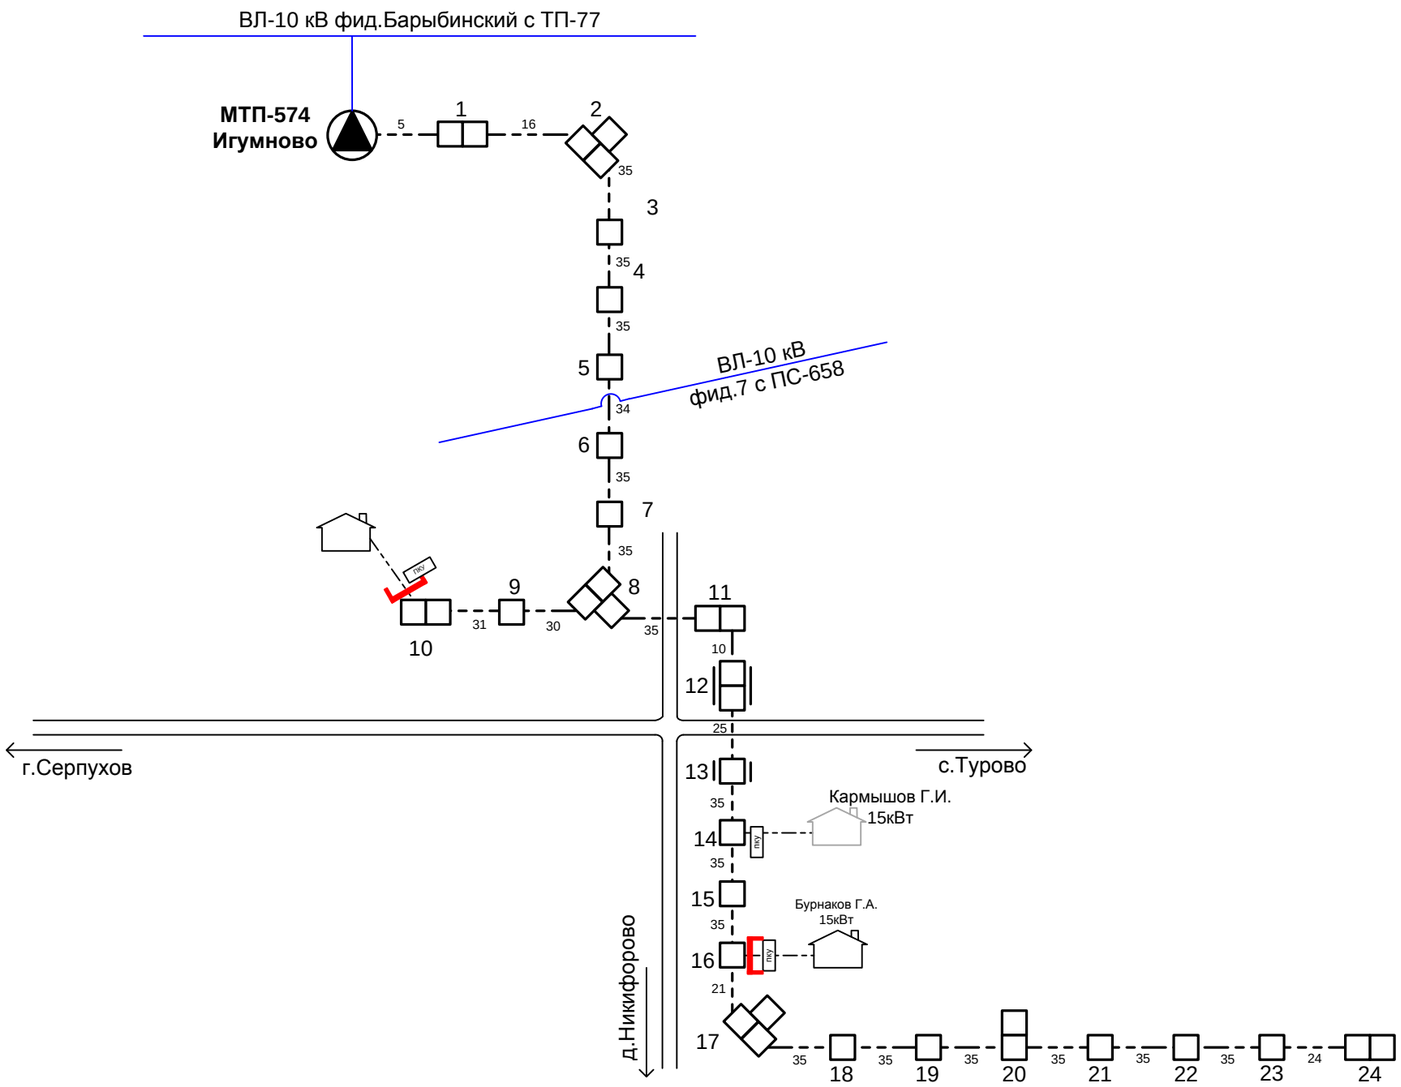

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,686
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,686
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	24
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	2
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков

№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.10)	291	СИП2 3х70+1х70
2	Ф.1(оп.8,11-оп.24)	395	СИП2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		СИП 4х16

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-574 Игумново СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		